



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAE L
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Etronila Dias da Silva Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
CPF : 02082664104 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III
RG : / Nascimento: 09/06/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 21 de maio de 2026



Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assintatura :6FCCB43716AA8164CFFD31147931C1B5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :020.826.641-04	Paciente :Etronila Dias da Silva	RG :/
CNPJ : 12.027.138/0001-63	Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	
Nascimento :09/06/1986	Idade : 39 anos	
Motivo :Admissional	Setor :ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III	
Data do Exame : 21/05/2026		

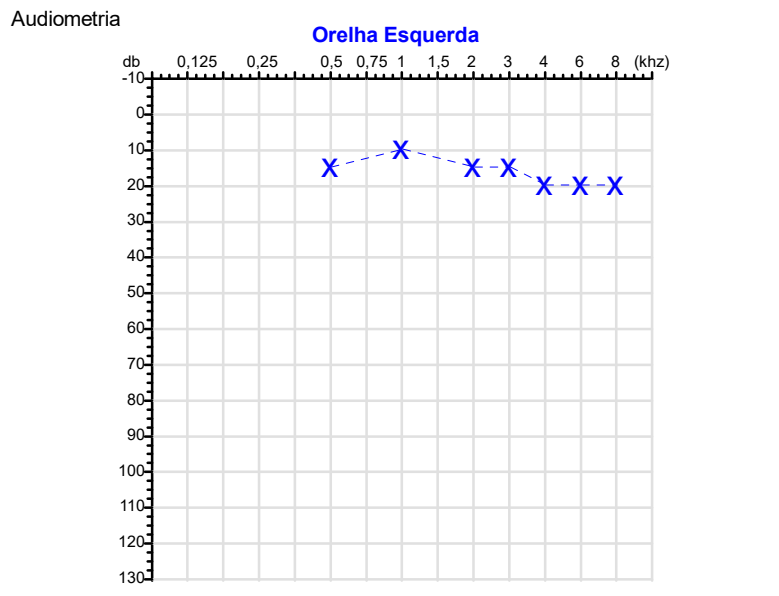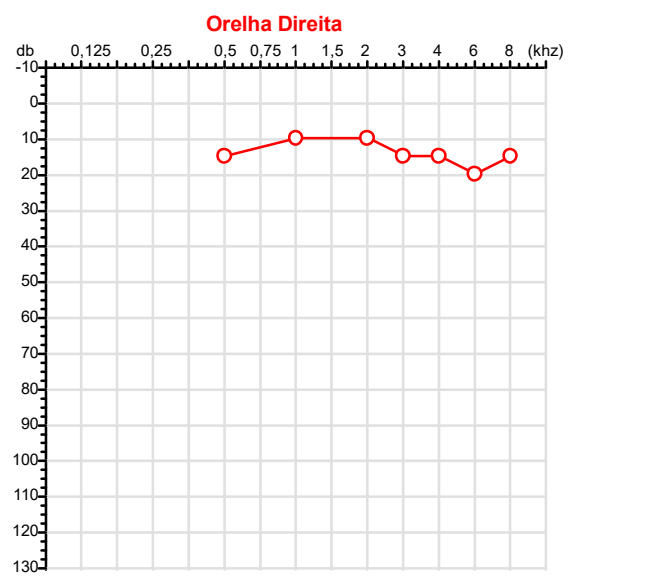

Aérea

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Ossea

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD
Audição normal

Laudo Clínico OE
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :C7869382EECDDDD51A70429142EBFFAA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Etronila Dias da Silva
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2605210942389

Data:21/05/2026

Paciente:ETRONILA DIAS DA SILVA

Nasc.:09/06/1986 RG :-

CPF:02082664104

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=515541537763399173200102556332>

