



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06048693000250 Fantasia : COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE
Razão Social : COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE J J S FILHO LTDA
Endereço : ROD BR 163/364 KM 431, PROXIMO N.º S/N Complemento :
AO TREVO DO LAGARTO
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78110970

Funcionário

Nome : Marcos Diego de Abreu Setor: GHE - 04 TRANSPORTE
CPF : 01041130147 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : / Nascimento: 09/08/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

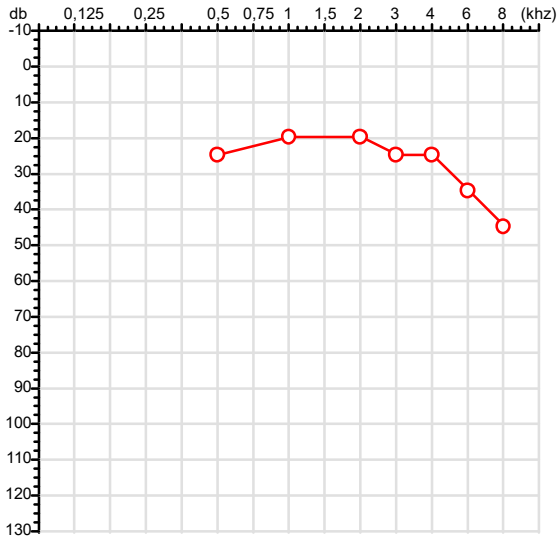
Cuiabá 25 de maio de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :8929BD9275A8EBD9A83A829DB4A3CAFA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :010.411.301-47	Paciente :Marcos Diego de Abreu	RG :/
CNPJ :06.048.693/0002-50	Razão :COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE J J S FILHO LTDA	
Nascimento :09/08/1986	Idade : 39 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE - 04 TRANSPORTE	
Reposuo :14h	Função :MOTORISTA DE CAMINHAO	
Data do Exame : 25/05/2026		

Orelha Direita

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	35	45

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

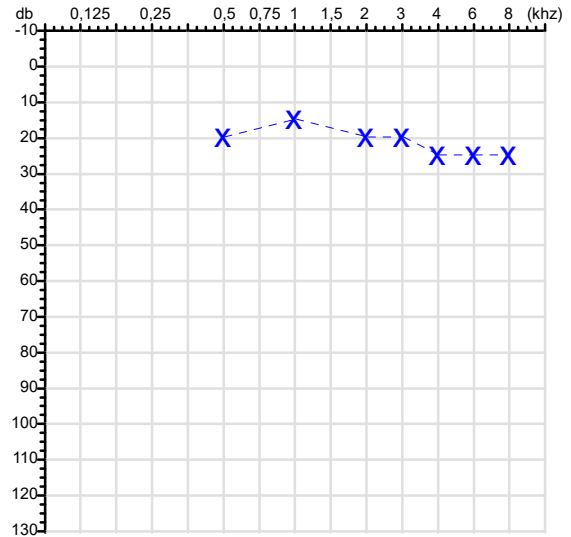
Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria
Orelha Esquerda


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5836323284EC61CFB577A337D1757A0B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcos Diego de Abreu

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 583742	Paciente: Marcos Diego de Abreu	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 25/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01041130147	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/05/2026 Liberado em: 25/05/2026 11:21

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,07	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.720/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	73,7%	5.690/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	73,7%	5.690/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,8%	62/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	46/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	18,8%	1.451/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	6,1%	471/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	270.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662