


CPF :869.185.912-15	Paciente :DANIEL CESAR DA SILVA	RG :/
Nascimento :27/06/1987	Idade : 38 anos	
Motivo :Complementar	Setor :	
Repouso :14h	Função :OPERADOR DE MAQUINA	
Data do Exame : 25/05/2026		

**Orelha Direita**

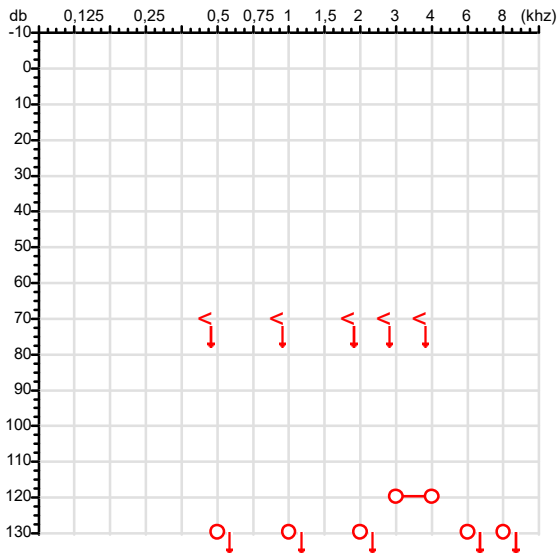

**Aérea**

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	120	120	AUS	AUS

**Óssea**

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

**Médias Tritonais**

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	AUS	AUS	AUS	130	120	120	AUS	123


**Laudo Clínico OD**

Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

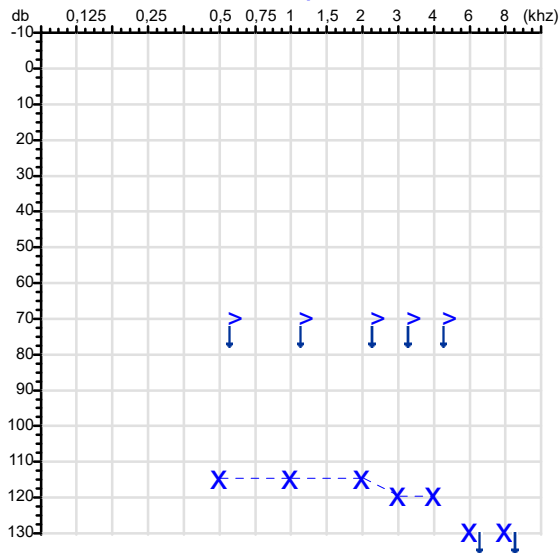

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	115	115	115	120	120	AUS	AUS

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	115	115	115	115	120	120	AUS	123

**Laudo Clínico OE**

Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D3BAEEAD549675A74C32F0C1C40CA278  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Daniel Cesar da Silva*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025