



CPF :488.209.629-34	Paciente :Sebastiao Vicente de Lima	RG :/
CNPJ :27.429.662/0001-38	Razão :SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	
Nascimento :18/09/1961	Idade : 64 anos	
Motivo :Periódico	Setor :CUIABA - SECRETARIA DE OBRAS OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :MECÂNICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS EM GERAL	
Data do Exame : 26/05/2026		

Audiometria

Orelha Direita

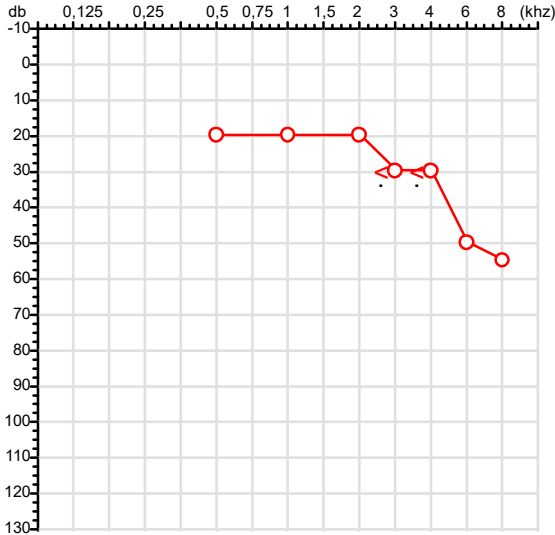

Orelha Esquerda

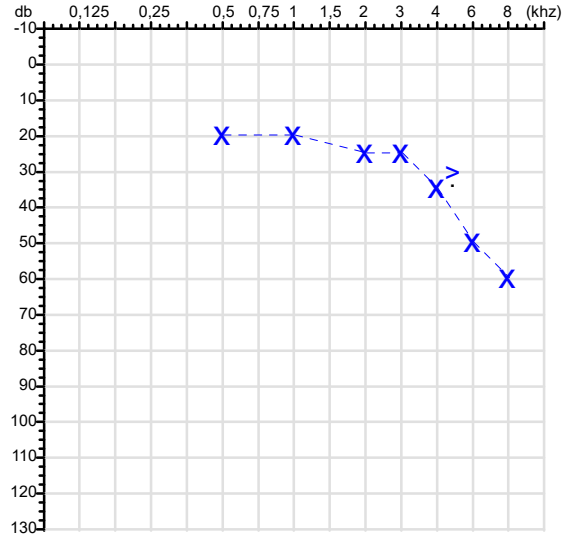

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	30	30	50	55

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	35	50	60

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	30	30	50	37

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	35	50	37

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AE922D3B385C655FB01E2C715B343038

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Sebastiao Vicente de Lima

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025