


CPF :151.240.284-24	Paciente :Beatriz Vitoria Maria de Araujo	RG :/
CNPJ :24.066.112/0001-03	Razão :NUTRIVILLE RESTAURANTE S/A	
Nascimento :09/12/2006	Idade : 19 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Repouso :14h	Função :AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	


Data do Exame : 27/05/2026

Orelha Direita

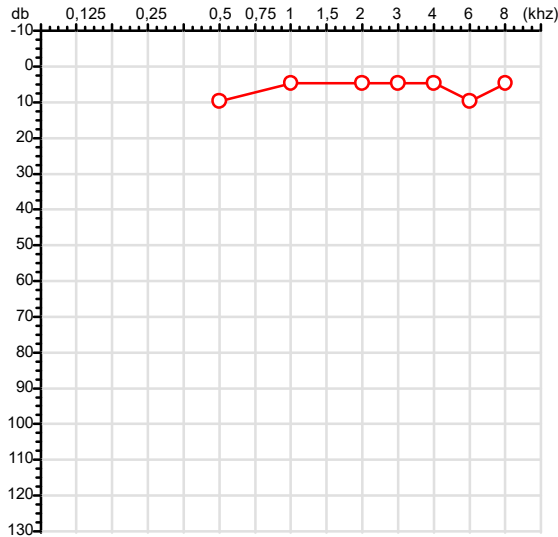

Audiometria

Orelha Esquerda

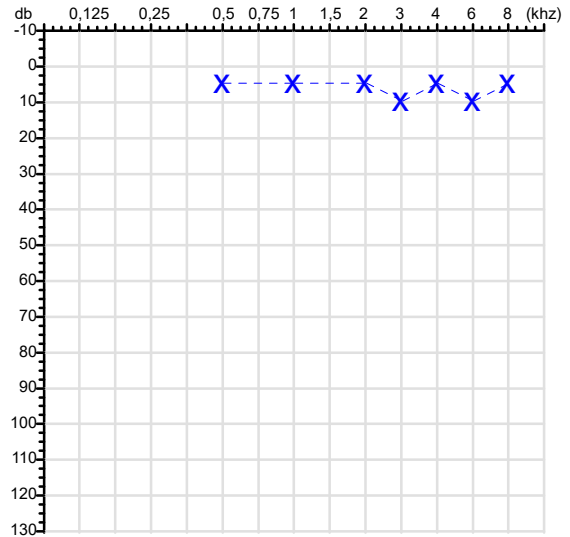

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	5	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	5	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	5	10	7

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	5	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D2128D7DC7AE516832ADB0864DC8367

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Beatriz Vitoria Maria de Araujo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 08742760003363 Fantasia : NUTRIVILLE
Razão Social : NUTRIVILLE RESTAURANTE S/A
Endereço : RUA CONSELHEIRO MAFRA N.º 111 Complemento :
Cidade / UF : JOINVILLE / SC CEP : 89201480

Funcionário

Nome : Beatriz Vitoria Maria de Araujo Setor: GERAL
CPF : 15124028424 Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 09/12/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 27 de maio de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :4EB40DF90D38F1B6CE4D6E9409FB24A6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Cod.: 584200	Paciente: Beatriz Vitoria Maria de Araujo	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 27/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 15124028424	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/05/2026 Liberado em: 27/05/2026 13:30

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,53	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,0	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,4	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,0	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.620/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	44,2%	3.810/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	44,2%	3.810/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,4%	552/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	69/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	41,6%	3.586/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,0%	603/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	316.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,320%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,3	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612