



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 30042571000150 Fantasia : RADIADORES CAMARGO
Razão Social : RADICOLER CAMARGO SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LTDA
Endereço : RUA BRASILIA (LOT 23 DE SETEMBRO) N.º 569 Complemento : SALA 01
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110731

Funcionário

Nome : Diogo Kauan da Silva Carmo Setor: OFICINA
CPF : 08441878102 Cargo: SOLDADOR NIVEL II
RG : / Nascimento: 31/07/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 28 de maio de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura : F910AE8432344C4199480AA93623A488
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :824593

CPF :084.418.781-02 Paciente :Diogo Kauan da Silva Carmo RG :/
 CNPJ :30.042.571/0001-50 Razão :RADICOLER CAMARGO SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LTDA
 Nascimento :31/07/2004 Idade : 21 anos
 Motivo :Demissional Setor :OFICINA
 Repouso :14h Função :SOLDADOR NIVEL II
 Data do Exame : 28/05/2026

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

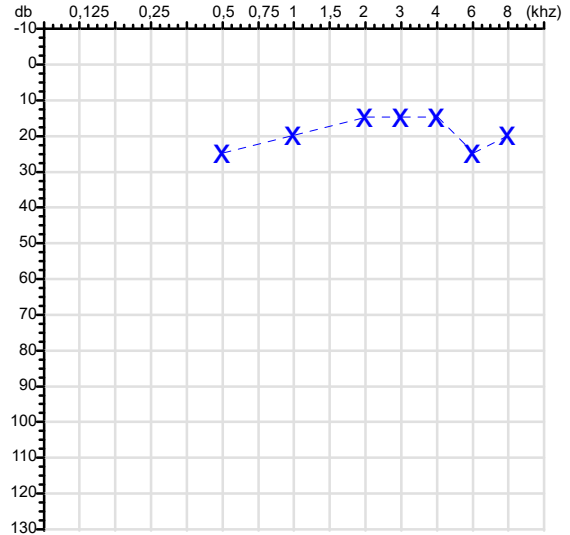

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	15	15	15	25	20


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	15	20	15	15	25	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Dr. João Batista de Almeida
 Médico
 CRM-MT 15709
 Dr. João Batista de Almeida Junior
 CRM-MT 15709
 NIS : 269.85078.64-6

Assinatura eletrônica :F2A5F42C14F28920C687D892F70CF369
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Diogo Kauan da Silva Carmo
**** Assinado por biometria ****



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 28/05/2026
Primeiro Nome: DIOGO KAUAN DA SILVA
Sobrenome: CARMO
Altura (cm): 169.0
Peso (kg): 89.0

Data de nascimento: 31/07/2004
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: RADICOOLER CAMARGO
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

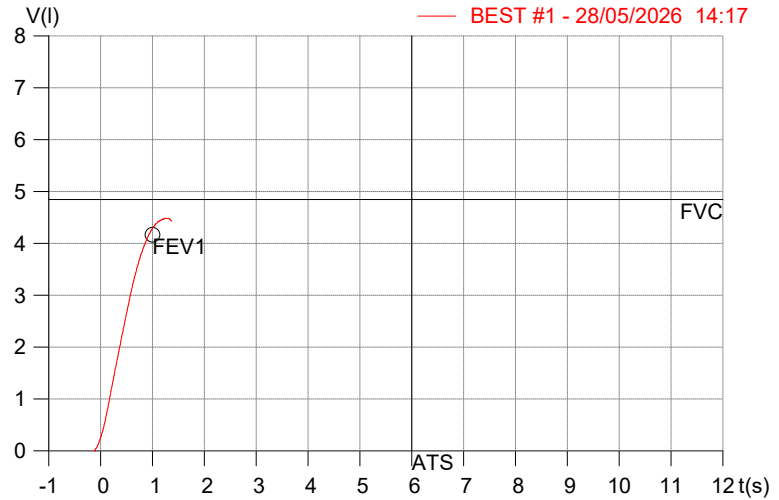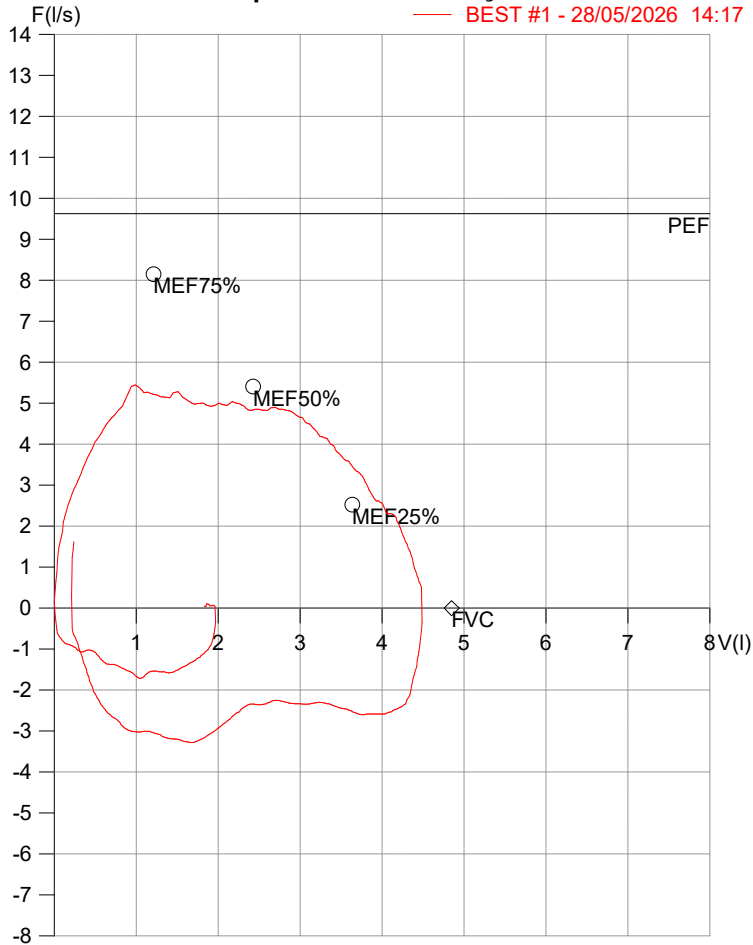

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.85	4.50	92.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.85	4.50	92.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.17	4.27	102.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.62	5.45	56.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.28	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.4	95.0	113.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.08	4.85	95.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.15	5.26	64.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.40	4.98	92.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.52	4.01	158.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	577.4	326.8	56.6

Diagnóstico:
 Espirometria normal



Nome: DIOGO KAUAN DA SILVA CARMO
Médico: HISMET
Data: 28/05/2026
Exame: RX TORAX - 1 INCIDENCIA

Data Nasc.: 31/07/2004
CRM: 175069-MT
Protocolo: 1077609
Senha: 694923

RAIO-X TÓRAX

Exame radiográfico evidenciou:

- Arcabouço ósseo íntegro.
- Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.
- Seios costo-frênicos livres.
- Área cardíaca normal.

ID: Tórax radiologicamente normal.

rbe



Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT