



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 27429662000138 Fantasia : SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS
Razão Social : SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Endereço : RUA PARANAIBA N.º 3156 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78025337

Funcionário

Nome : Benedito Vieira de Almeida Setor: CUIABA - SECRETARIA DE OBRAS OPERACIONAL
CPF : 90951158104 Cargo: OPERADOR DE CAMINHAO HIDROJATO
RG : / Nascimento: 13/07/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de maio de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :60363583D32A9899676D372C07249C0A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :909.511.581-04	Paciente :Benedito Vieira de Almeida	RG :/
CNPJ :27.429.662/0001-38	Razão :SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	
Nascimento :13/07/1977	Idade : 48 anos	
Motivo :Periódico	Setor :CUIABA - SECRETARIA DE OBRAS OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE CAMINHAO HIDROJATO	
Data do Exame : 29/05/2026		

Orelha Direita

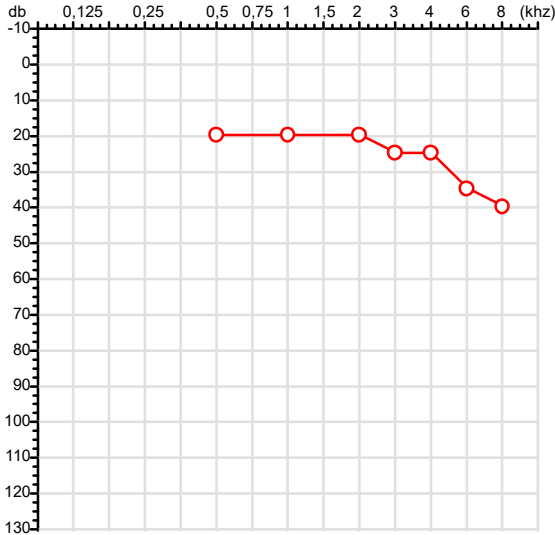

Audiometria

Orelha Esquerda

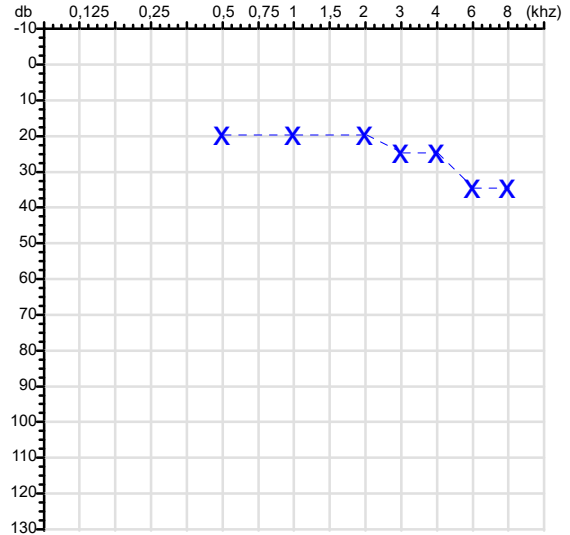

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	35

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :02F48F6E1B4DECBF8D0EC3D2C5C44F30
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Benedito Vieira de Almeida
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26052910224045

Data:29/05/2026

Paciente:BENEDITO VIEIRA DE ALMEIDA

Nasc.:13/07/1977 RG :-

CPF:90951158104

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 84BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,42S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=823487970910120229199974853934>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

