


CPF :038.193.833-60	Paciente :Marcos Daniel Batista Chaves	RG :/
CNPJ :03.819.157/0011-03	Razão :PEDRISA PAVIMENTACOES LTDA	
Nascimento :13/06/2002	Idade : 23 anos	
Motivo :Complementar	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE TOPOGRAFO II	
Data do Exame : 29/05/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda

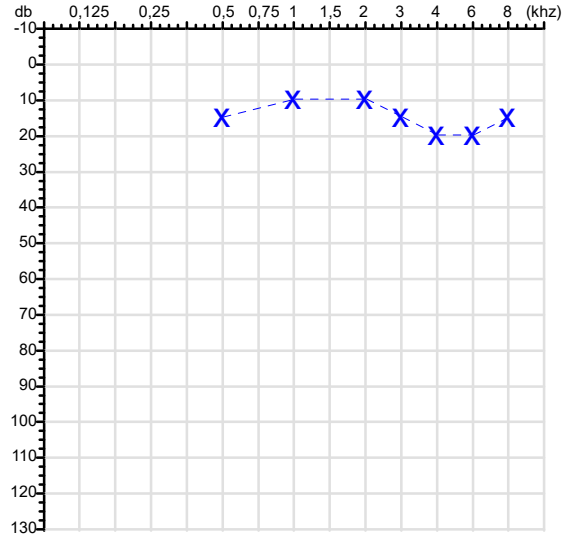

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :16C4EFDAFB7B1AE8AD01B4224FCD6F6C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcos Daniel Batista Chaves

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	MARCOS DANIEL BATISTA CHAVES		ID1	824952	Sexo	Masculino	Idade	23,9	Peso (kg)	85,00	Altura (cm)	178,0
Agrupamento	--	D.O.B.	13/06/2002	--	BMI (kg/m2)	26,8	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,5% e um valor FVC de 4,61 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	14:22	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,61	5,12	90	
FEV1	L 4,40	4,34	101	
FEV1/FVC%	% 95,5	85,4	112	
FEV1/Vcmax%	% 95,5	85,4	112	

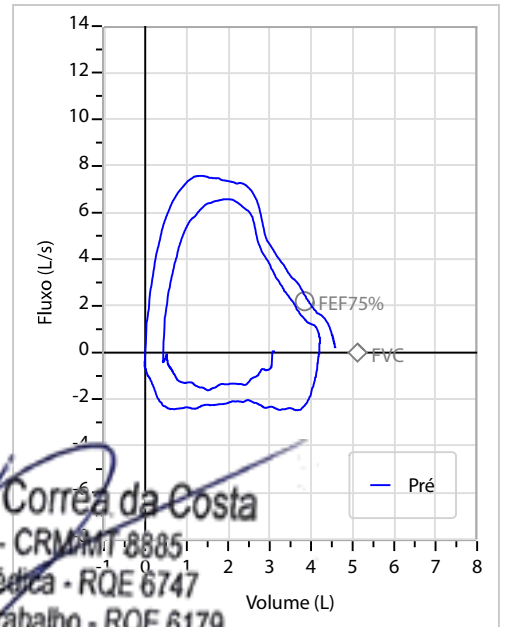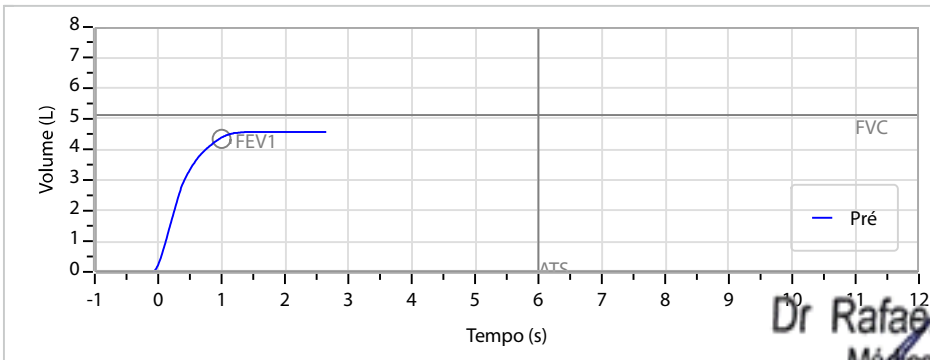

Dr Rafael Correa da Costa
 Médico - CRM/MT 8885
 Clínica Médica - RQE 6747
 Médico do Trabalho - RQE 6179
 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051