



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 825222

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 52.584.112/0001-30 Fantasia : VRG ASSESSORIA SP
Razão Social : VRG ASSESSORIA SP LTDA
Endereço : RUA FREI CANECA N.º 1382 Complemento : ANDAR 1
Cidade / UF : SÃO PAULO/SP CEP : 01.307-002

Funcionário

Nome : Patricia de Oliveira E Silva Setor: GERAL
CPF : 044.932.831-73 Cargo: OPERADORA DE TELEMARKETING
RG : / Nascimento: 06/01/1991

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	01/06/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	01/06/2026	EXAME CLINICO

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 1 de junho de 2026

Patricia de Oliveira E Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=825222>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 825222

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 52.584.112/0001-30 Fantasia : VRG ASSESSORIA SP
Razão Social : VRG ASSESSORIA SP LTDA
Endereço : RUA FREI CANECA N.º 1382 Complemento : ANDAR 1
Cidade / UF : SÃO PAULO/SP CEP : 01.307-002

Funcionário

Nome : Patricia de Oliveira E Silva Setor: GERAL
CPF : 044.932.831-73 Cargo: OPERADORA DE TELEMARKETING
RG : / Nascimento: 06/01/1991

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	01/06/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	01/06/2026	EXAME CLINICO

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 1 de junho de 2026

Patricia de Oliveira E Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

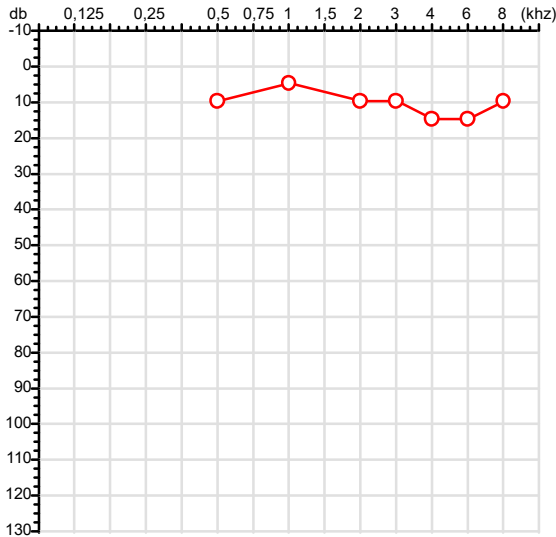
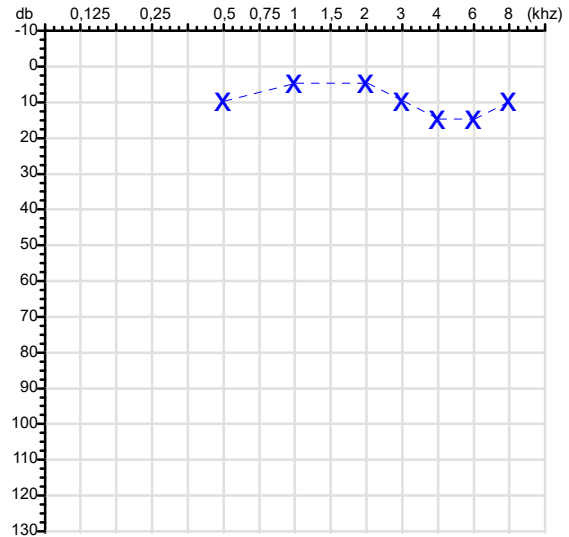
Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=825222>



CPF :044.932.831-73 Paciente :Patricia de Oliveira E Silva
 CNPJ :52.584.112/0001-30 Razão :VRG ASSESSORIA SP LTDA
 Nascimento :06/01/1991 Idade : 35 anos
 Motivo :Admissional Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :OPERADORA DE TELEMARKETING
 Data do Exame : 01/06/2026

RG :/

Audiometria
Orelha Direita

Orelha Esquerda

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DFF3E6C50D856DE779A1CE850195FE21
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Patricia de Oliveira E Silva

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025