
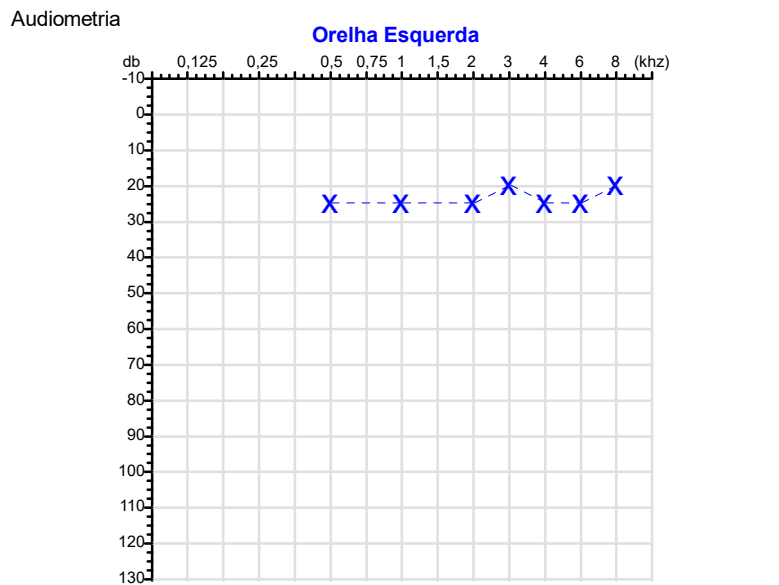


CPF :035.844.651-17	Paciente :Edson Juliano de Arruda	RG :/
CNPJ : 12.027.138/0001-63	Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	
Nascimento :28/03/1989	Idade : 37 anos	
Motivo :Periódico	Setor :CONSTRUCAO CIVIL - EXPEDICAO	
Reposuo :14h	Função :CONFERENTE IV	
Data do Exame : 02/06/2026		

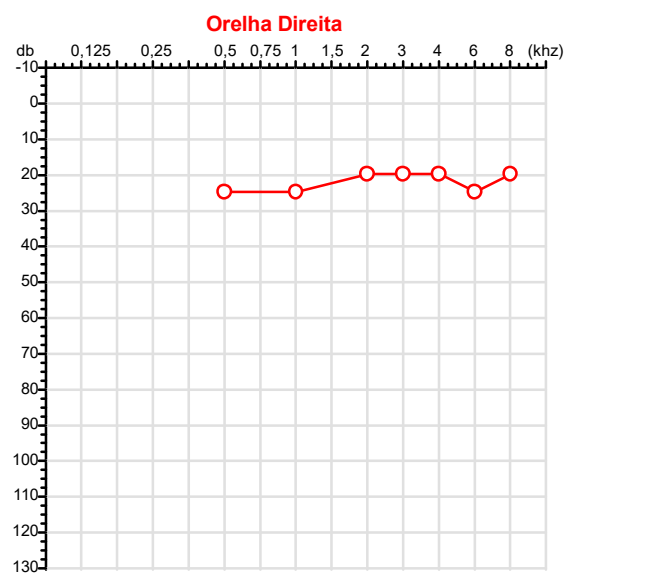

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	20	20	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	25	20	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	20	23	20	20	25	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	25	25	20	25	25	23

Lauda Clínico OD
 Audição normal

Lauda Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :B4366B306C2DD7CD6063B81D0480237F
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Edson Juliano de Arruda
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025