



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Juliana de Lima Setor: OPERACIONAL
CPF : 07791599180 Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 17/03/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 9 de junho de 2026


Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075


Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :9BBB7ED99E0E865872743447BF7F0E8C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :077.915.991-80	Paciente :Juliana de Lima	RG :/
CNPJ :77.591.402/0001-32	Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A	
Nascimento :17/03/1996	Idade : 30 anos	
Motivo :Retorno ao Trabalho	Setor :OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
Data do Exame : 09/06/2026		

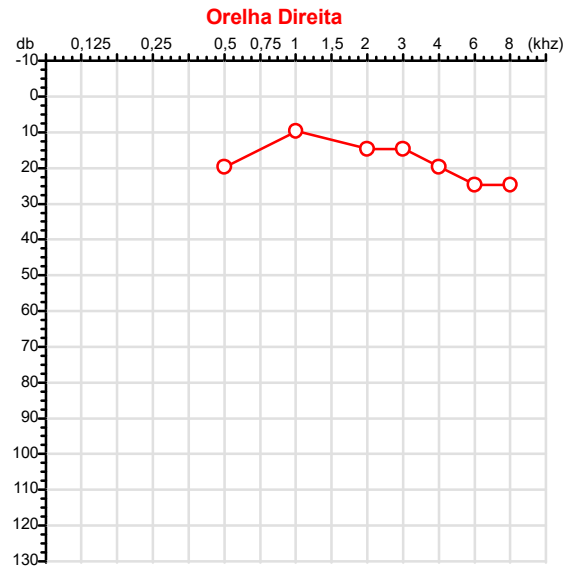

Audiometria

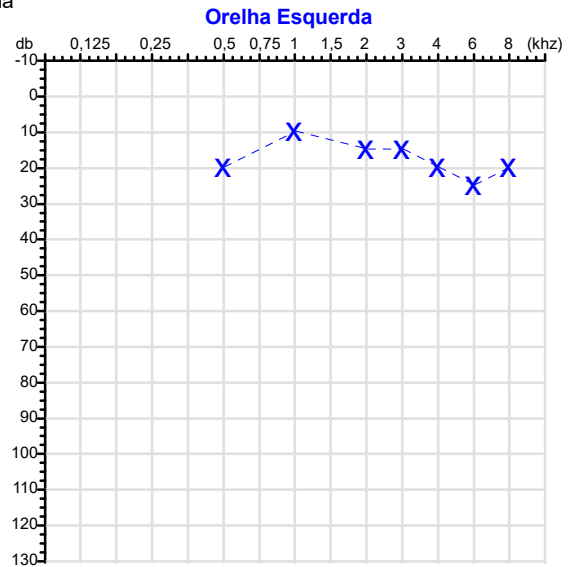

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD
Audição normal

Laudo Clínico OE
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :EC59E00E0A02646D575FF6780842F41E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Juliana de Lima
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	JULIANA DE LIMA		ID1	826822		Sexo	Feminino	Idade	30,2	Peso (kg)	65,00	Altura (cm)	156,0
Agrupamento	--	D.O.B.	17/03/1996	--	ID2	BMI (kg/m ²)	26,7	Fumante	--	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico				Classe 2			Etnia	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:37	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,99	3,18	94	
FEV1	L 2,48	2,74	90	
FEV1/FVC%	% 82,8	86,2	96	
FEV1/Vcmax%	% 82,8	86,2	96	

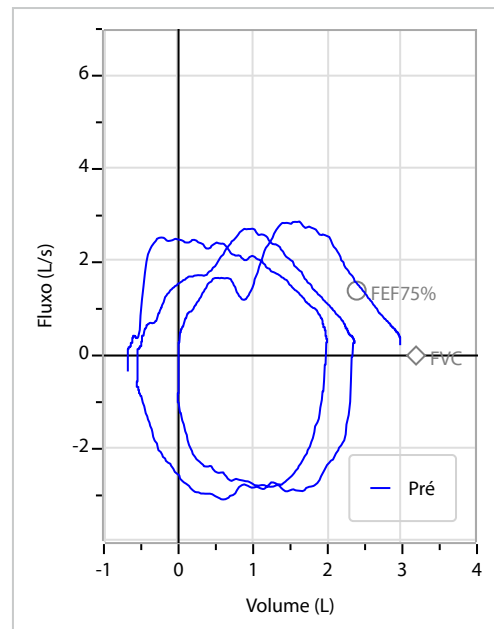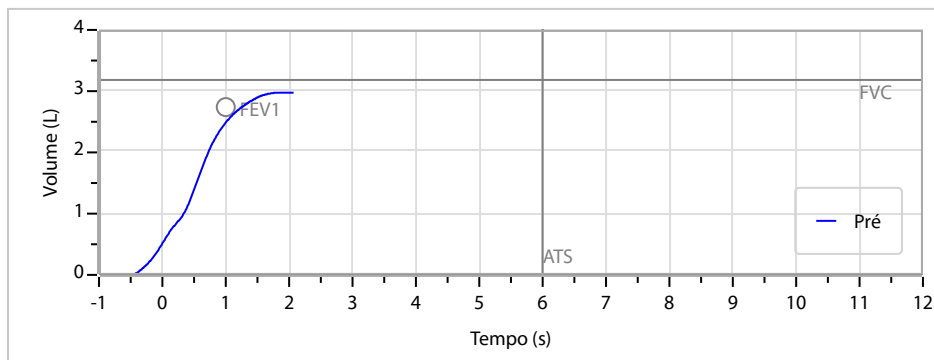

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 82,8% e um valor FVC de 2,99 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____