



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE  
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOSIÇÃO CYPST 32 CEP 78  
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

### Funcionário

Nome : Egrinaldo do Porto Silva Setor: TERRAPLANAGEM  
CPF : 06418744306 Cargo: APONTADOR DE MAO-DE-OBRA  
RG : / Nascimento: 20/01/1997

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 10 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Dr<sup>a</sup> Gabriela Nonato Dias  
Médica  
CRM-MT 16075

Dr<sup>a</sup>. Gabriela Nonato Dias  
CRM-MT 16075  
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :8AFB9223C452458A2FC70E25AB155C33  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :064.187.443-06	Paciente :Egrinaldo do Porto Silva	RG :/
CNPJ :02.837.996/0001-10	Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA	
Nascimento :20/01/1997	Idade : 29 anos	
Motivo :Admissional	Setor :TERRAPLANAGEM	
Reposuo :14h	Função :APONTADOR DE MAO-DE-OBRA	
Data do Exame : 10/06/2026		

**Orelha Direita**

**Audiometria**
**Orelha Esquerda**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E874D4E33A03AA8A80581CC8D52CCD2F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Egrinaldo do Porto Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

**HISMET - MEDICINA DO TRABALHO**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT**  
**Tel. (65)3321-7051**

**ID:** 827183  
**Primeiro Nome:** EGRINALDO DO PORTO  
**Sobrenome:** SILVA  
**Data:** 10/06/2026

**Data de nascimento:** 20/01/1997  
**Sexo :** Macho  
**Peso (kg):** 85.0  
**Altura (cm):** 175.0

**Capacidade Vital Forçada**

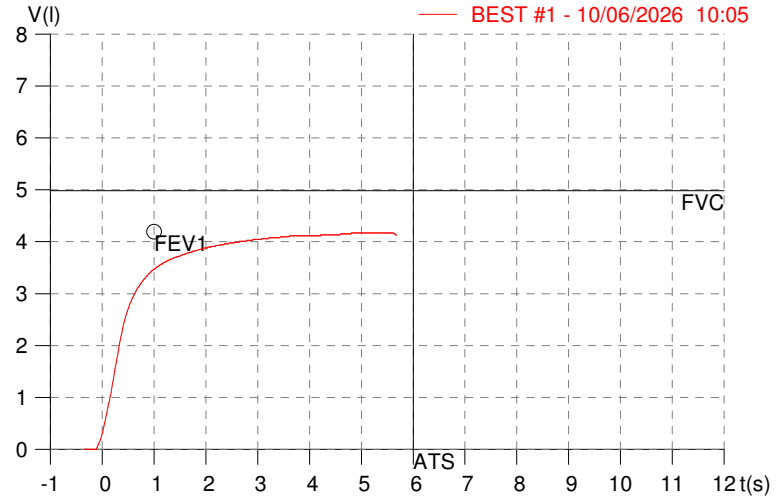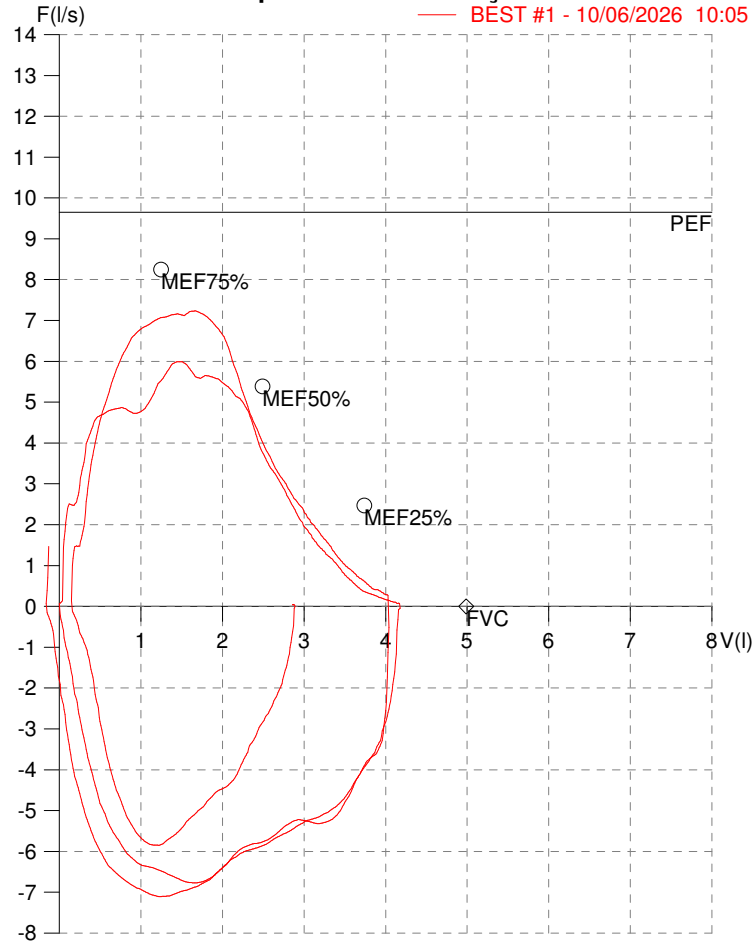

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.99	4.19	84.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.99	4.19	84.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.19	3.48	83.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.65	5.99	62.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.11	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.0	83.0	101.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.85	3.89	80.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.24	4.85	58.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.38	5.27	97.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.47	1.60	64.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		4.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	578.9	359.3	62.1

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal

Impresso 10/06/2026



Cod.: 585777	Paciente: <b>Egrinaldo do Porto Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 10/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06418744306	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/06/2026 Liberado em: 10/06/2026 16:11

### Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,34</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,5</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>40,2</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>92,6</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>33,4</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>36,1</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,7</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>11.620/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>55,3%</b>	<b>6.426/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>55,3%</b>	<b>6.426/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>2,5%</b>	<b>291/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,7%</b>	<b>81/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>35,0%</b>	<b>4.067/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Monócitos.....:	<b>6,5%</b>	<b>755/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>291.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,6/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,310%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>12,1</b>	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNES: 3055612