



CPF :719.399.561-88	Paciente :Norlens Louis	RG :/
CNPJ :81.071.623/0005-80	Razão :DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	
Nascimento :18/01/2009	Idade : 17 anos	
Motivo :Admissional	Setor :LAVANDERIA	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE LAVANDERIA	
Data do Exame : 11/06/2026		

**Orelha Direita**

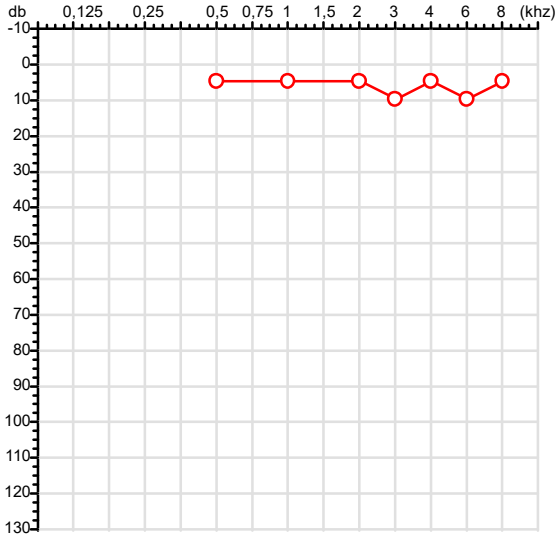

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

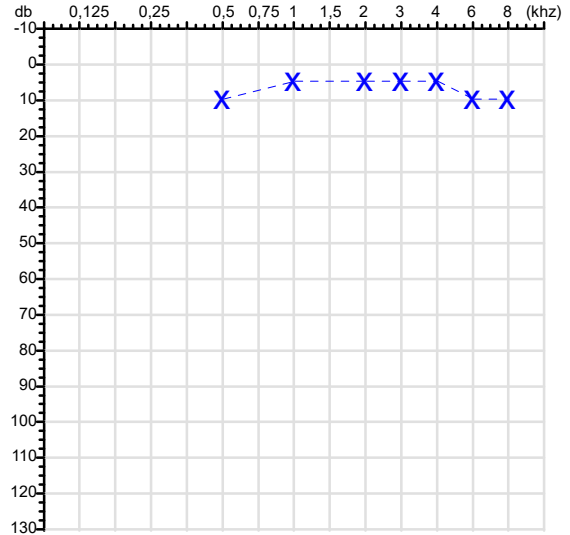

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	5	5	5	10	5	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	5	5	10	10

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	5	5	5	5	10	5	10	8

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	5	5	10	7

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :12B3E8B19B9EB5E5305A76CF9576CBE3  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Norlens Louis*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025