
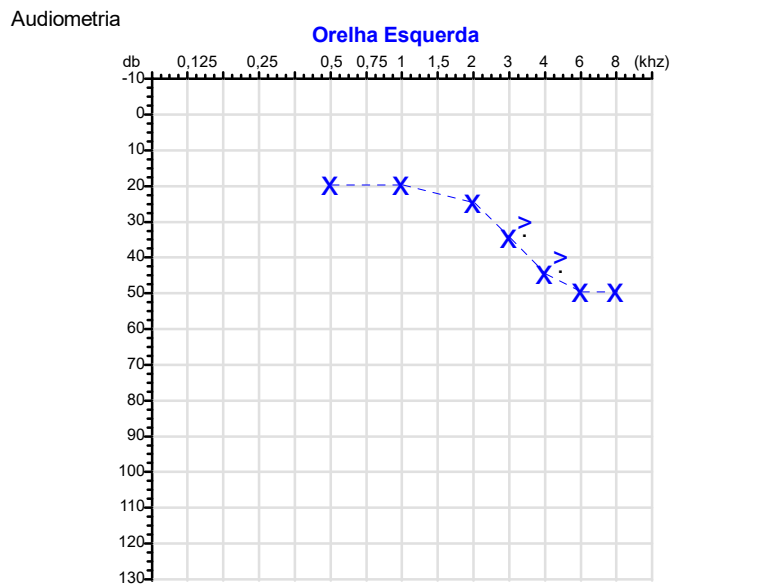


CPF :460.049.551-91	Paciente :Adolfo Antonio de Almeida	RG :/
CNPJ :37.198.036/0001-31	Razão :RODRIGUES RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA	
Nascimento :12/06/1971	Idade : 55 anos	
Motivo :Demissional	Setor :MONTAGEM	
Reposuo :14h	Função :MONTADOR AUTOMOTIVO	
Data do Exame : 12/06/2026		

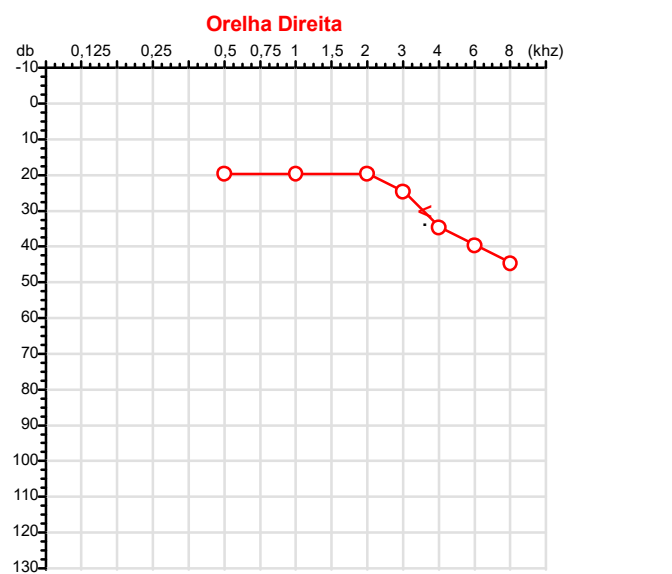

Aérea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	35	40	45

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	45	50	50

Ossea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

Médias Tritonais

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	40	33

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	45	50	43

Laudo Clínico OD
 Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Laudo Clínico OE
 Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :D00DCC07B9EB9A41D14D95995A8A7C84
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adolfo Antonio de Almeida
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	ADOLFO ANTONIO DE ALMEIDA		ID1	827716	Sexo	Masculino	Idade	55,0	Peso (kg)	90,00	Altura (cm)	186,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/06/1971	--	BMI (kg/m2)	26,0	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 84,0% e um valor FVC de 4,51 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:03	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,51	4,96	91	
FEV1	L 3,79	3,88	98	
FEV1/FVC%	% 84,0	78,6	107	
FEV1/Vcmax%	% 84,0	78,6	107	

