



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 57083502000140 Fantasia : ELETRO CUIABA LTDA
Razão Social : ELETRO CUIABA LTDA
Endereço : RUA CALDAS NOVAS N.º 30 Complemento : QUADRA13 L 23
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78085392

Funcionário

Nome : Silmar Souza da Silva Campos Setor: GERAL
CPF : 05401379102 Cargo: ELETRICISTA MONTADOR DE PAINEIS
RG : 25784730 / SSP MT Nascimento: 11/03/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de junho de 2026


Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075


Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :1E61DA2D27F1784E18886226F83EA92F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :054.013.791-02	Paciente :Silmar Souza da Silva Campos	RG :25784730/SSP MT
CNPJ :57.083.502/0001-40	Razão :ELETRO CUIABA LTDA	
Nascimento :11/03/1994	Idade : 32 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Repouso :14h	Função :ELETRICISTA MONTADOR DE PAINEIS	
Data do Exame : 12/06/2026		

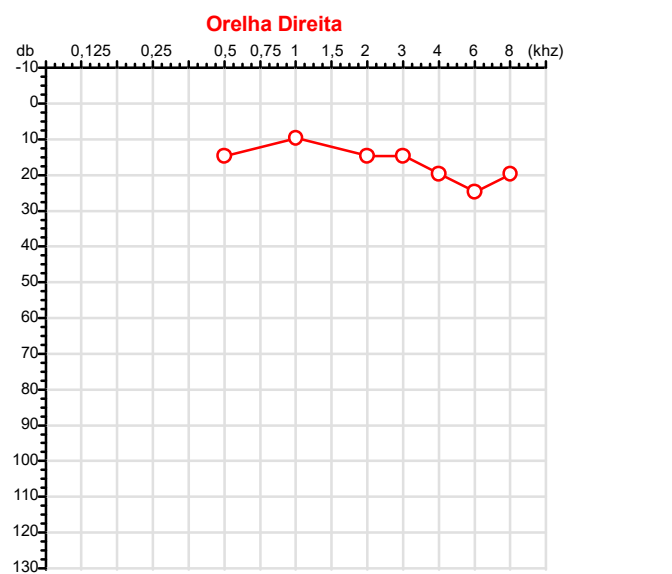

Audiometria

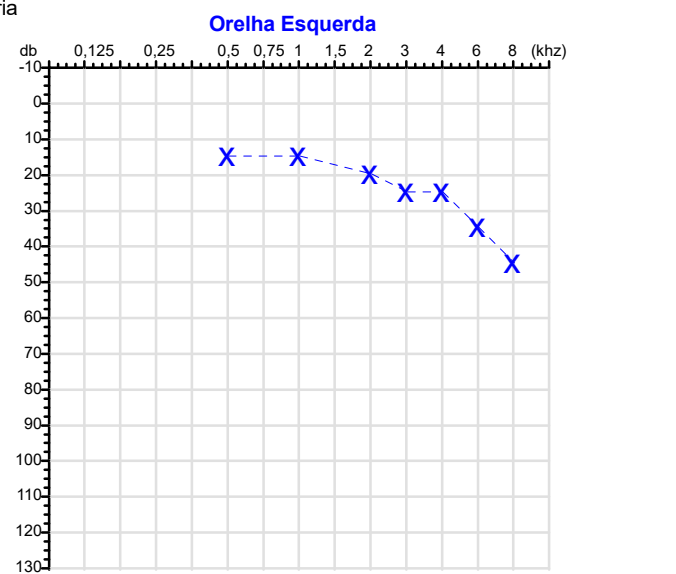

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	25	25	35	45

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	25	25	35	28

Laudo Clínico OD
Audição normal

Laudo Clínico OE
Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :AB49C1D4715452C93A81A950D350B444
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Silmar Souza da Silva Campos
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 827773**

Paciente

Nome : **SILMAR SOUZA DA SILVA CAMPOS**

CPF : **05401379102**

Cargo : **ELETRICISTA MONTADOR DE PAINELIS**

RG : **25784730/SSP MT**

Nascimento : **11/03/1994**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 12 de junho de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





Cod.: 586041	Paciente: Silmar Souza da Silva Campos	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 12/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05401379102	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/06/2026 Liberado em: 12/06/2026 13:06

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,30	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	10.950/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	63,6%	6.964/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	63,6%	6.964/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,1%	120/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	33/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	27,2%	2.978/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,8%	854/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	286.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,5/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,300%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	12,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612