
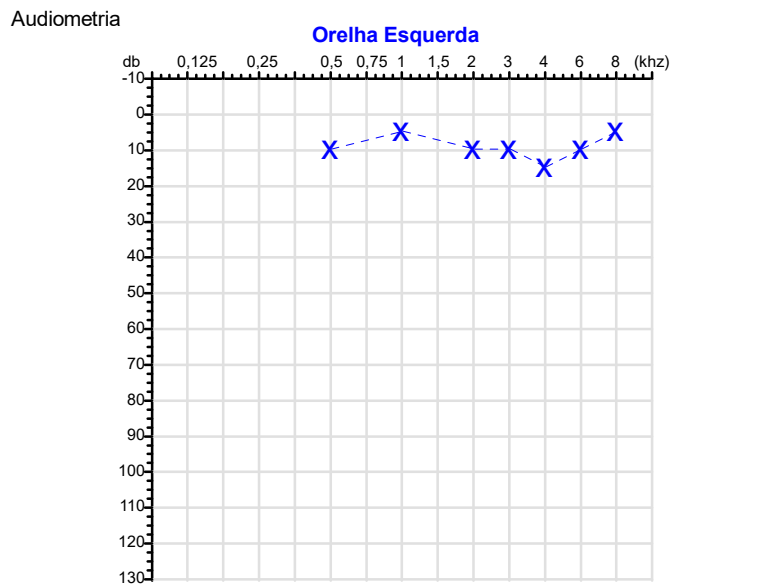


CPF :709.230.831-38	Paciente :Matheus da Silva Antunes	RG :32893035/SSP
CNPJ :26.476.777/0001-10	Razão :ANGELA APARECIDA DE ALMEIDA NAZARE	
Nascimento :01/02/2008	Idade : 18 anos	
Motivo :Demissional	Setor :TAPECARIA	
Reposou :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 12/06/2026		

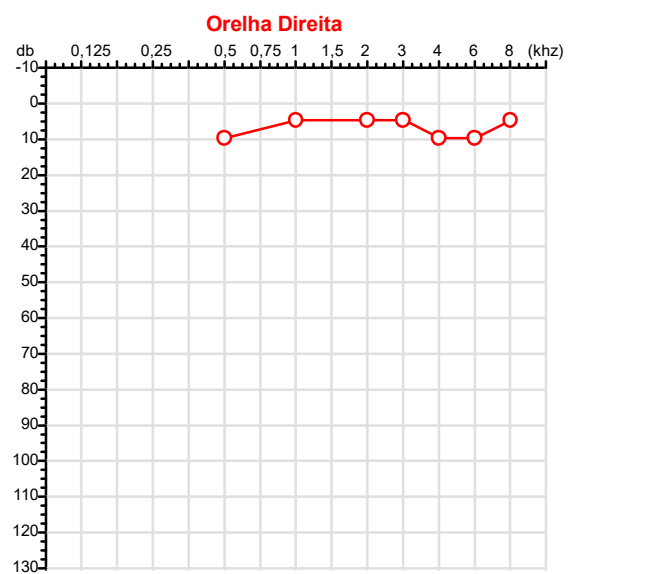

Aérea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	5

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	10	5

Ossea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	10	12

Laudo Clínico OD
 Audição normal

Laudo Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :A24055A42B3F9B805FCC6DB8D8BAA763
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Matheus da Silva Antunes
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025