



CPF :487.584.341-00	Paciente :GERALDO CLAUDINO DA SILVA	RG :/
CNPJ :11.595.396/0001-83	Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP	
Nascimento :09/05/1967	Idade : 59 anos	
Motivo :Demissional	Setor :ALVENARIA	
Reposuo :14h	Função :PEDREIRO	
Data do Exame : 12/06/2026		

Orelha Direita

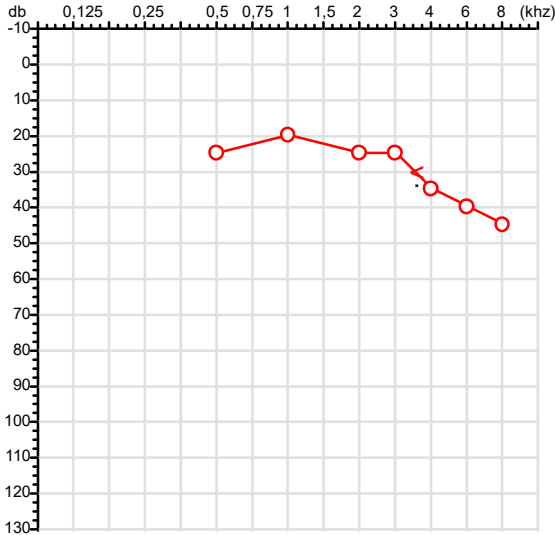

Audiometria

Orelha Esquerda

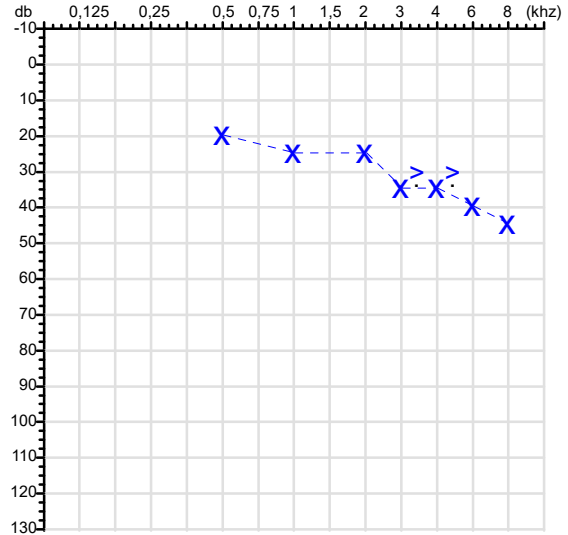

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	25	35	40	45

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	35	35	40	45

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	25	35	40	33

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	35	35	40	37

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :CC24685448C836F0AFEF671BEB400D38
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Geraldo Claudino da Silva
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	GERALDO CLAUDINO DA SILVA		ID1	827852	Sexo	Masculino	Idade	59,0	Peso (kg)	65,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	09/05/1967	--	BMI (kg/m ²)	21,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:36	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,62	4,15	87	
FEV1	L 3,35	3,26	103	
FEV1/FVC%	% 92,6	78,7	118	
FEV1/Vcmax%	% 92,6	78,7	118	

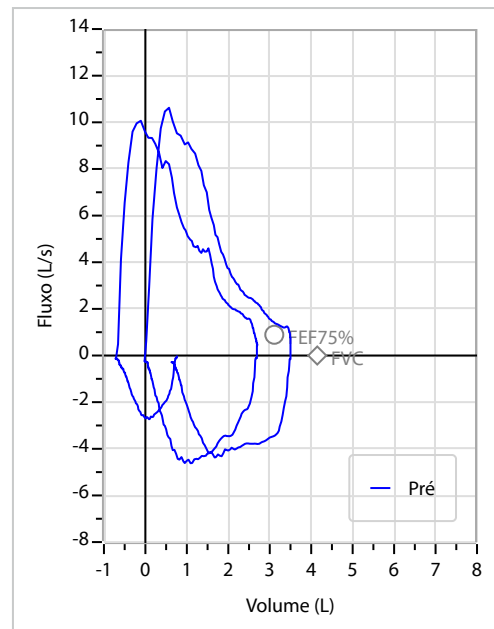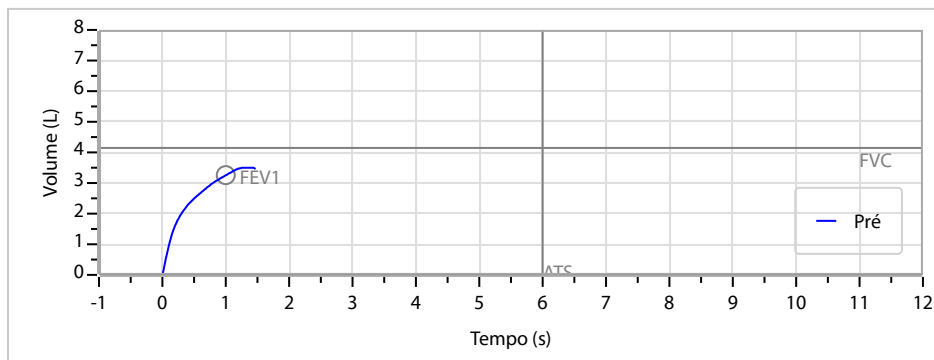

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,6% e um valor FVC de 3,62 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____