


CPF :120.602.782-79	Paciente :CARLOS LUIS VILLARREAL ONTIVEROS	RG :/
Nascimento :04/04/2000	Idade : 26 anos	
Motivo :Complementar	Setor :	
Repouso :14h	Função :...	
Data do Exame : 15/06/2026		

Orelha Direita

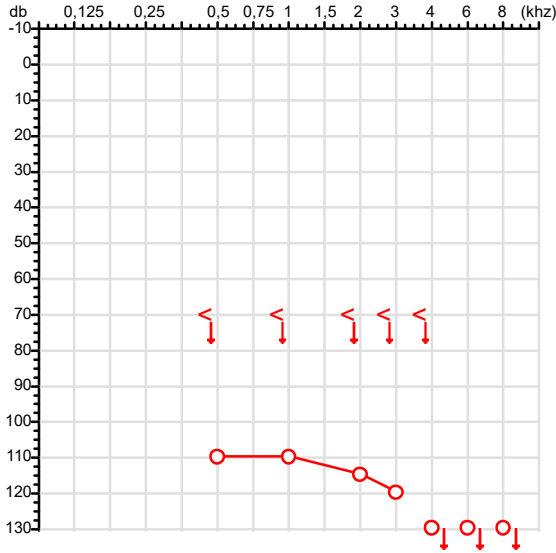

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	110	110	115	120	AUS	AUS	AUS

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	110	110	115	112	120	AUS	AUS	127


Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

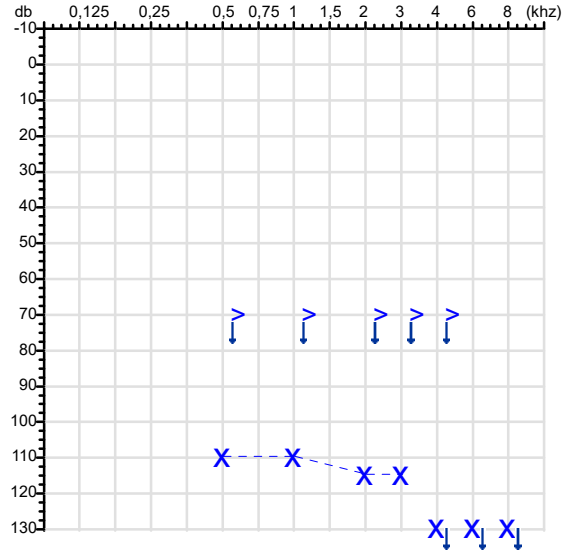

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	110	110	115	115	AUS	AUS	AUS

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	110	110	115	112	115	AUS	AUS	125

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F348E6C8E7F036D87C04A6F2E37AEF51
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Luis Villarreal Ontiveros

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025