



CPF :790.208.015-20 Paciente :Sergio Ricardo de Souza Oliveira RG :/  
 CNPJ :11.595.396/0001-83 Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP  
 Nascimento :06/08/1975 Idade : 50 anos  
 Motivo :Admissional Setor :ALVENARIA  
 Repouso :14h Função :AJUDANTE  
 Data do Exame : 15/06/2026

**Orelha Direita**

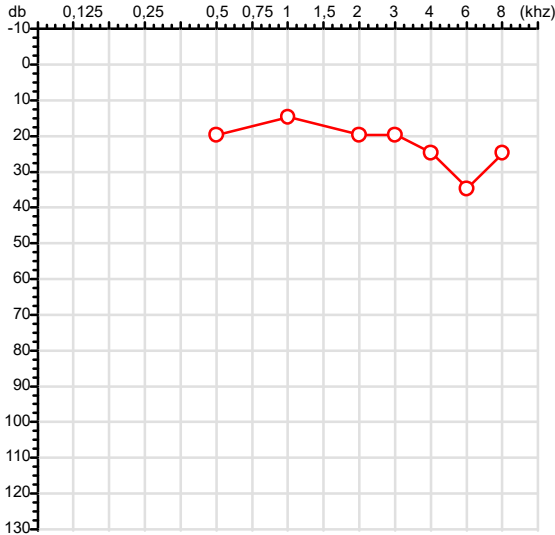

Audiometria

**Orelha Esquerda**

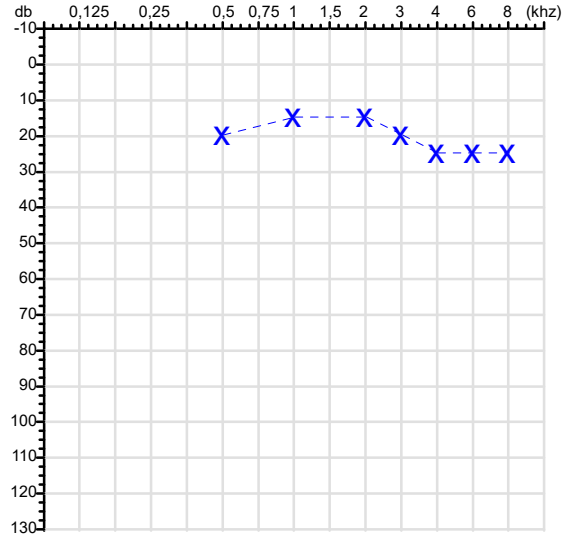

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	25

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva com configuração em entalhe

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :920B4488E5787EB06C8A9CF07957295B  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



*Sergio Ricardo de Souza Oliveira*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	SERGIO RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA		ID1	828159	Sexo	Masculino	Idade	50,8	Peso (kg)	58,00	Altura (cm)	160,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	06/08/1975	ID2	--	BMI (kg/m2)	22,7	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:19	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,60	3,54	73	
FEV1	L 2,39	2,88	83	
FEV1/FVC%	% 91,8	81,2	113	
FEV1/Vcmax%	% 91,8	81,2	113	

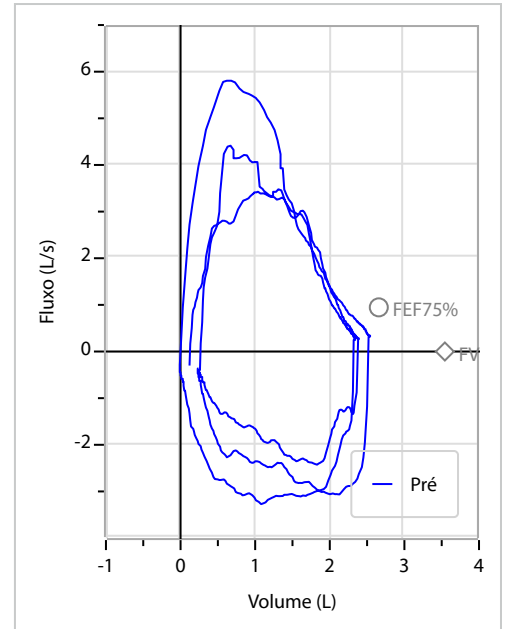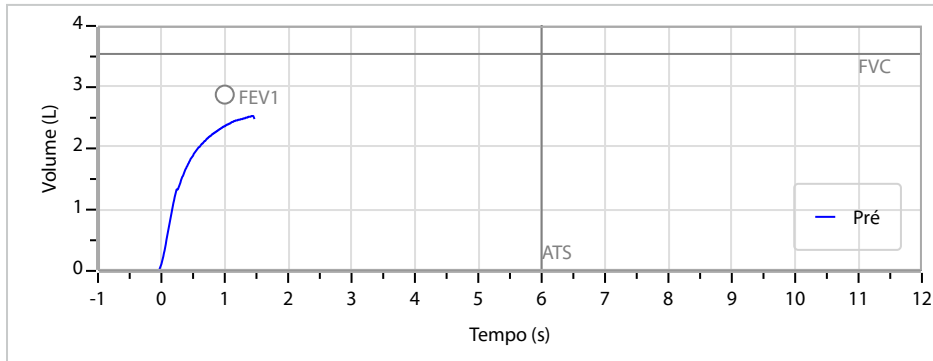

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,60 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_