



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Vitor Batista Dos Santos Setor: OPERACIONAL
CPF : 10139342532 Cargo: CARPINTEIRO
RG : / Nascimento: 07/03/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 17 de junho de 2026

Resultado: NORMAL


Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :29770331BD80E4DE5455704914C8309F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| CPF :101.393.425-32 | Paciente :Vitor Batista Dos Santos | RG :/ |
| CNPJ :77.591.402/0001-32 | Razão :JOTA ELE CONSTRUcoes CIVIS S/A | |
| Nascimento :07/03/2002 | Idade : 24 anos | |
| Motivo :Demissional | Setor :OPERACIONAL | |
| Reposuo :14h | Função :CARPINTEIRO | |
| Data do Exame : 17/06/2026 | | |

Orelha Direita

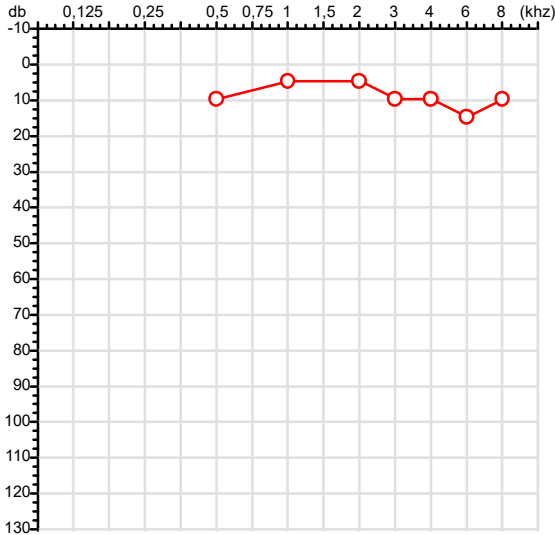

Audiometria

Orelha Esquerda

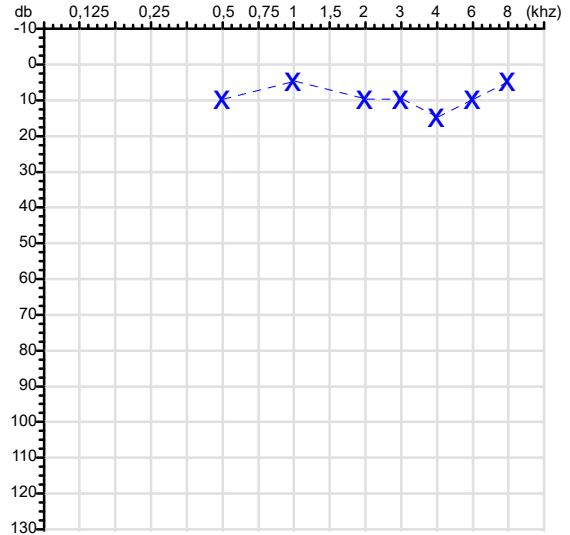

Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|---|---|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|---|----|----|----|----|---|
| OE db | NDG | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 |

Óssea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|
| OD db | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 12 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|---|----|---|----|----|----|----|
| OE db | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 12 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :9FE125FB516C0B14F149A772EB0BA663
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vitor Batista Dos Santos

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 828691
Primeiro Nome: VITOR BATISTA DOS
Sobrenome: SANTOS
Data: 17/06/2026

Data de nascimento: 07/03/2002
Sexo : Macho
Peso (kg): 79.0
Altura (cm): 176.0

Capacidade Vital Forçada

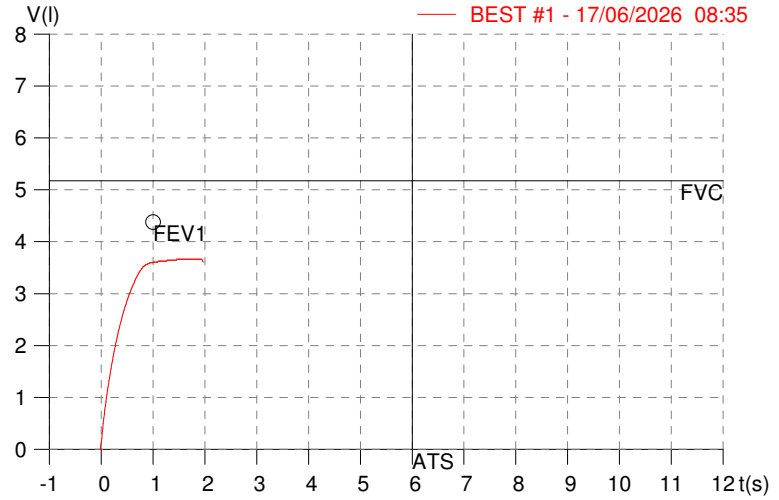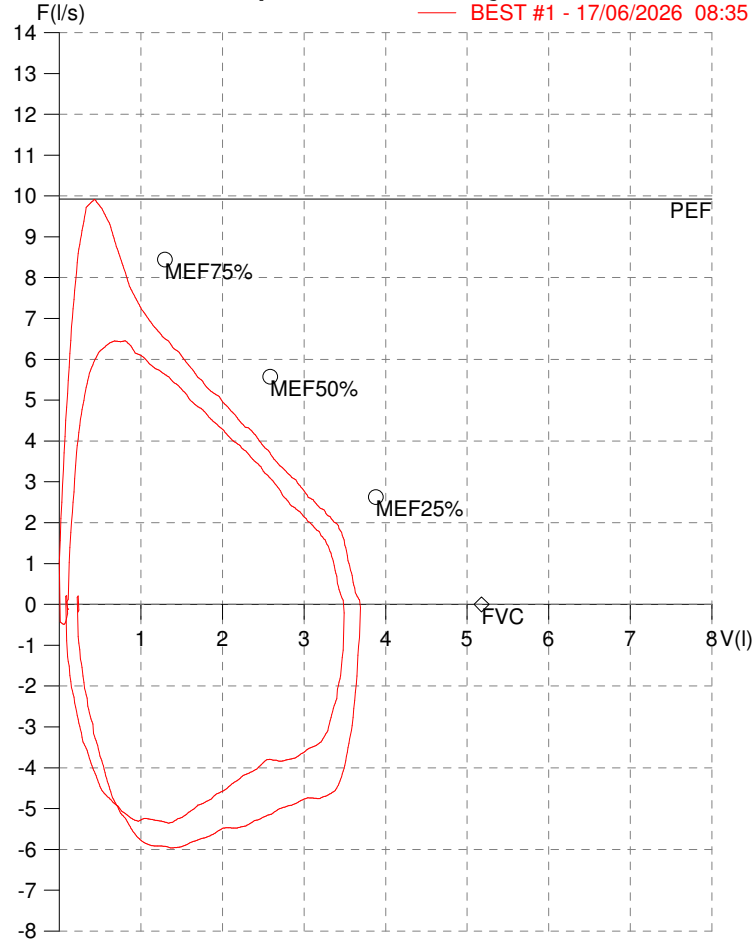

| Parâmetro | UM | Descrição | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada | 5.17 | 3.71 | 71.6 |
| FVC | l(btps) | Capacidade Vital Forçada | 5.17 | 3.71 | 71.6 |
| FEV1 | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg | 4.38 | 3.64 | 83.0 |
| PEF | l/sec | Pico de Fluxo expiratório | 9.92 | 9.92 | 100.0 |
| PIF | l/sec | Pico de Fluxo Inspiratório | | 5.97 | |
| FEV1/FVC% | % | FEV1 em % da FVC | 82.9 | 98.2 | 118.4 |
| FEF25-75% | l/sec | Fluxo expiratório médio forçado | 5.08 | 4.99 | 98.1 |
| MEF75% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC | 8.44 | 7.48 | 88.6 |
| MEF50% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC | 5.58 | 5.22 | 93.5 |
| MEF25% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC | 2.63 | 3.27 | 124.5 |
| FET100% | sec | Tempo de Expiração forçada | | 1.5 | |
| PEFr | l/min | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 595.5 | 595.4 | 100.0 |

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 17/06/2026

Protocolo:2606171001379

Data:17/06/2026

Paciente:VITOR BATISTA DOS SANTOS

Nasc.:07/03/2002 RG :-

CPF:10139342532

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=954383115995940700692780436671>

