


# Exame n.º :829174


CPF :734.401.591-91	Paciente :Eliton Cesar Pereira da Silva	RG :16819527/MT
CNPJ :40.555.219/0001-71	Razão :SOLUCAO AUTO RESGATE LTDA	
Nascimento :08/11/1987	Idade : 38 anos	
Motivo :Periódico	Setor :TRANSPORTE	
Reposuo :14h	Função :MOTORISTA OPERACIONAL DE GHINCHO	
Data do Exame : 18/06/2026		

### Orelha Direita

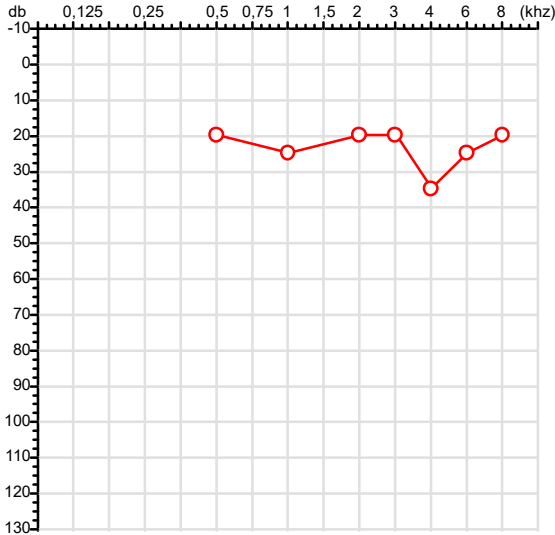

### Audiometria

### Orelha Esquerda

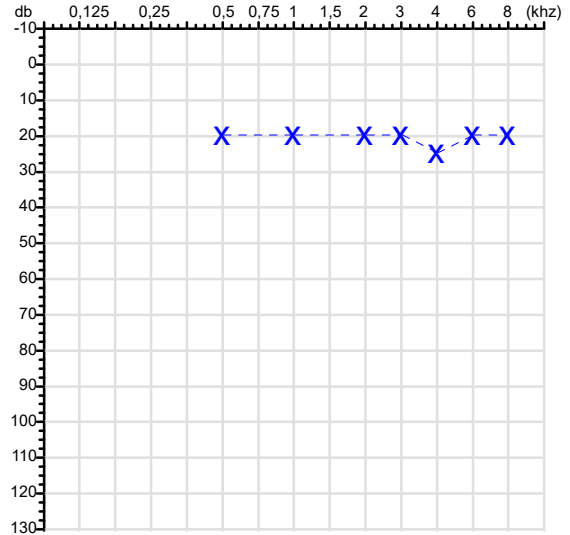

#### Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	20	35	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	20	20

#### Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

#### Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	20	35	25	27

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	20	22

#### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

#### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dra. Carolina Vieira Ormonde  
Médica  
CRM-MT 13330  
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :717DBD92A5375B3C31F61BE5EB2F0DDF  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Eliton Cesar Pereira da Silva*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Ultima Aferição :12/08/2025