



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 829308

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 78.958.717/0005-61 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.098-970

## Funcionário

Nome : Galldie Cosme Barros Peres Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA  
CPF : 702.918.981-73 Cargo: CONCRETISTA  
RG : / Nascimento: 30/12/1991

## Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

## Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.07.001	QUIMICO	CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, ANIMAIS PEÇONHENTOS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, ILUMINAÇÃO DIURNA INADEQUADA
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

## Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	19/06/2026	ACUIDADE VISUAL	295	19/06/2026	EXAME CLINICO
281	19/06/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	19/06/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

## Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 19 de junho de 2026

Galldie Cosme Barros Peres

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=829308>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Galldie Cosme Barros Peres Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA  
CPF : 70291898173 Cargo: CONCRETISTA  
RG : / Nascimento: 30/12/1991

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/30

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J3

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J3


#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 19 de junho de 2026



Resultado: ALTERADO

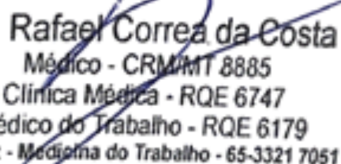  
Dr. Rafael Correa da Costa  
Médico - CRM/MT 8885  
Clínica Médica - RQE 6747  
Médico do Trabalho - RQE 6179  
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :EBAC92483F70F040120F4393C5BB9FBE  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :702.918.981-73	Paciente :Galldie Cosme Barros Peres	RG :/
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :30/12/1991	Idade : 34 anos	
Motivo :Demissional	Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA	
Reposuo :14h	Função :CONCRETISTA	
Data do Exame : 19/06/2026		

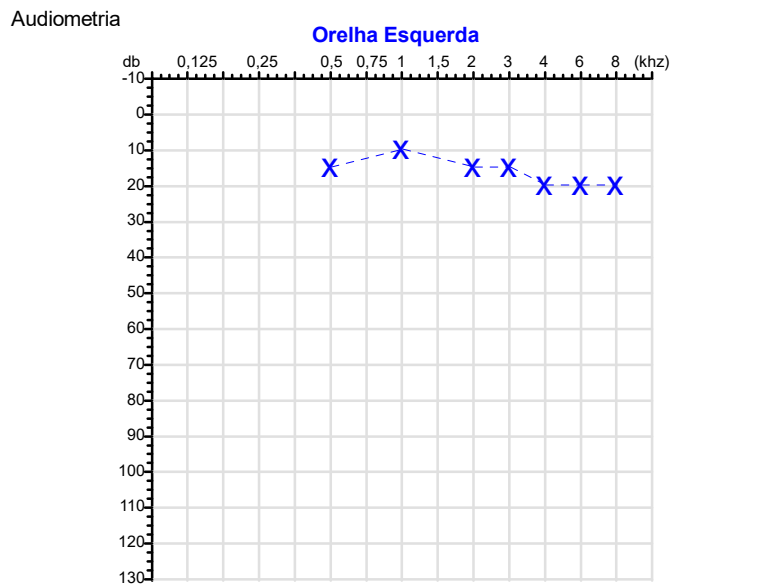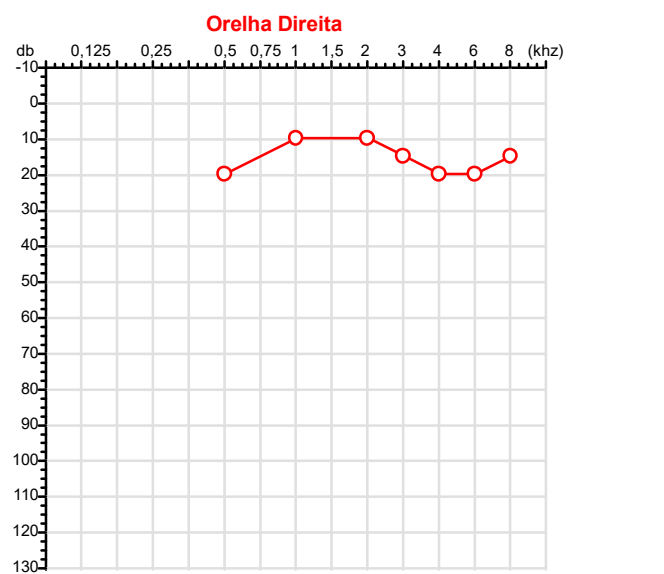

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	10	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	10	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

**Lauda Clínico OD**  
Audição normal

**Lauda Clínico OE**  
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :1EFE16DE6B07BA3A75F45537B3424BA8  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Galldie Cosme Barros Peres*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 829308

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 78.958.717/0005-61 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-970

## Funcionário

Nome : Galldie Cosme Barros Peres

Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA

CPF : 702.918.981-73

Cargo: CONCRETISTA

RG : /

Nascimento: 30/12/1991

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Demissional

## Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.07.001	QUIMICO	CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, ANIMAIS PEÇONHENTOS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, ILUMINAÇÃO DIURNA INADEQUADA
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

## Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	19/06/2026	ACUIDADE VISUAL	295	19/06/2026	EXAME CLINICO
281	19/06/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	19/06/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

## Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 19 de junho de 2026

*Galldie Cosme Barros Peres*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=829308>



Cod.: 586886	Paciente: <b>Galdie Cosme Barros Peres</b>	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 19/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70291898173	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/06/2026 Liberado em: 19/06/2026 13:38

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,29</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>16,1</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>45,7</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>86,4</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>30,4</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,2</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,8</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>6.750/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>53,1%</b>	<b>3.584/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>53,1%</b>	<b>3.584/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>2,4%</b>	<b>162/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,9%</b>	<b>61/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>36,6%</b>	<b>2.471/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>7,0%</b>	<b>473/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>217.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>8,5/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,190%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>8,6</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662