
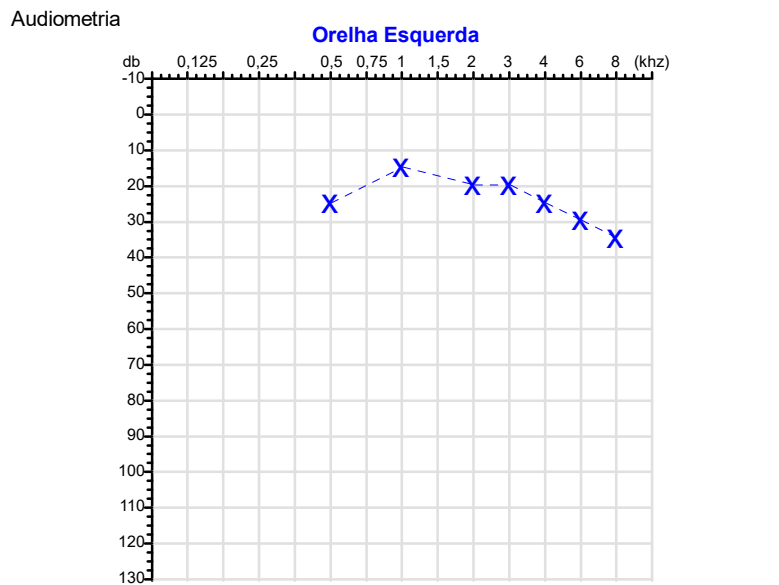


CPF :028.761.851-05	Paciente :Isac Lemes de Campos	RG :19188439/SSP/MT
CPF :028.761.851-05	Empregador :ISAC LEMES DE CAMPOS	
Nascimento :21/04/1991	Idade : 35 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :CONTRAMESTRE FLUVIAL	
Data do Exame : 19/06/2026		

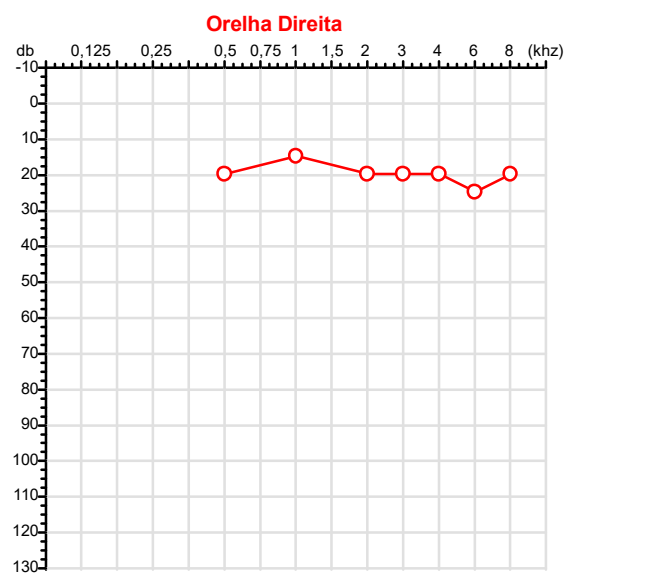

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	15	20	20	25	30	35

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	20	25	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	15	20	20	20	25	30	25

Laudo Clínico OD
Audição normal

Laudo Clínico OE
Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :91C485799D1127597DBA6D92C4566977
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Isac Lemes de Campos
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025