



CPF :063.071.281-60	Paciente :Dayanne Alves Dos Santos	RG :/
CNPJ :05.111.062/0001-94	Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	
Nascimento :12/01/2001	Idade : 25 anos	
Motivo :Admissional	Setor :SALA DE ABATE (PISO ESFOLA/TOALETE)	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE RASTREABILIDADE	
Data do Exame : 22/06/2026		

**Orelha Direita**

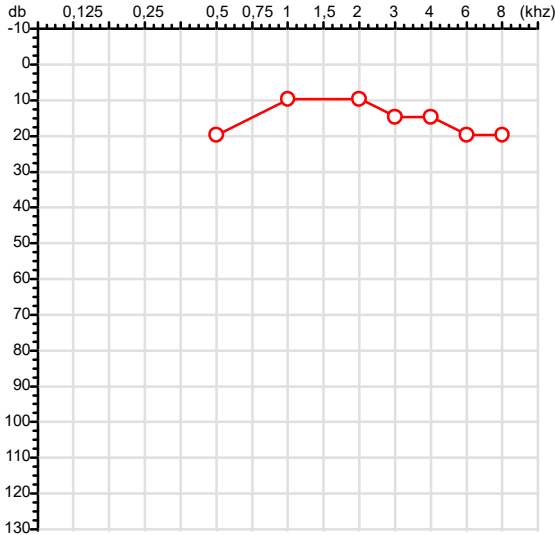

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

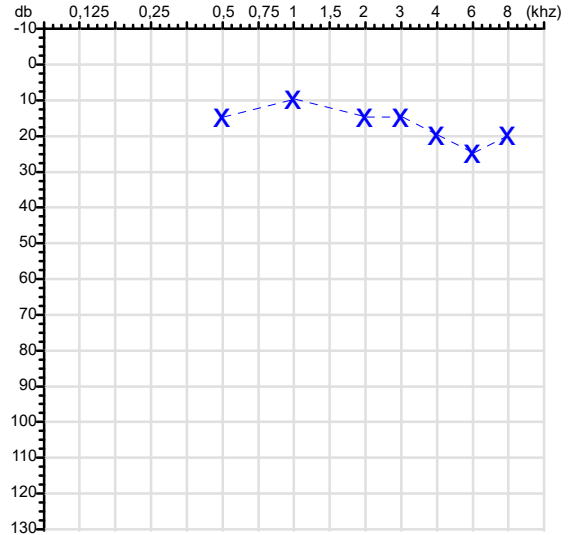

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	10	15	15	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	10	13	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FCC3F2A746034D55F49624065F351FA2  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Dayanne Alves Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 587045	Paciente: <b>Dayanne Alves dos Santos</b>	Sexo: Feminino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 22/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06307128160	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/06/2026 Liberado em: 22/06/2026 13:13

### Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,22</b>	3,9 a 5,0/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>13,6</b>	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>38,7</b>	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>91,7</b>	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>32,2</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,1</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,5</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>8.360/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>72,2%</b>	<b>6.036/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>72,2%</b>	<b>6.036/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>1,3%</b>	<b>109/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,5%</b>	<b>42/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>19,4%</b>	<b>1.622/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Monócitos.....:	<b>6,6%</b>	<b>552/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>258.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,4/fl</b>	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	<b>0,270%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>11,5</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662