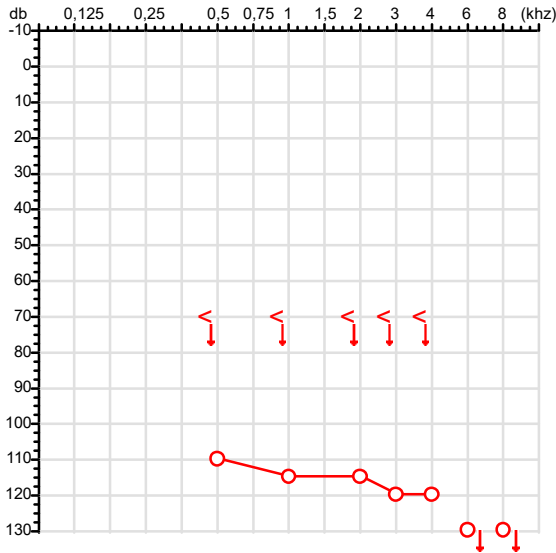


CPF :026.038.841-66	Paciente :ANDERSON JUNIOR VIEIRA DE CARVALHO	RG :16467205/SSPMT
CNPJ :15.178.172/0001-27	Razão :EXPRESSO ITAMARATI S.A.	
Nascimento :12/07/1984	Idade : 41 anos	
Motivo :Demissional	Setor :GERAL	
Reposou :14h	Função :SERVICOS GERAIS	
Data do Exame : 23/06/2026		

Orelha Direita

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	110	115	115	120	120	AUS	AUS

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	110	115	115	113	120	120	AUS	123

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

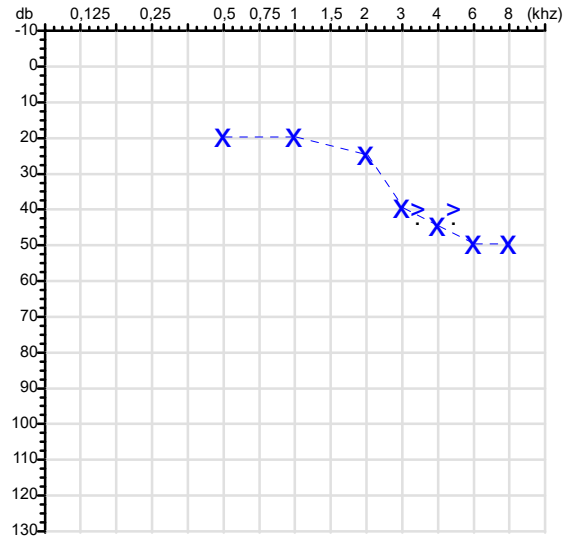Audiometria
Orelha Esquerda


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	40	45	50	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	40	45	50	45

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

 Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :72E33FFC7F3B508534609507D30E61AA

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Anderson Junior Vieira de Carvalho
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025