


Exame n.º :830069

CPF :040.526.651-04
CNPJ :62.718.060/0001-00
Nascimento :28/12/1986
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/06/2026

Paciente :Joelson Bispo da Costa
Razão :F S E CONSTRUTORA LTDA
Idade : 39 anos
Setor :GERAL
Função :ARMADOR

RG :19037678/SSP

Orelha Direita

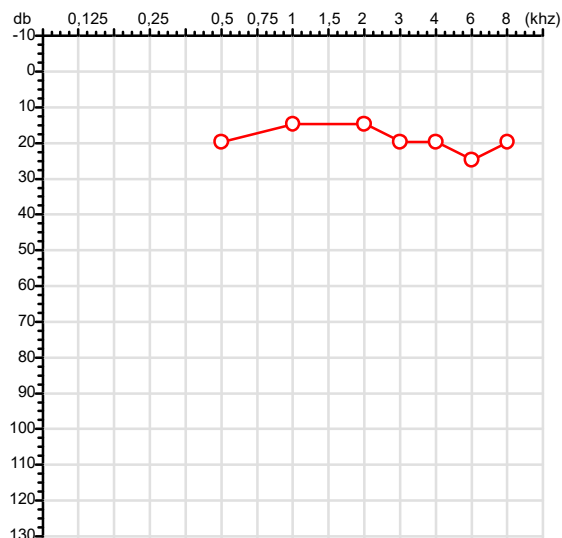

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolcy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolcy Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :62BE89645E140A65F1540330C9EC107B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joelson Bispo da Costa


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

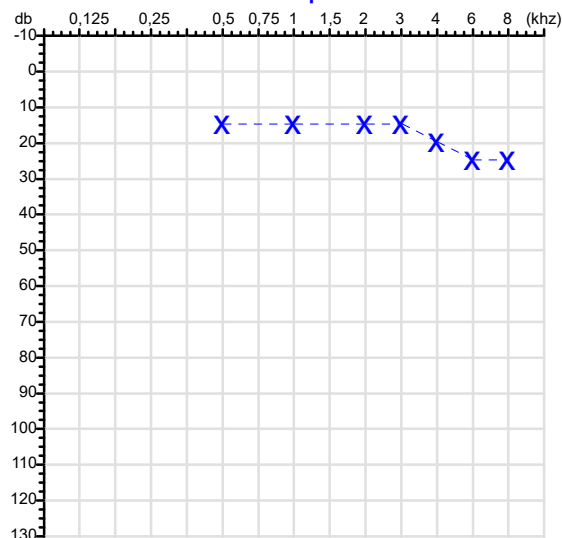

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	20	25	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 62718060000100 Fantasia : F S E CONSTRUTORA
Razão Social : F S E CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV COUTO MAGALHAES N.º 960 Complemento : SALA 4
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110400

Funcionário

Nome : Joelson Bispo da Costa Setor: GERAL
CPF : 04052665104 Cargo: ARMADOR
RG : 19037678 / SSP Nascimento: 28/12/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 24 de junho de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura :53577CD09450A1C9388205E32ECB47BE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Nome: JOELSON BISPO DA COSTA

Data Nasc.: 28/12/1986

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 24/06/2026

Protocolo: 1087022

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 703876

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Incipientes alterações degenerativas.

Espaços discais conservados.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach

CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 24/06/2026
Primeiro Nome: JOELSON BISPO
Sobrenome: DA COSTA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 69.0

Data de nascimento: 28/12/1986
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 24/06/2026 09:20

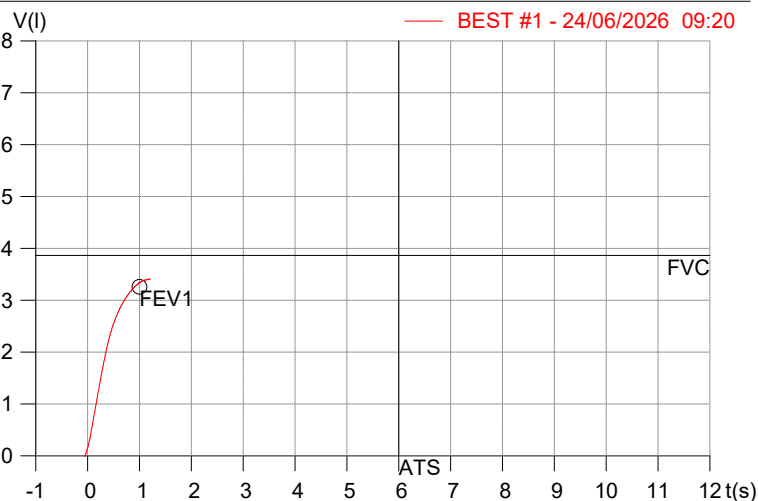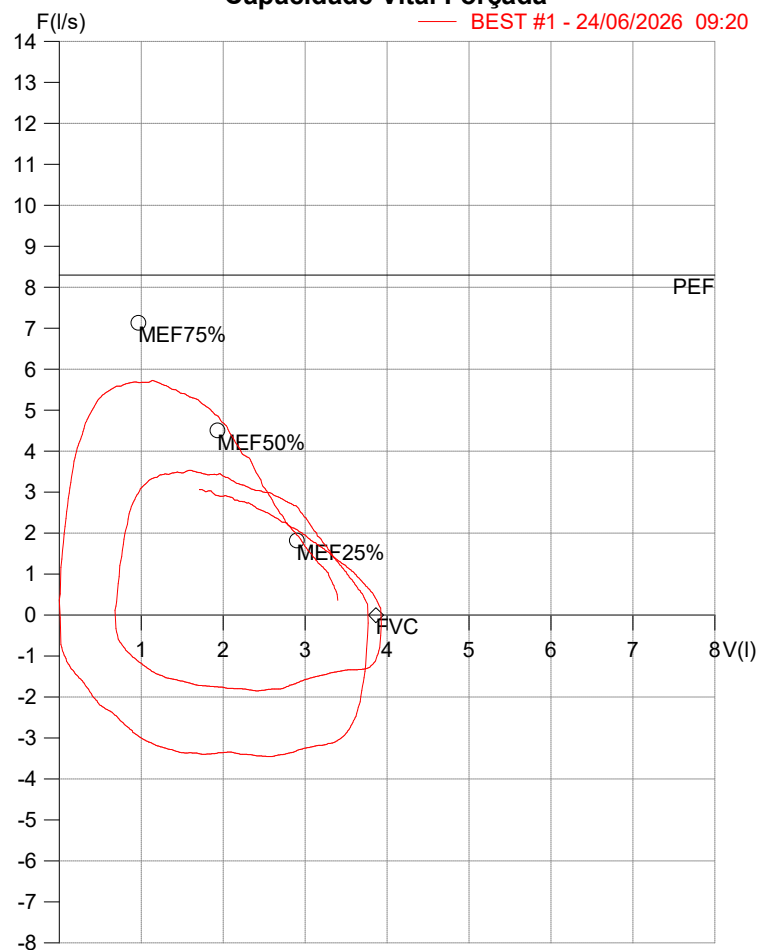

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.86	3.42	88.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.86	3.42	88.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.26	3.34	102.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.30	5.73	69.0
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.2	97.7	121.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.13	4.68	113.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.14	5.67	79.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.51	5.16	114.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.82	2.90	159.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	497.8	343.5	69.0

Diagnóstico:
Espirometria normal