



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 17501077000490 Fantasia : CARRETAO AUTO PECAS  
Razão Social : CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES N.º 0 Complemento : KM 19 BOX 23A AREA 05 BOX 25 AREA  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78152135<sup>NA</sup>

### Funcionário

Nome : Cristiano de Carvalho Amorim Filho Setor: GERAL  
CPF : 04596638101 Cargo: MOTOFRETISTA  
RG : 2106235-8 / SSP MT Nascimento: 26/06/1998

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de junho de 2026

  
Dra. Isabela Luiza P. dos Santos  
Médica  
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS

Autenticação Assinatura : EAF392DC49DB18FB3115CA2BD1E94323  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :830404

CPF :045.966.381-01  
CNPJ :17.501.077/0004-90  
Nascimento :26/06/1998  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 25/06/2026

Paciente :CRISTIANO DE CARVALHO AMORIM FILHO  
Razão :CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  
Idade : 27 anos  
Setor :GERAL  
Função :MOTOFRETISTA

RG :2106235-8/SSP MT

## Orelha Direita

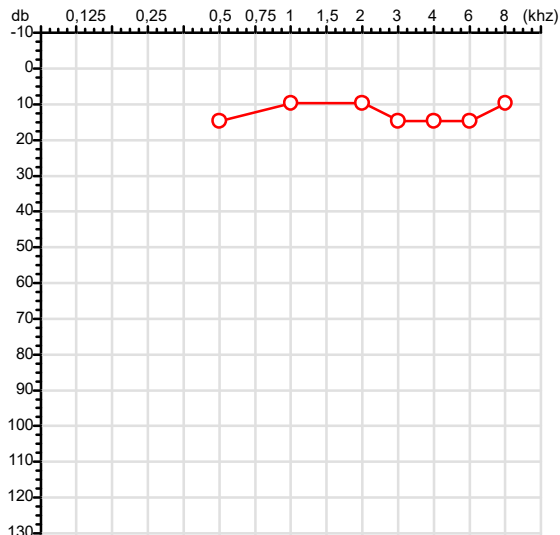

### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |


### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

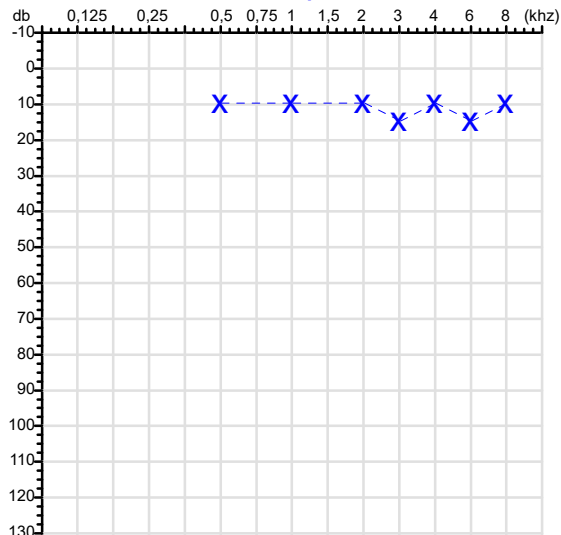

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 13 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :84E680B32022B7E0799802ED1CFE84DD

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Cristiano de Carvalho Amorim Filho*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26062510222445

Data:25/06/2026

Paciente:CRISTIANO DE CARVALHO AMORIM FILHO

Nasc.:26/06/1998 RG :2106235-8-SSP MT

CPF:04596638101

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*  
740108179518306937805

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=81046054740108179518306937805>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>587505            | Paciente:<br><b>Cristiano de Carvalho Amorim Filho</b>     | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>27 (A)    |
| Atendido em:<br>25/06/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 04596638101 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

235 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 25/06/2026 Liberado em: 25/06/2026 13:24

### Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662