



CPF :061.785.501-38 Paciente :Bruno Henrique da Costa Souza RG :/  
 CNPJ :38.497.760/0001-29 Razão :SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA  
 Nascimento :04/08/2005 Idade : 20 anos  
 Motivo :Admissional Setor :GERAL  
 Repouso :14h Função :AG. SANEAMENTO AGUA I  
 Data do Exame : 25/06/2026

**Orelha Direita**

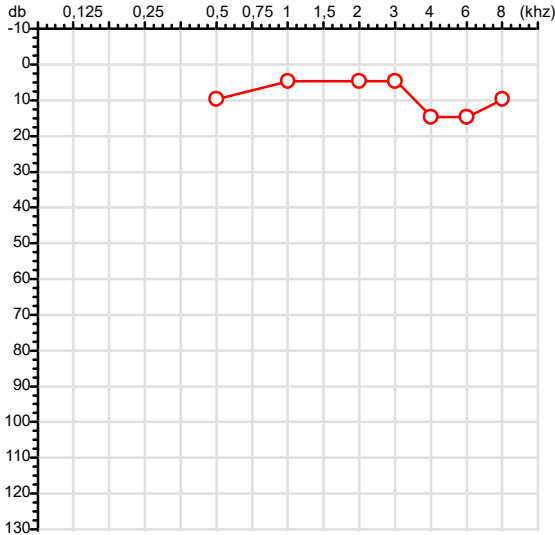

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

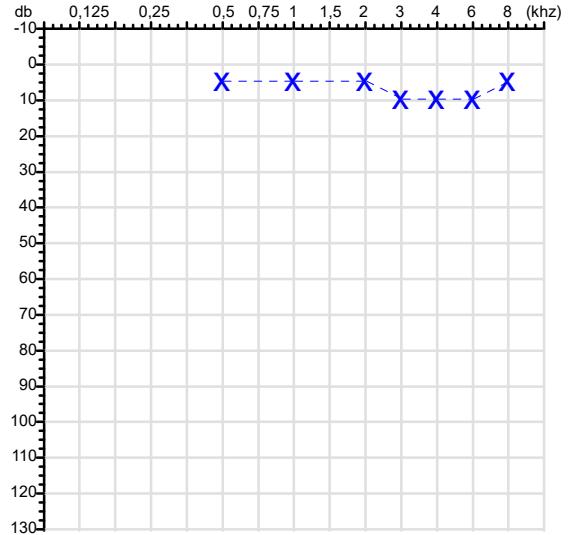

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	10	10	5

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	15	15	12

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	10	10	10

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :3576DC50AF671616EBE8BBC8DC063813  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Bruno Henrique da Costa Souza*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025