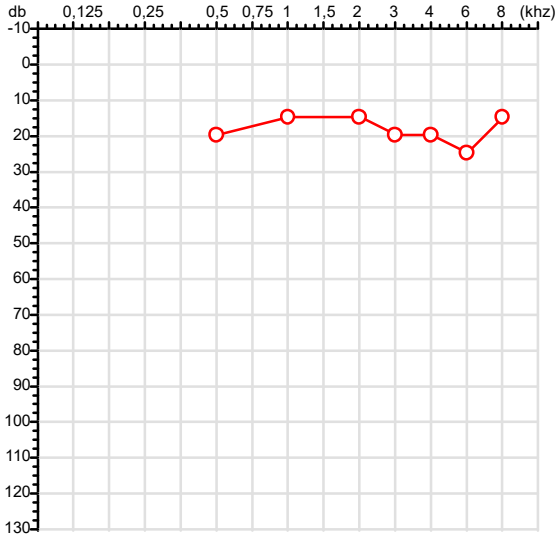
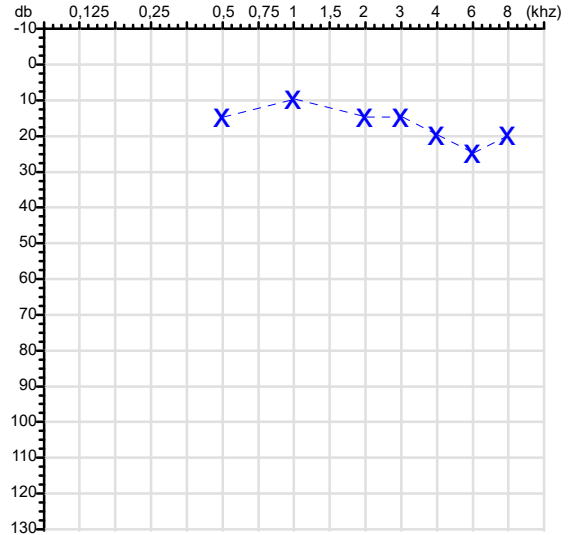


CPF :700.422.312-48	Paciente :Ricot Salomon	RG :/
CNPJ : 19.326.502/0001-35	Razão :DISK LAVANDERIA LTDA	
Nascimento :13/05/1985	Idade : 41 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 05 (CALDEIRA)	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE CALDEIRA	
Data do Exame : 25/06/2026		

**Orelha Direita**

**Audiometria**
**Orelha Esquerda**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

**Lauda Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

**Lauda Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :56569D06F170DB432C11518EB945AB7B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Ricot Salomon*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Nome	Ricot Salomon		ID1	830519	Sexo	Masculino	Idade	41,1	Peso (kg)	68,00	Altura (cm)	168,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	13/05/1985	ID2	--	BMI (kg/m2)	24,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,50 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	14:30	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L <b>2,50</b>	4,20	60	
FEV1	L <b>2,48</b>	3,44	72	
FEV1/FVC%	% <b>99,2</b>	82,1	121	
FEV1/Vcmax%	% <b>99,2</b>	82,1	121	

