



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26546028000112 Fantasia : ACOMAQUINAS  
Razão Social : ACOMAQUINAS LTDA  
Endereço : R MARANHÃO (LOT JD ESTADOS) N.º 01 Complemento :  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158002

### Funcionário

Nome : Marcelo Dos Santos Xavier Setor: OPERACIONAL  
CPF : 10251974294 Cargo: TORNEIRO CNC  
RG : / Nascimento: 23/01/1998

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 26 de junho de 2026

*Dra. Gabryella Nicolý C. Serra*  
Médica  
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolý Carvalho Serra  
CRM-MT 17341  
NIS

Autenticação Assinatura :B84F39AFCE4F7A8DFA2E38F87CED6CB8  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


## Exame n.º :830624

CPF :102.519.742-94 Paciente :Marcelo Dos Santos Xavier  
CNPJ :26.546.028/0001-12 Razão :ACOMQUINAS LTDA  
Nascimento :23/01/1998 Idade : 28 anos  
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais : OPERACIONAL  
Repouso :14h Função :TORNEIRO CNC  
Data do Exame : 26/06/2026


RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita

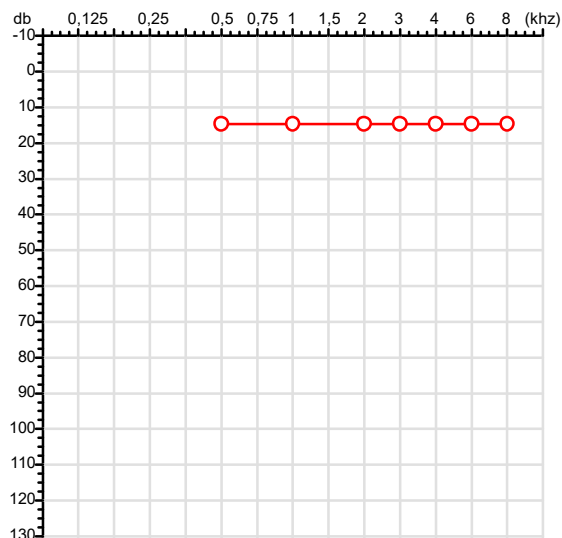

## Orelha Esquerda

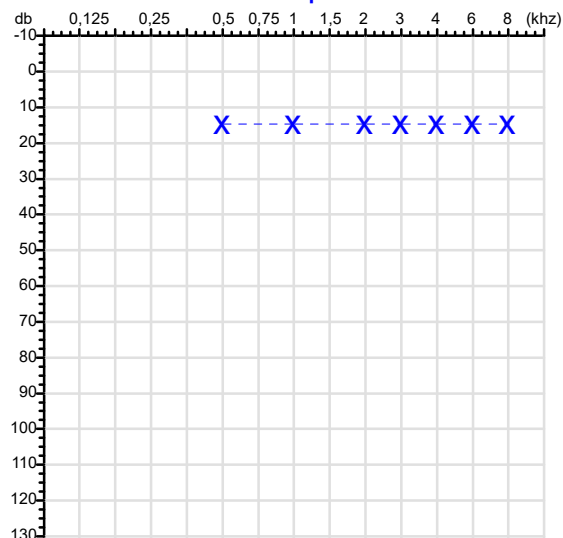

## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

## Óssea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Dra. Gabryella Nicoly C. Serra*  
Médica  
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra  
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :673D4AC336C344116F296C56077A84B9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Marcelo Dos Santos Xavier*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



**Nome:** MARCELO DOS SANTOS XAVIER

**Data Nasc.:** 23/01/1998

**Médico:** HISMET

**CRM:** 175069-MT

**Data:** 26/06/2026

**Protocolo:** 1087947

**Exame:** RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

**Senha:** 661092

### RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

#### Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Incipientes alterações degenerativas.

Espaços discais conservados.

rbe

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE N° 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1