

Cod.: 587615	Paciente: Macleito Pereira Campos	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 26/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06006385104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/06/2026 Liberado em: 26/06/2026 12:43

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,27	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.310/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	48,4%	3.054/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	48,4%	3.054/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,8%	50/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	32/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	43,3%	2.732/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,0%	442/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	305.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

Exame n.º :830656


CPF :060.063.851-04
CNPJ :43.260.623/0001-06
Nascimento :29/11/1998
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 26/06/2026

Paciente :Macleito Pereira Campos
Razão :CP COMPRESSORES LTDA
Idade : 27 anos
Setor :GERAL
Função :MECANICO I

RG :26984865/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

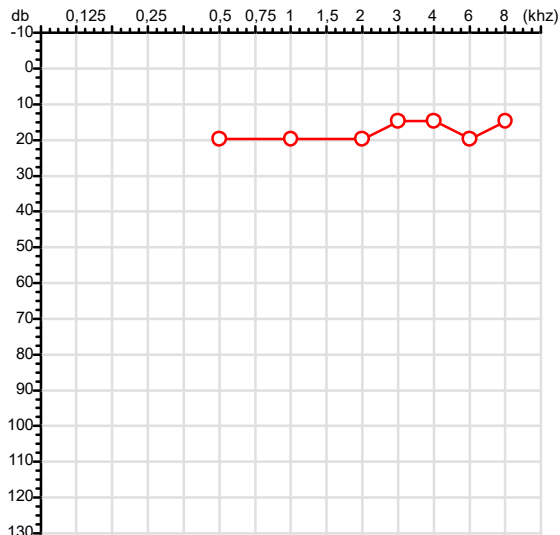

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	15	15	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra
CRM-MT 17341


Assinatura eletrônica :1A876DDB883DDBF8A614F6821F2B30E4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Macleito Pereira Campos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2025

Orelha Esquerda

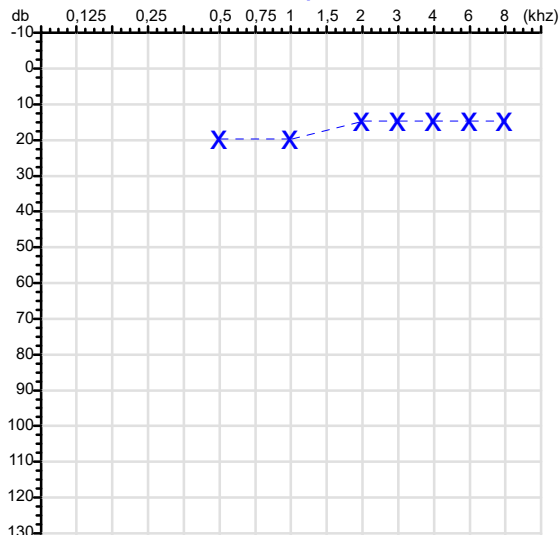

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	15	15	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	15	18	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43260623000106 Fantasia : CP COMPRESSORES
Razão Social : CP COMPRESSORES LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES (LOT N.º 1750 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78144662

Funcionário

Nome : Macleito Pereira Campos Setor: GERAL
CPF : 06006385104 Cargo: MECANICO I
RG : 26984865 / SSP MT Nascimento: 29/11/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 26 de junho de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura :4FCC9323623C0D4A363581A3F361331E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>