



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Antonio Lucas Pereira da Silva Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 62923726340 Cargo: GREIDISTA
RG : / Nascimento: 15/01/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :DD5E30237421B3F7650583A69DC23ADF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :830675


CPF :629.237.263-40
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :15/01/2002
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/06/2026

Paciente :Antonio Lucas Pereira da Silva
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 24 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :GREIDISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

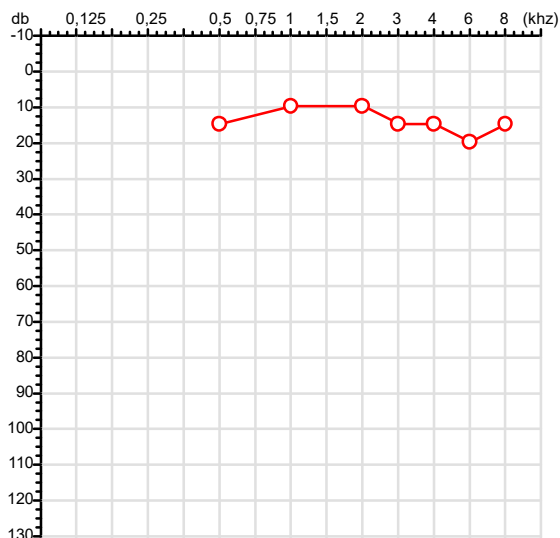

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

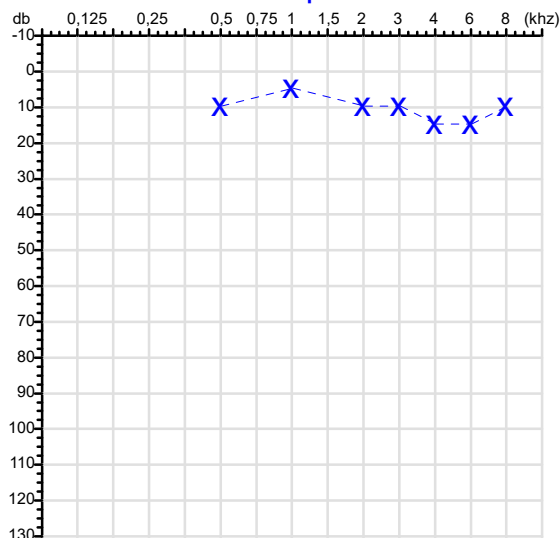

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :74ECD3385188D457B1570E5CBB5B5F4F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Lucas Pereira da Silva



** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 830675
Primeiro Nome: ANTONIO LUCAS PEREIR
Sobrenome: DA SILVA
Data: 26/06/2026

Data de nascimento: 15/01/2002
Sexo : Macho
Peso (kg): 66.0
Altura (cm): 170.0

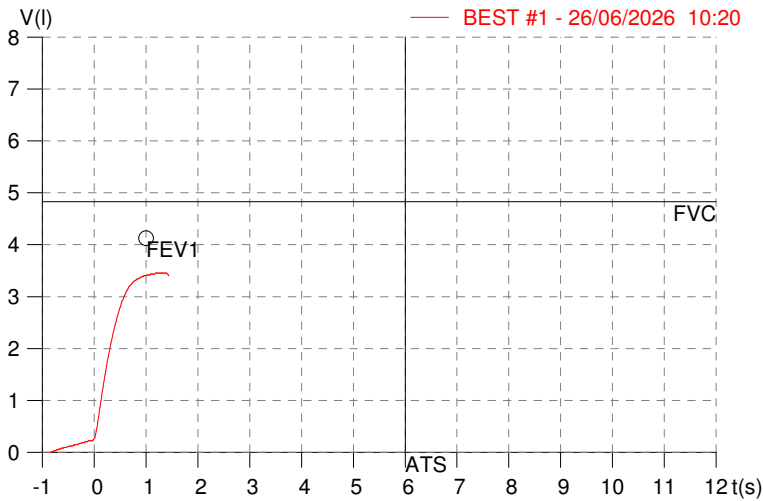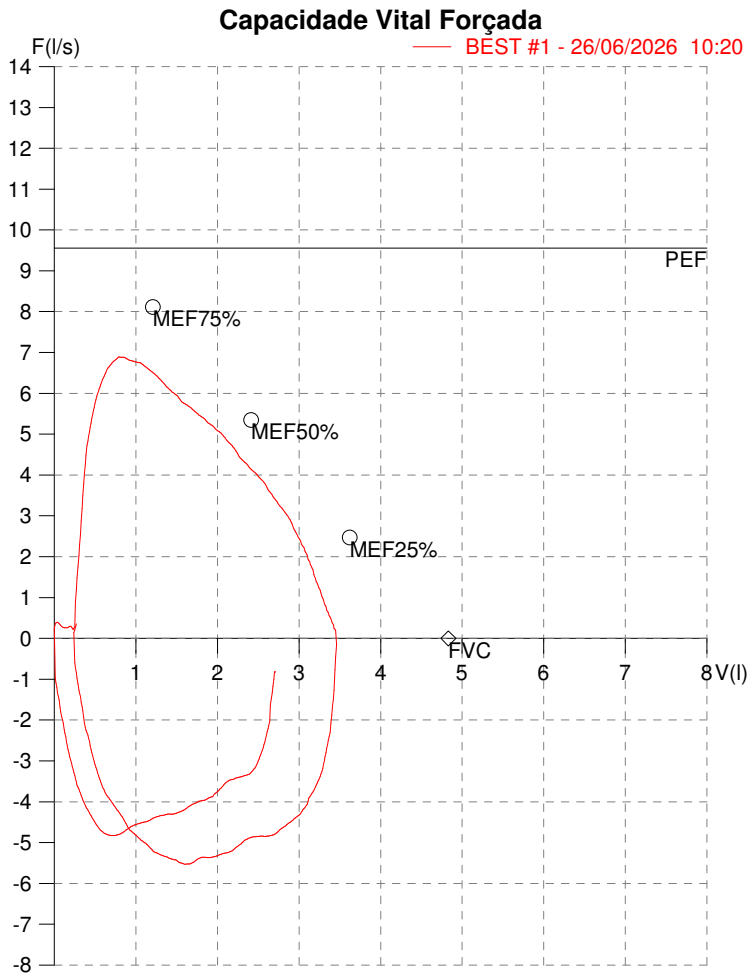

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.83	3.47	71.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.83	3.47	71.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.12	3.42	82.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.56	6.89	72.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.53	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.9	98.6	119.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.97	5.27	106.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.12	6.88	84.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.35	5.55	103.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.47	3.77	152.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	573.4	413.3	72.1

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 26/06/2026