



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02078721000140 Fantasia : VAPORIZADORA SABIA REIS
Razão Social : VAPORIZADORA SABIA REIS LTDA
Endereço : AV PEDRO PAULO DE FARIA N.º 2430 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098270

Funcionário

Nome : Joao Marcelo Cardoso da Silva Setor: OFICINA
CPF : 90533186153 Cargo: CONSULTOR(A) TECNICO
RG : / Nascimento: 16/01/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :8B986AA06B6FAE94CE838D66507C0A10
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :830693

CPF :905.331.861-53
CNPJ :02.078.721/0001-40
Nascimento :16/01/1978
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/06/2026

Paciente :JOAO MARCELO CARDOSO DA SILVA
Razão :VAPORIZADORA SABIA REIS LTDA
Idade : 48 anos
Setor :OFICINA
Função :CONSULTOR(A) TECNICO

RG :/

Orelha Direita

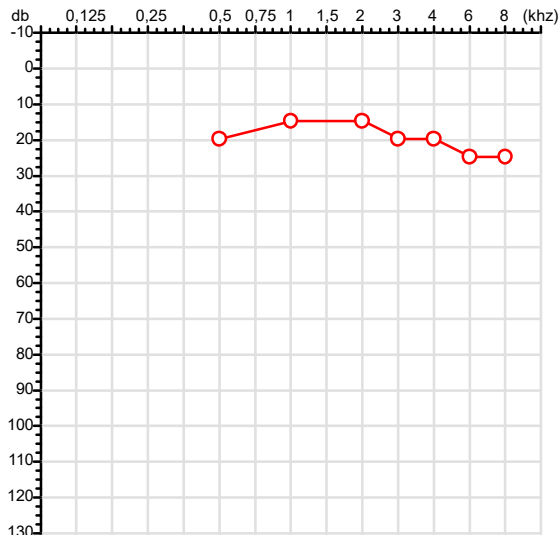

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

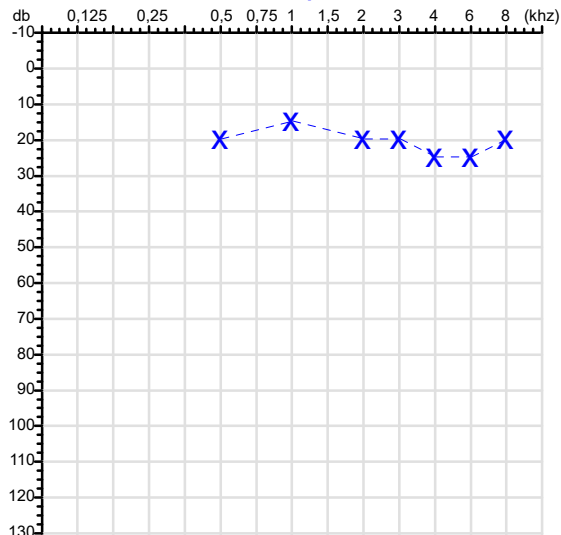

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B8E2C7B2C9A89E18C39C51E027DC076C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joao Marcelo Cardoso da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	JOAO MARCELO CARDOSO DA SILVA		ID1	830693	Sexo	Masculino	Idade	48,4	Peso (kg)	84,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	16/01/1978	--	BMI (kg/m2)	29,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 100,2% e um valor FVC de 3,34 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:18	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,34	4,16	80	
FEV1	L 3,34	3,36	100	
FEV1/FVC%	% 100,2	80,8	124	
FEV1/Vcmax%	% 100,2	80,8	124	

