



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Antonio Jose Gomes Alves Setor: APOIO
CPF : 61849263302 Cargo: AUXILIAR GERAL
RG : / Nascimento: 17/01/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura : BCAC710C659F1F7E4173D4DECC80B9FD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :830724

CPF :618.492.633-02
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :17/01/1991
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/06/2026

Paciente :Antonio Jose Gomes Alves
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 35 anos
Setor :APOIO
Função :AUXILIAR GERAL

RG :/

Orelha Direita

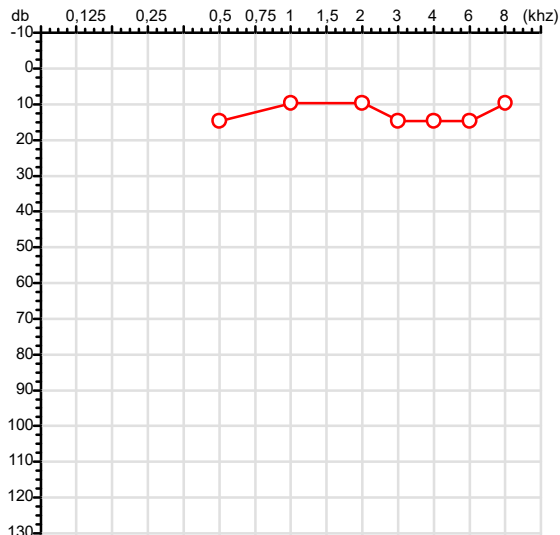

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :941C7084D180D96FC87381655BBEB5AC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Jose Gomes Alves


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

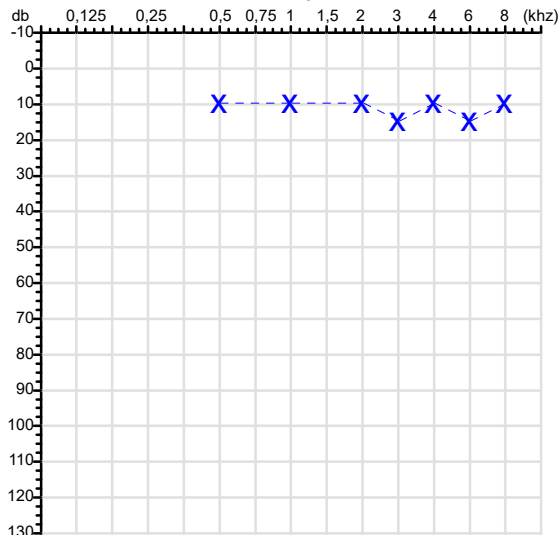

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	10	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	10	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Nome	ANTONIO JOSE GOMES ALVES			ID1	830724	Sexo	Masculino	Idade	35,4	Peso (kg)	70,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	17/01/1991	ID2	--	BMI (kg/m2)	24,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico				--	Classe 2	--	Etnia Outros/Não Especificado				

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,83 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

10:31



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,83	4,42	64		
FEV1	L	2,74	3,67	75		
FEV1/FVC%	%	97,1	83,2	117		
FEV1/Vcmax%	%	97,1	83,2	117		

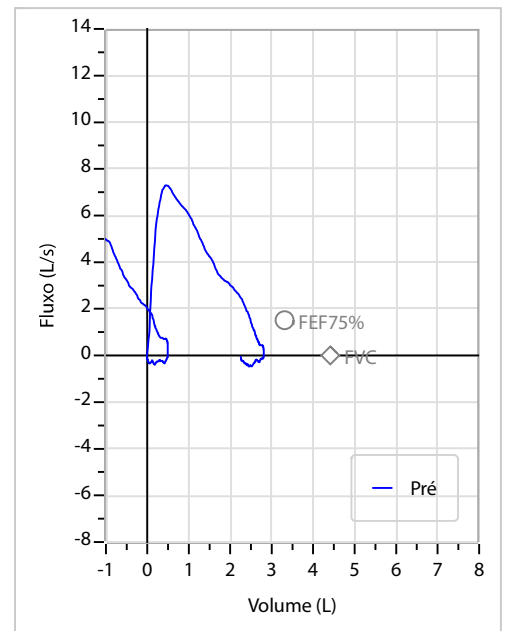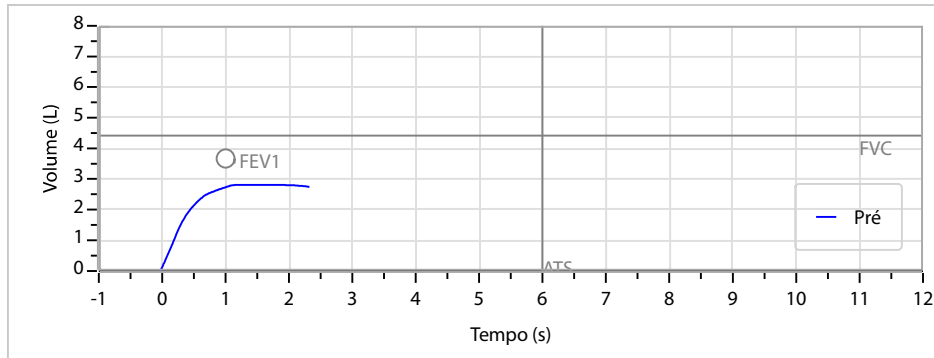

Protocolo :2606261141169

Data:26/06/2026

Paciente:ANTONIO JOSE GOMES ALVES

Nasc.:17/01/1991 RG :-

CPF:61849263302

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=676510409064209901832302835477>

