



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 32935587000117 Fantasia : HYGIA FARMACIA DE MANIPULACAO
Razão Social : HYGIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Endereço : RUA JOAQUIM MURTINHO N.º 379 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020290

Funcionário

Nome : Maíza Ferreira da Costa Gomes Setor: LABORATORIO DE CAPSULA
CPF : 05207988131 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO I
RG : / Nascimento: 21/03/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura : F8BCBAD2BA488D9976DE4A51F9E2CBCD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :830749


CPF :052.079.881-31
CNPJ :32.935.587/0001-17
Nascimento :21/03/1997
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/06/2026

Paciente :MAIZA FERREIRA DA COSTA GOMES
Razão :HYGIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Idade : 29 anos
Setor :LABORATORIO DE CAPSULA
Função :AUXILIAR DE LABORATORIO I

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

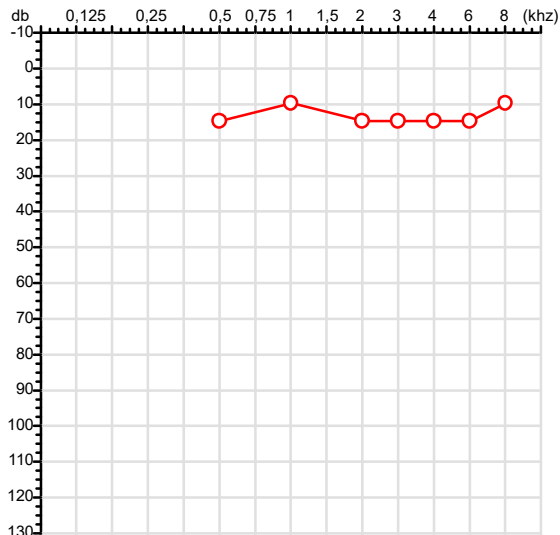

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

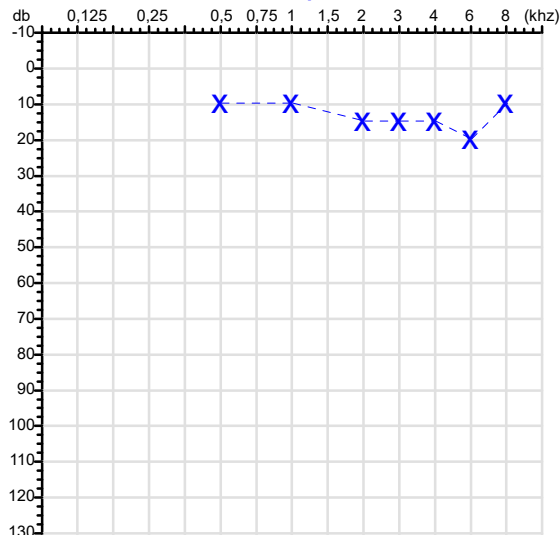

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	15	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DC4423BDCBC134EAC37009FCB21B3EE3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Maiza Ferreira da Costa Gomes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 587654	Paciente: Maiza Ferreira da Costa Gomes	Sexo: Feminino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 26/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05207988131	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/06/2026 Liberado em: 26/06/2026 12:49

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,52	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,3	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	93,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.910/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	60,1%	3.552/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	60,1%	3.552/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,8%	47/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	12/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	32,5%	1.921/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,4%	378/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	259.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	12,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662