



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01303940000112 Fantasia : SELCO ENGENHARIA LTDA
Razão Social : SELCO ENGENHARIA LTDA
Endereço : AVENIDA BEIRA RIO N.º 1655 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070500

Funcionário

Nome : Gustavo de Jesus Oliveira Setor: ENGENHARIA ELETRICA
CPF : 07222392114 Cargo: TECNICO EM AUTOMOCÃO
RG : 27144690 / SSP/MT Nascimento: 07/03/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :707ECB34520C227B11E3633074FED082
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :830941

CPF :072.223.921-14 Paciente :Gustavo de Jesus Oliveira
 CNPJ :01.303.940/0001-12 Razão :SELCO ENGENHARIA LTDA
 Nascimento :07/03/2001 Idade : 25 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Ocupação : ENGENHARIA ELETRICA
 Repouso :14h Função :TECNICO EM AUTOMOCÃO
 Data do Exame : 29/06/2026

RG :27144690/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita

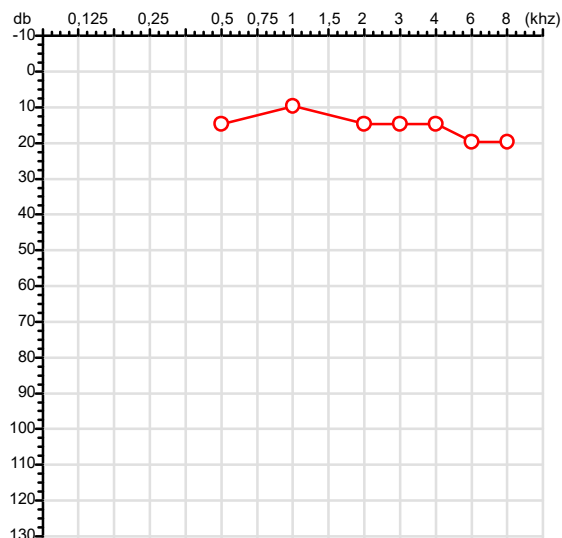

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

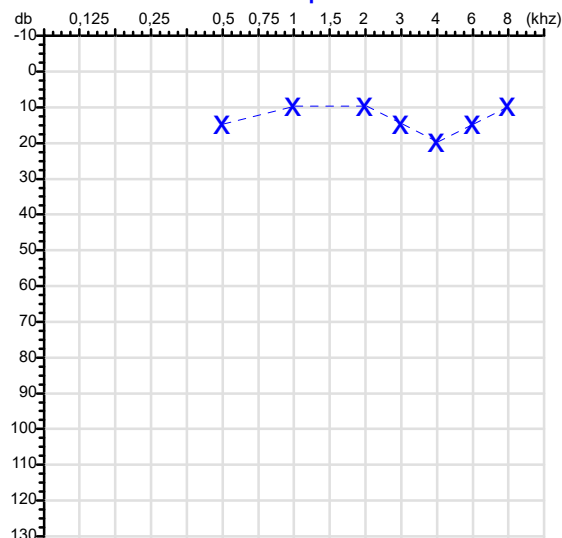

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F7F38BF238C212E3271CE1E9DE19FC5F
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gustavo de Jesus Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	GUSTAVO DE JESUS OLIVEIRA		ID1	830941	Sexo	Masculino	Idade	25,3	Peso (kg)	80,00	Altura (cm)	173,0
Agrupamento	--	D.O.B.	07/03/2001	--	BMI (kg/m2)	26,7	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:50



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,52	4,77	74	
FEV1	L	3,52	4,05	87	
FEV1/FVC%	%	99,8	85,3	117	
FEV1/Vcmax%	%	99,8	85,3	117	

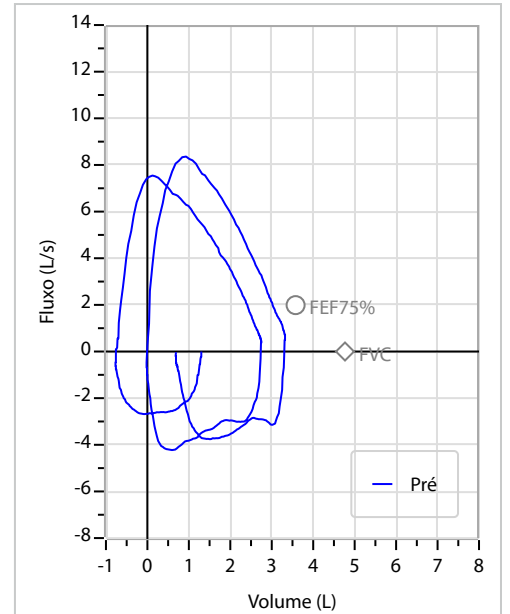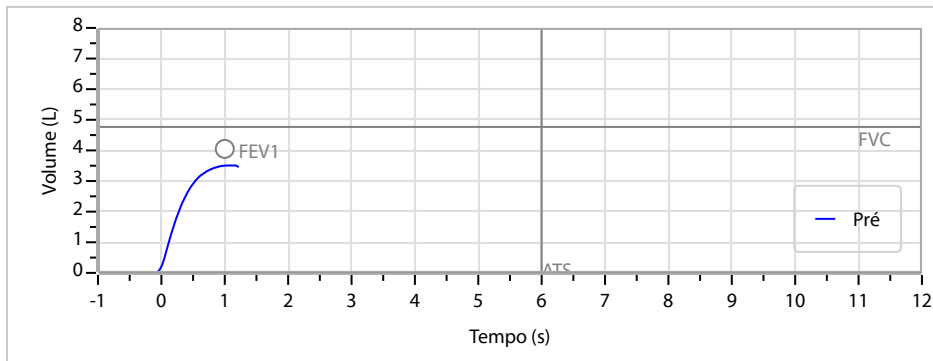

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,52 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Protocolo : 2606291003119

Data : 29/06/2026

Paciente : GUSTAVO DE JESUS OLIVEIRA

Nasc. : 07/03/2001 RG : 27144690-SSP/MT

CPF : 07222392114

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

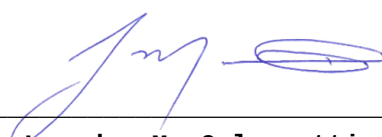

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=757997464637046948851011812333>

