



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Marcelo da Silva Miranda	Sector: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 69312141104	Cargo: CONCRETISTA
RG : 11332670 / SSP MT	Nascimento: 24/01/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 00/000

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : Ausente

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura : ED9C9E8DDCE910A353BE10CCF9D60DD5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :830997

CPF :693.121.411-04
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :24/01/1981
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 29/06/2026

Paciente :MARCELO DA SILVA MIRANDA
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 45 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :CONCRETISTA

RG :11332670/SSP MT

Orelha Direita

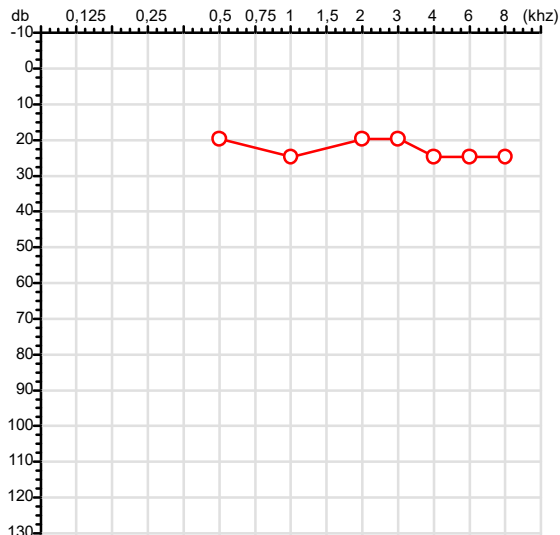

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	20	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DD2FFF142EF118F8907EF152484B729A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcelo da Silva Miranda


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

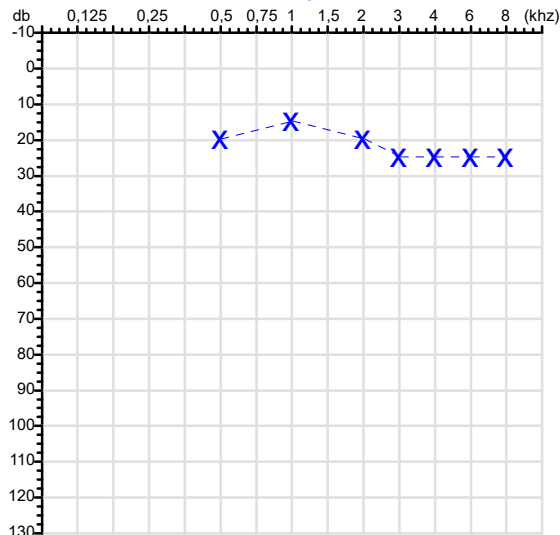

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	25	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 587793	Paciente: Marcelo da Silva Miranda	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 29/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69312141104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/06/2026 Liberado em: 30/06/2026 07:41

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,20	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	95,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.190/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	67,1%	4.153/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	67,1%	4.153/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,6%	37/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	68/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	20,4%	1.263/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,8%	669/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	364.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,330%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662