



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11777780000105 Fantasia : IND SERVICE
Razão Social : IND SERVICE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
Endereço : RUA PITANGUEIRAS N.º SN Complemento : QUADRA04 LOTE 22
Cidade / UF : ANÁPOLIS / GO CEP : 75133777

Funcionário

Nome : Mauro Denis do Nascimento Silva Setor: OPERACIONAL
CPF : 04151815341 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 08/04/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 30 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :32641BC855CE0A44D66A51C5D35638A5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :831203

CPF :041.518.153-41
CNPJ :11.777.780/0001-05
Nascimento :08/04/1989
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 30/06/2026

Paciente :Mauro Denis do Nascimento Silva
Razão :IND SERVICE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
Idade : 37 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita

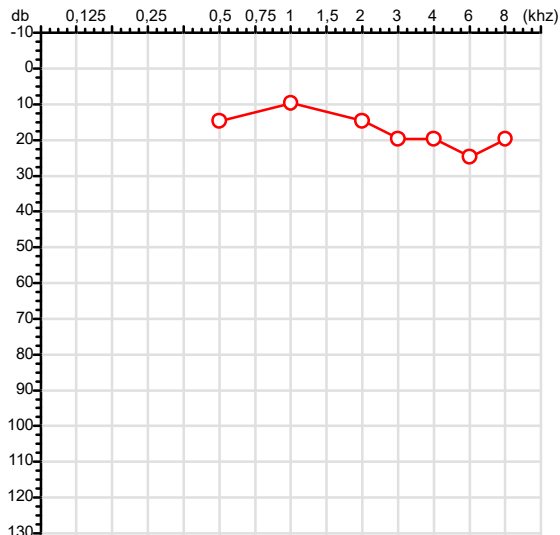

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

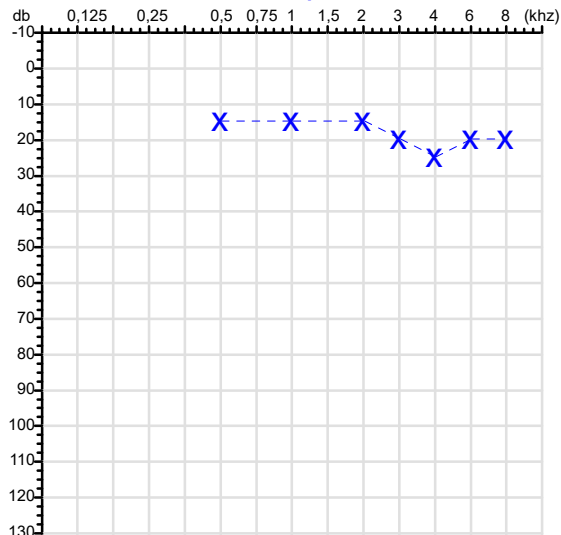

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	20	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :AF5361B179C39E067883E858B2FCA2DC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mauro Denis do Nascimento Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

Nome	MAURO DENIS DO NASCIMENTO SILVA		ID1	831203	Sexo	Masculino	Idade	37,2	Peso (kg)	70,00	Altura (cm)	173,0
Agrupamento	--	D.O.B.	08/04/1989	--	BMI (kg/m2)	23,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
08:25	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,00	4,58	87	
FEV1	L 3,77	3,77	100	
FEV1/FVC%	% 94,3	82,5	114	
FEV1/Vcmax%	% 94,3	82,5	114	

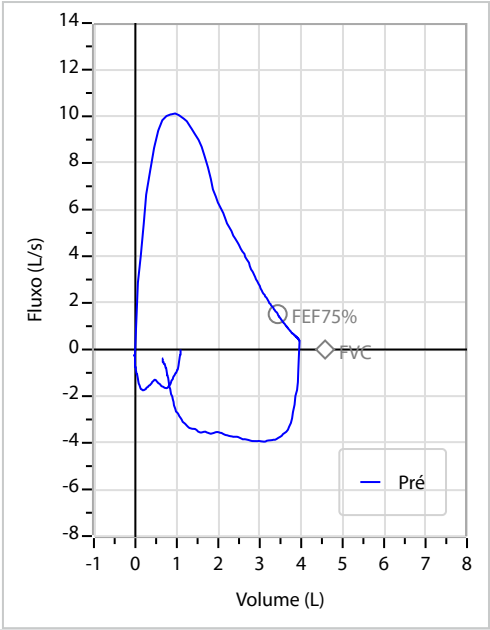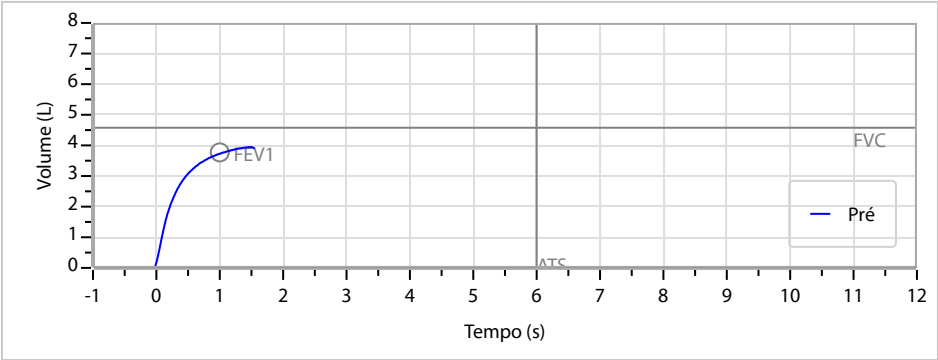

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,3% e um valor FVC de 4,00 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____