


Exame n.º :831365

CPF :026.144.971-00
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :10/11/1988
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 30/06/2026

Paciente :Wellington Andrade Mundim
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 37 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

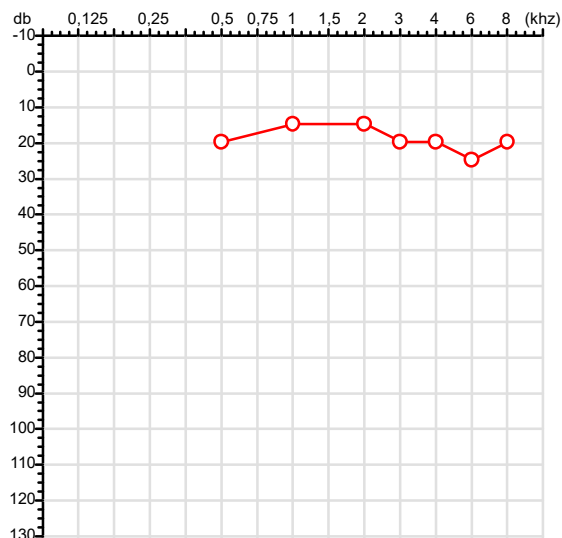

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

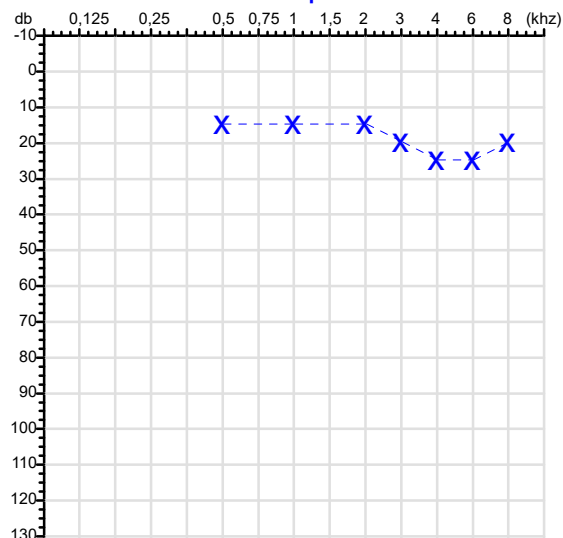

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :766EA101FE72CE4F7FE43E72597ABB5D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wellington Andrade Mundim

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 831365
Primeiro Nome: Wellington Andrade
Sobrenome: MUNDIM
Data: 30/06/2026

Data de nascimento: 10/10/1988
Sexo : Macho
Peso (kg): 80.0
Altura (cm): 170.0

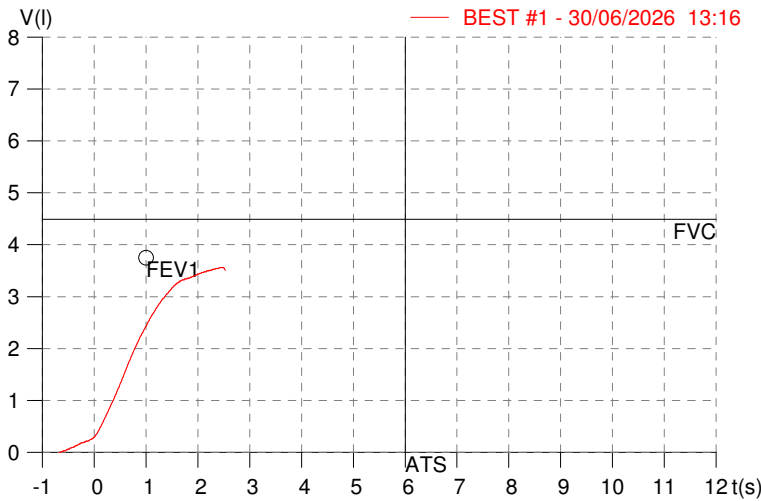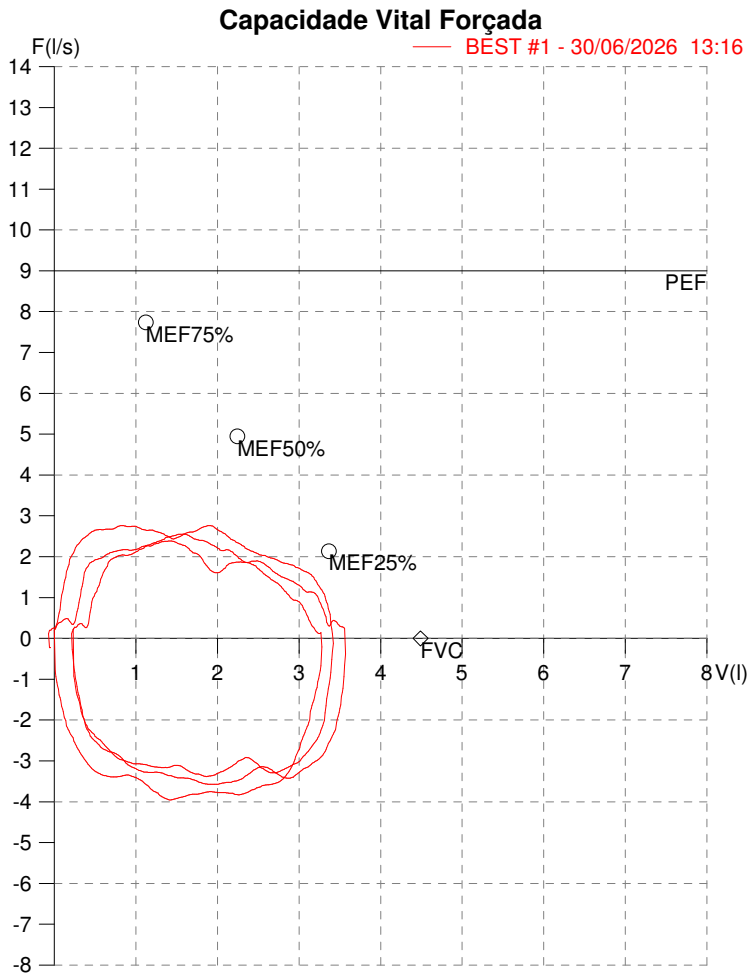

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.49	3.58	79.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.49	3.58	79.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.75	2.42	64.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.00	2.55	28.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.57	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.6	67.6	83.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.41	2.18	49.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.74	2.18	28.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.95	2.40	48.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.14	1.66	77.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.4	
LungAge	years	Idade Pulmonar		77	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	539.8	153.2	28.4

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 30/06/2026