


Exame n.º :831367

CPF :069.519.393-73
CNPJ :04.240.872/0001-88
Nascimento :12/06/1995
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 30/06/2026

Paciente :RAIMUNDO SOUSA DA CONCEICAO
Razão :CONSTRUTORA JL EIRELI
Idade : 31 anos
Setor :OBRA
Função :ELETRICISTA

RG :/

Orelha Direita

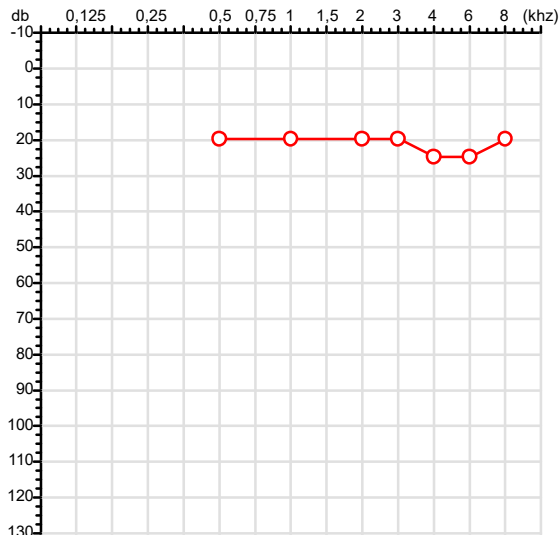

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

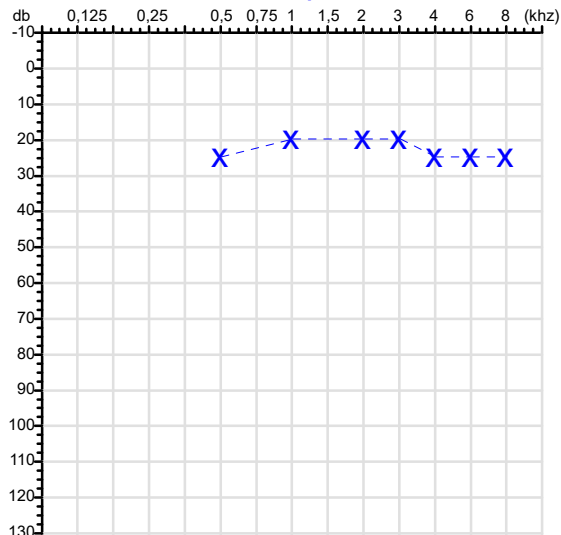

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :43403341DFDBDB0FFADCC2073228A976

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Raimundo Sousa da Conceicao

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	Raimundo Sousa da Conceicao		ID1	831367	Sexo	Masculino	Idade	31,0	Peso (kg)	98,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/06/1995	--	BMI (kg/m2)	33,9	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,8% e um valor FVC de 3,77 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	13:21	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,77	4,49	84	
FEV1	L 3,46	3,76	92	
FEV1/FVC%	% 91,8	84,0	109	
FEV1/Vcmax%	% 91,8	84,0	109	

