


Exame n.º :831978

CPF :086.675.985-93
CNPJ :03.819.157/0011-03
Nascimento :05/09/1998
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/07/2026

Paciente :VICTOR DOS SANTOS BEZERRA
Razão :ATRATIVA ENGENHARIA LTDA
Idade : 27 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE

RG :SSP MT

Orelha Direita

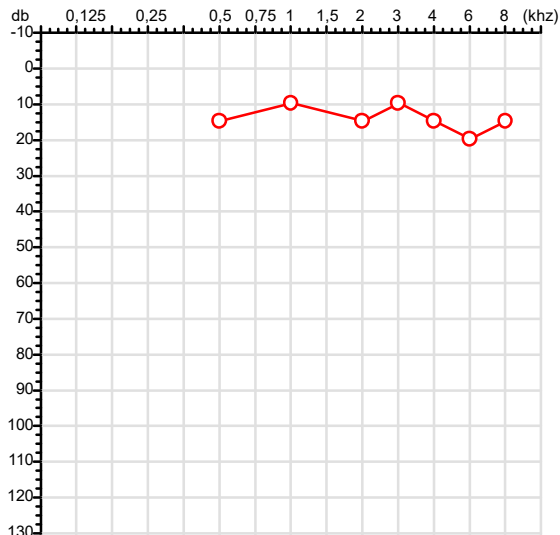

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	20	15


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

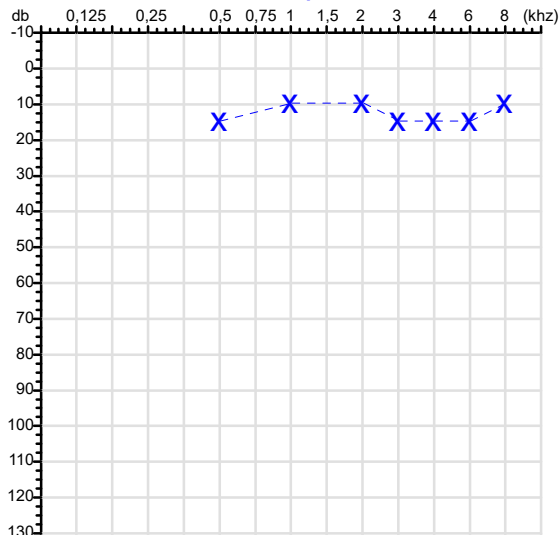

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CF306A667364B24AB5EC90975DEFCE52

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Victor Dos Santos Bezerra

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 05073316000127 Fantasia : ATRATIVA ENGENHARIA
Razão Social : ATRATIVA ENGENHARIA LTDA
Endereço : AV QUINZE DE NOVENBRO N.º 303 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020300

Funcionário

Nome : Victor Dos Santos Bezerra Setor: GERAL
CPF : 08667598593 Cargo: AJUDANTE
RG : / SSP MT Nascimento: 05/09/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :47F95D7611324EEA25EC84B5FC707310
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 26070210383032

Data : 02/07/2026

Paciente : VICTOR DOS SANTOS BEZERRA

Nasc. : 05/09/1998 RG : - SSP MT

CPF : 08667598593

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 67BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37_S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=485482713712360190516387739639>



Cod.: 588328	Paciente: Victor dos Santos Bezerra	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 02/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08667598593	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

91 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 02/07/2026 Liberado em: 02/07/2026 13:48

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 588328	Paciente: Victor dos Santos Bezerra	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 02/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08667598593	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/07/2026 Liberado em: 02/07/2026 13:30

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,38	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.630/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,0%	3.647/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	55,0%	3.647/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,2%	212/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	60/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,5%	2.088/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,4%	623/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	402.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,370%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



Nome	VICTOR DOS SANTOS BEZERRA		ID1	831978	Sexo	Masculino	Idade	27,8	Peso (kg)	66,00	Altura (cm)	167,0
Agrupamento	--	D.O.B.	05/09/1998	--	BMI (kg/m2)	23,7	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	1	Cig/Dia	4
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,8% e um valor FVC de 4,19 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:22	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,19	4,35	96	
FEV1	L 3,80	3,69	103	
FEV1/FVC%	% 90,8	85,1	107	
FEV1/Vcmax%	% 90,8	85,1	107	

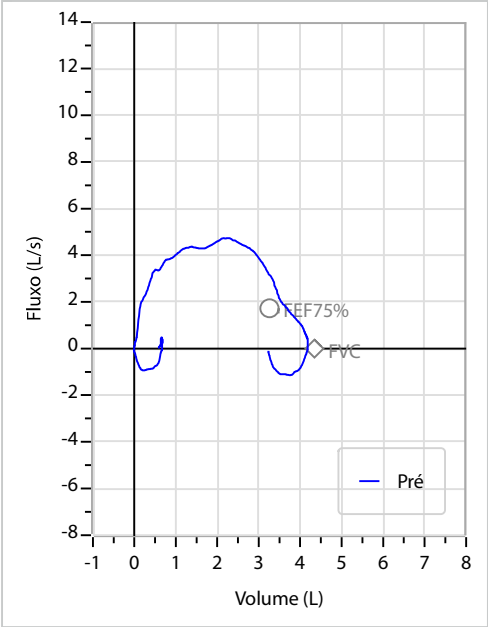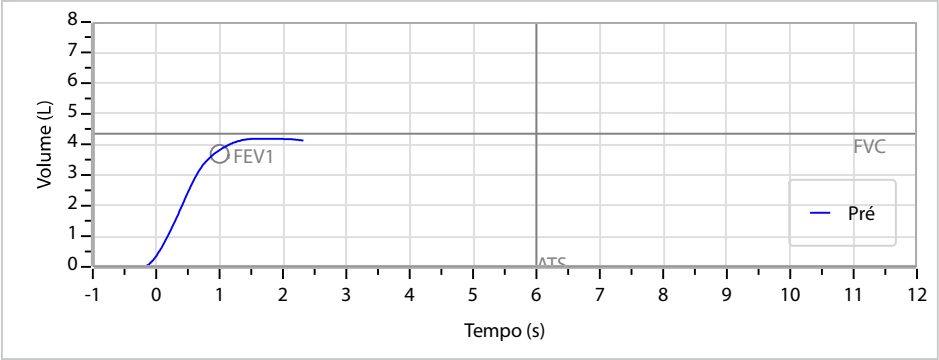

	IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM Avenida General Melo, N°227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926	XAHE 																													
FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT																															
Nome: VICTOR DOS SANTOS BEZERRA RG: NÃO INFORMADO Sexo: MASCULINO																															
Data Nasc.: 05/09/1988 CPF: 08667598593 Controle: NÃO INFORMADO Data: 02/07/2026																															
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR Indicação: - Função: -																															
Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não		Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não																													
1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Comentário: null		1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura) ☐ Não (passe para a seção 2)																													
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C) ☐ Não (passe para a seção 3)																															
2B - Pequenas opacidades A) Formas e tamanhos b) Zonas c) Profusão Primárias Secundárias D E 0/- ☐ 0/0 ☐ 0/1 ☐ p ☐ s ☐ p ☐ s ☐ ☐ ☐ 1/0 ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ q ☐ t ☐ q ☐ t ☐ ☐ ☐ 2/1 ☐ 2/2 ☐ 2/3 ☐ r ☐ u ☐ r ☐ u ☐ ☐ ☐ 3/2 ☐ 3/3 ☐ 3/+ ☐		2C - Grandes opacidades 0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐																													
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D) ☐ Não (passe para a seção 4)																															
3B - Placas ☐ Sim ☐ Não																															
<table><tr><td>Local</td><td>Calcificação</td><td>Extensão da parede (combinado perfil e frontal)</td><td>Largura (opcional) (mínimo de 3mm para</td></tr><tr><td>Parede em perfil</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐</td><td>D ☐ A ☐ B ☐ C ☐</td></tr><tr><td>Frontal</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐</td><td>E ☐ A ☐ B ☐ C ☐</td></tr><tr><td>Diafragma</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>Até 1/4 da parede lateral = 1</td><td>Até 1/4 da parede lateral = 1</td></tr><tr><td>Outros locais</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>1/4 à 1/2 da parede lateral = 2</td><td>1/4 à 1/2 da parede lateral = 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>> 1/2 da parede lateral = 3</td><td>> 1/2 da parede lateral = 3</td></tr></table>			Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐	Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐	Diafragma	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1	Outros locais	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2				> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3
Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para																												
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐																											
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐																											
Diafragma	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1																											
Outros locais	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2																											
			> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3																											
3C - Obliteração do seio 0 ☐ D ☐ E ☐																															
3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não																															
<table><tr><td>Local</td><td>Calcificação</td><td>Extensão da parede (combinado perfil e frontal)</td><td>Largura (opcional) (mínimo de 3mm para</td></tr><tr><td>Parede em perfil</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐</td><td>D ☐ A ☐ B ☐ C ☐</td></tr><tr><td>Frontal</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>0 ☐ D ☐ E ☐</td><td>0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐</td><td>E ☐ A ☐ B ☐ C ☐</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Até 1/4 da parede lateral = 1</td><td>3 à 5 mm = a</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1/4 à 1/2 da parede lateral = 2</td><td>5 à 10 mm = b</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>> 1/2 da parede lateral = 3</td><td>> 10 mm = c</td></tr></table>			Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐	Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐				Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a				1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b				> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c
Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para																												
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐																											
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐																											
			Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a																											
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b																											
			> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c																											
4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)																															
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.																															
<table><tr><td>aa</td><td>at</td><td>ax</td><td>bu</td><td>ca</td><td>cg</td><td>cn</td><td>co</td><td>cp</td><td>cv</td><td>di</td><td>ef</td><td>em</td><td>es</td><td>fr</td><td>hi</td><td>ho</td><td>id</td><td>ih</td><td>kl</td><td>me</td><td>pa</td><td>pb</td><td>pi</td><td>px</td><td>ra</td><td>rp</td><td>tb</td><td>od</td></tr></table>			aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od			
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas ca = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e tamanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Faveolamento id = Borda diafragmática mal definida ih = Borda cardíaca mal definida kl = Linhas septais (kerley) me = Mesotelioma od = Outras doenças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) parenquimatosa(s) pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) px = Pneumotórax ra = Atelectasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide tb = Tuberculose																															
4C - Comentários:																															



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 831978

Paciente

Nome : **VICTOR DOS SANTOS BEZERRA**

CPF : **08667598593**

Cargo : **AJUDANTE**

RG : **/SSP MT**

Nascimento : **05/09/1998**

AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL SESI

1. IDENTIFICAÇÃO

Solicitante: **ATRATIVA ENGENHARIA LTDA**

Finalidade: Avaliação Psicossocial de trabalhador para atuação em espaços confinados e/ou altura.

Autoras: Andressa Fonseca CRP: 18/02303

Juliany Faccenda CRP: 18/03950

2. DESCRIÇÃO DA DEMANDA

As Normas Regulamentadoras 33 (Espaço Confinado) e 35 (Trabalho em Altura) prevê a realização de avaliação de fatores de risco psicossociais, complementarmente à avaliação médica realizada no exame ocupacional, para os trabalhadores que atuam ou atuarão em espaços confinados e/ou altura.

Visando cumprir tal norma regulamentadora, a empresa **ATRATIVA ENGENHARIA LTDA** solicitou ao SESI/MT, a realização de Avaliação Psicossocial para o trabalhador acima identificado. Portanto, no presente Relatório Psicológico é descrito como a avaliação foi realizada.

Tipo de exame a ser realizado:

☒ (x) Admissional ☐ () Periódico

☐ () Retorno ao Trabalho ☐ () De Mudança de Função

3. PROCEDIMENTOS

Para a realização da Avaliação Psicossocial utilizou-se como referência o roteiro de entrevista semiestruturada contido na metodologia de Avaliação Psicossocial desenvolvida pelo SESI-RS. Foi definida a investigação dos seguintes aspectos: dados pessoais, familiares, sociais, ocupacional, clínicos, uso de álcool e outras drogas, percepção de risco, acidentes de trabalho, aspectos cognitivos e de sintomas dos seguintes transtornos mentais: Depressão, Ansiedade (transtorno de pânico), e Fobias.

O roteiro de entrevista semiestruturada foi construído com base em parâmetros técnico-científicos, bibliografias e instrumentos amplamente reconhecidos e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, e conforme critérios estabelecidos no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). As testagens psicológicas utilizadas avaliam característica de personalidade como a agressividade, impulsividade, emotividade, produtividade, entre outros, e avaliam os níveis de atenção difusa, concentrada ou seletiva.

5. ANÁLISE

O sujeito possui 27 anos de idade e ensino fundamental incompleto. É solteiro, não possui filhos. Ele tem uma boa relação com a família e atualmente mora sozinho, sendo ele mesmo responsável pelas obrigações financeiras da casa. V. afirma estar satisfeito com sua vida e mantém hábitos alimentares saudáveis. No tempo livre ele gosta de jogar bola. O sujeito está satisfeito com suas relações interpessoais. A maioria de suas relações interpessoais está presente dentro de seu ciclo familiar, ele julga ter uma boa relação com os colegas de trabalho e com seus superiores.

Frente às questões de saúde, V. afirmou não ter apresentado problemas de saúde nos últimos meses. Relatando não ter realizado tratamento psiquiátrico e que realiza atividade física. afirmou consumir bebidas alcoólicas com pouca frequência, fazendo uso de cerveja apenas socialmente. Ele (a) relatou ter uma boa qualidade de sono.

Com relação à trajetória profissional, ele (a) trabalhou anteriormente como ajudante, saiu do antigo trabalho por conta de corte de funcionários. Ele (a) já realizou treinamento de NR 33, NR 35 e CIPA. Ele (a) apresenta uma boa percepção dos riscos presentes em seu ambiente de trabalho. Realizando neste momento o exame admissional, para a função ajudante. afirmando que já realizou trabalho em altura e espaços confinados.

Frente às questões psicológicas, ele (a) relatou não ter passado por grandes mudanças na vida ou com



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 831978

Paciente

Nome : VICTOR DOS SANTOS BEZERRA

CPF : 08667598593

Cargo : AJUDANTE

RG : /SSP MT

Nascimento : 05/09/1998

problemas interpessoais no trabalho. Com aspectos psicológicos preservados sem indícios de depressão ou ansiedade. Na presente avaliação não foi utilizada a aplicação de testes psicológicos.

Conclui-se que senhor (a) V. apresenta aspectos psicológicos e de saúde preservados, no presente momento.

6.CONCLUSÃO

Tomando como base o processo de avaliação psicossocial realizado de acordo com as respostas do trabalhador, aliado as testagens e a observação do psicólogo, foi possível avaliar que neste momento V. possui condições psicossociais de trabalhar em espaços confinados e/ou altura na função de Ajudante.

Cuiabá-MT, 02 de julho de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

