


Exame n.º :832188


CPF :059.017.811-39 Paciente :Rodrigo Modesto Toscano RG :/
 CNPJ :26.546.028/0001-12 Razão :ACOMQUINAS LTDA
 Nascimento :04/01/1995 Idade : 31 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Ocupação : ENGENHARIA
 Repouso :14h Função :ANALISTA DE PROJETO STEP I
 Data do Exame : 03/07/2026

Audiometria

Orelha Direita

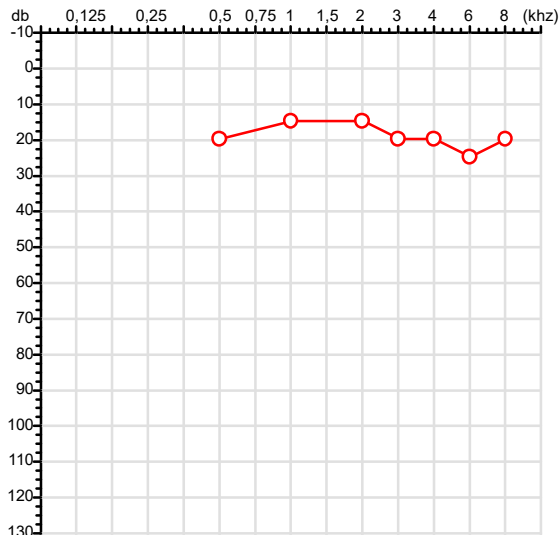

Orelha Esquerda

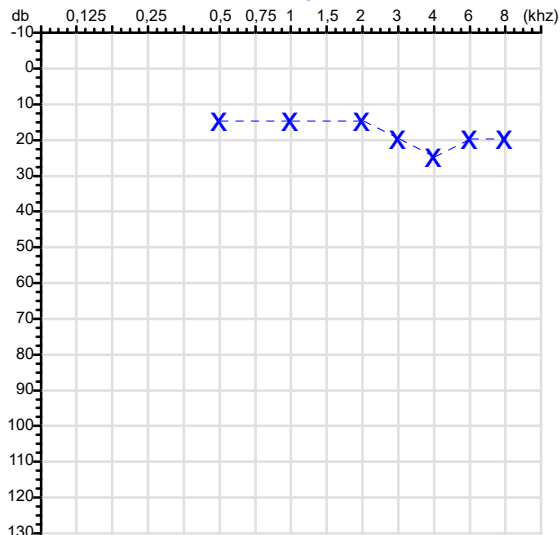

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :35797F8A37D8D3B90C10F95F21D9CB5F
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rodrigo Modesto Toscano

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025