



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01624149000880 Fantasia : CD - CLAUDIO AUTO PECAS
Razão Social : CLAUDIO AUTO PECAS LTDA
Endereço : AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS N.º s/n Complemento : ESQUINA COM A RUA OCEANO INDICO
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78150236

Funcionário

Nome : Rodolfo Campos de Almeida Setor: MOVIMENTACAO DE CARGAS
CPF : 05510631147 Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
RG : / Nascimento: 20/09/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 3 de julho de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :5204FD08456C7D4BD684C5A0A988C11C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :832304


CPF :055.106.311-47
CNPJ :01.624.149/0008-80
Nascimento :20/09/1994
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/07/2026

Paciente :Rodolfo Campos de Almeida
Razão :CLAUDIO AUTO PECAS LTDA
Idade : 31 anos
Setor :MOVIMENTACAO DE CARGAS
Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

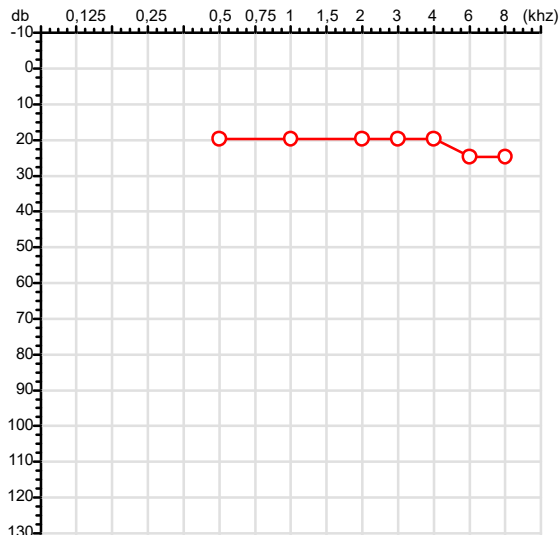

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolcy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolcy Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :7292F788D00D2979E7E3384479D1B45F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Rodolfo Campos de Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Orelha Esquerda

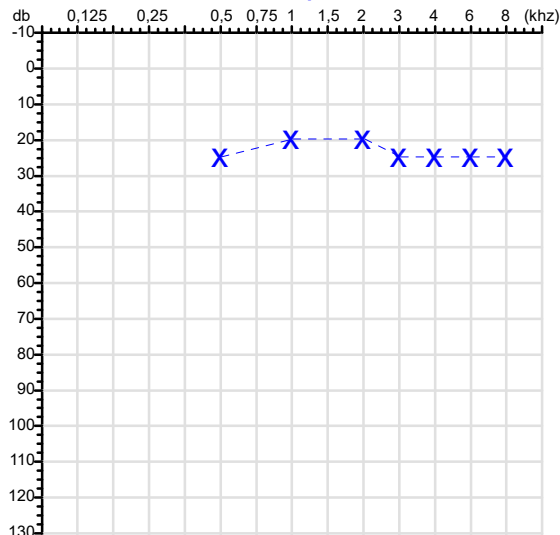

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OE


Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 03/07/2026
Primeiro Nome: RODOLFO CAMPOS
Sobrenome: DE ALMEIDA
Altura (cm): 187.0
Peso (kg): 110.0

Data de nascimento: 20/09/1994
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

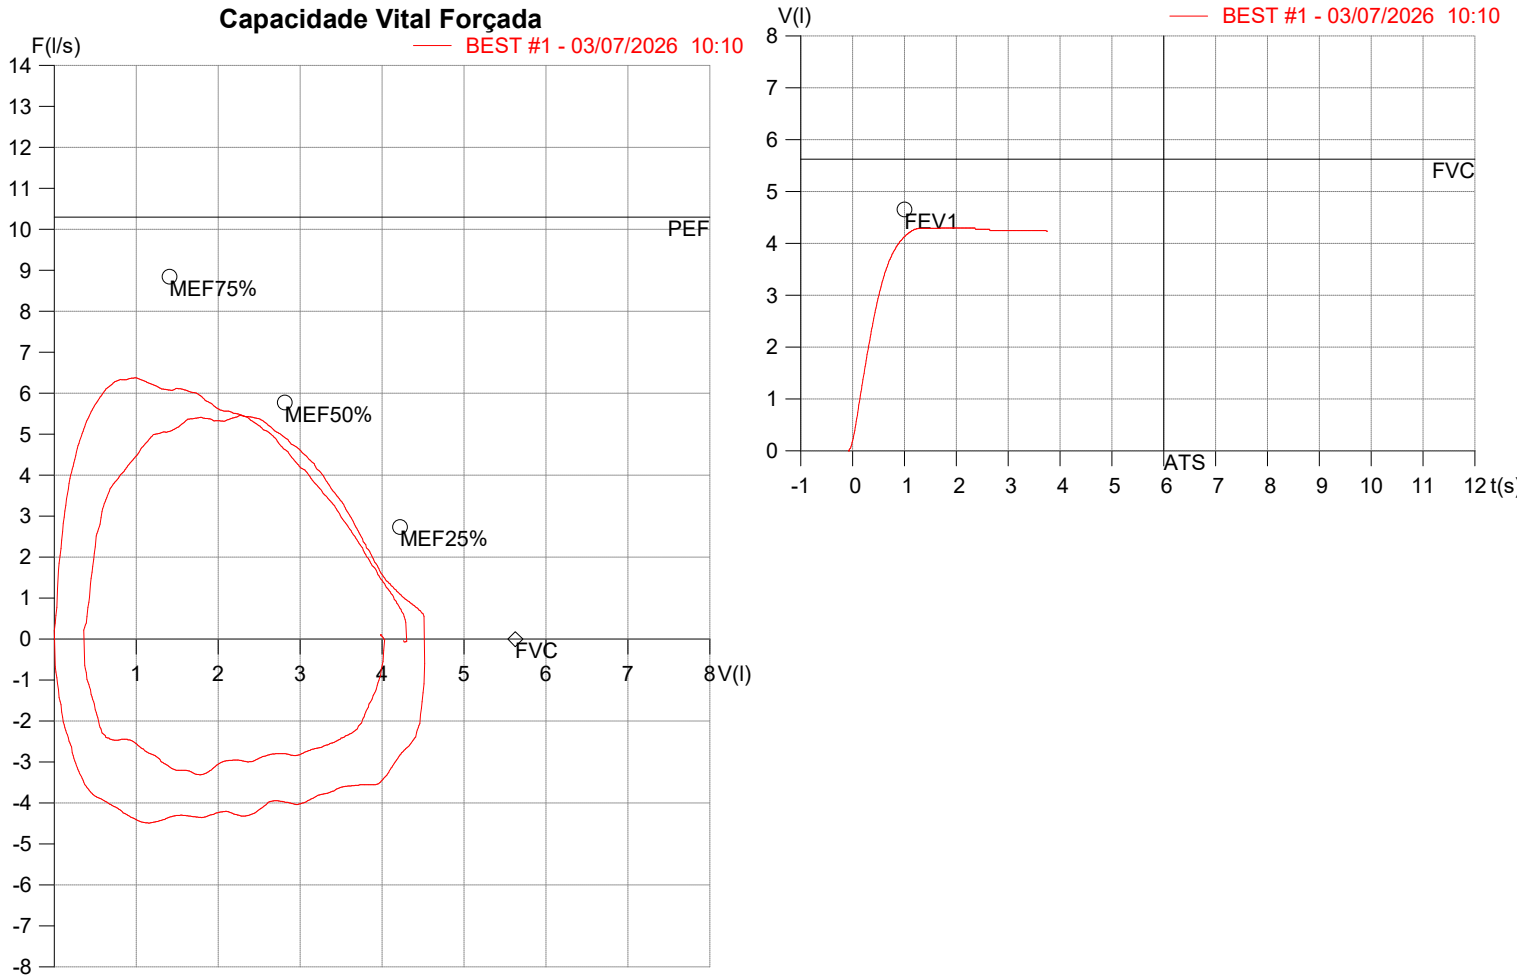

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.63	4.31	76.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.63	4.31	76.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.65	4.13	88.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.30	6.38	61.9
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.6	95.8	117.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.99	5.25	105.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.84	6.33	71.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.78	5.51	95.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.73	3.65	133.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	617.9	382.6	61.9

Diagnóstico:
Espirometria normal



Nome: RODOLFO CAMPOS DE ALMEIDA

Data Nasc.: 20/09/1994

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 03/07/2026

Protocolo: 1090521

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 611910

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Discreto escorregamento anterior do corpo vertebral de L5 (espondilolistese grau I).

Demais corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1