

Cod.: 588560	Paciente: Klauber Henrique da Silva Fernandes	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 03/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08769293155	Convênio: Hismet

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA

Inferior a 0,05 g/L

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 04/07/2026 Liberado em: 07/07/2026 16:45

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,05 g/g de creatinina	Inferior a 0,05 g/g de creatinina	Inferior a 0,05 g/g de creatinina	Inferior a 0,05 g/g de creatinina
24/01/2023	01/07/2024	11/11/2024	03/11/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 588560	Paciente: Klauber Henrique da Silva Fernandes	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 03/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08769293155	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,02 g/L

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 04/07/2026 Liberado em: 06/07/2026 17:22

Não foi possível realizar o cálculo de correção com a creatinina,, devido a um dos parâmetros ser inferior ao limite de quantificação.

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,01 g/g de creatinina	0,07 g/g de creatinina	Inferior a 0,01 g/g de creatinina	0,04 g/g de creatinina
24/01/2023	01/07/2024	11/11/2024	03/11/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Klauber Henrique da Silva Fernandes Setor: FORCA - PINTURA - FORCA
CPF : 08769293155 Cargo: PINTOR III
RG : / Nascimento: 02/02/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 3 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura : C770CF267A9D9E6D17A50F3FA3CA377B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :832316


CPF :087.692.931-55
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :02/02/2001
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/07/2026

Paciente :KLAUBER HENRIQUE DA SILVA FERNANDES
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 25 anos
Setor :FORCA - PINTURA - FORCA
Função :PINTOR III

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

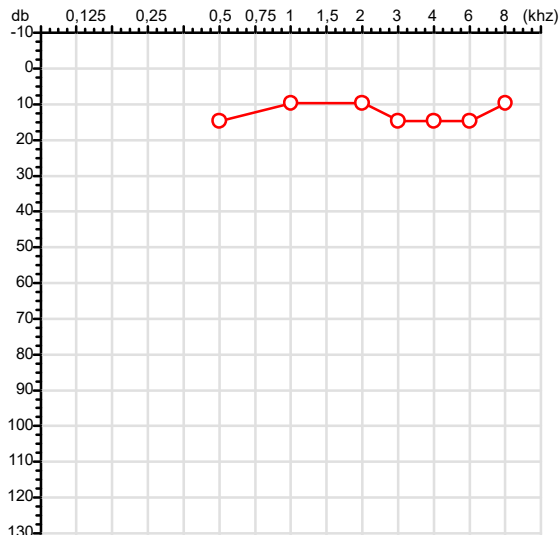

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

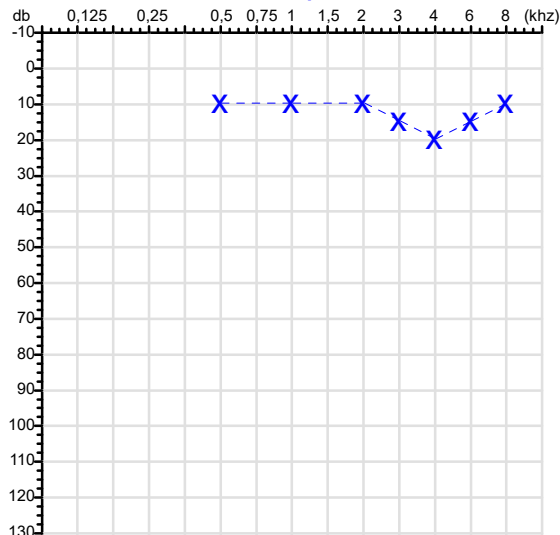

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	20	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :208AC41145130B2D917CF0B01C08FCC3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Klauber Henrique da Silva Fernandes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Nome	KLAUBER HENRIQUE DA SILVA FERNANDES			ID1	832316	Sexo	Masculino	Idade	25,4	Peso (kg)	70,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	02/02/2001	ID2	--	BMI (kg/m2)	25,7	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,2% e um valor FVC de 3,70 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:42	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,70	4,25	87	
FEV1	L 3,67	3,64	101	
FEV1/FVC%	% 99,2	85,9	115	
FEV1/Vcmax%	% 99,2	85,9	115	

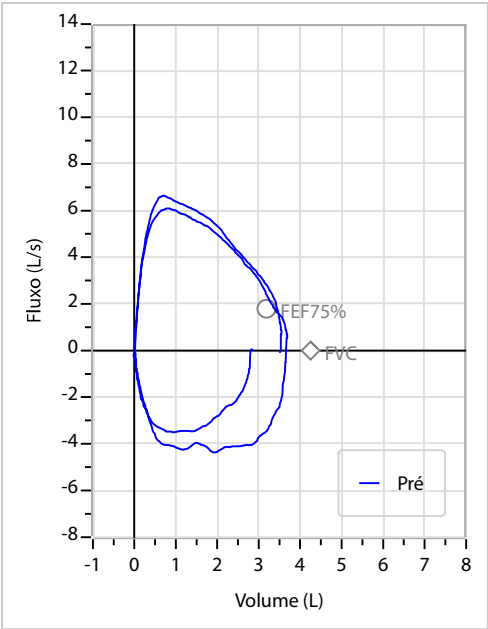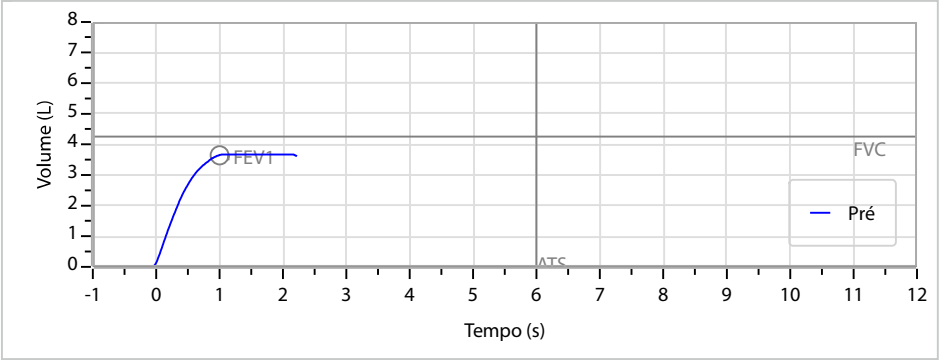

Cod.: 588560	Paciente: Klauber Henrique da Silva Fernandes	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 03/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08769293155	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/07/2026 Liberado em: 04/07/2026 09:32

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,78	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.550/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	57,1%	4.882/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	57,1%	4.882/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,2%	530/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	51/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	25,7%	2.197/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,4%	889/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	186.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,220%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	15,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo :2607031048389

Data:03/07/2026

Paciente:KLAUBER HENRIQUE DA SILVA FERNANDES

Nasc.:02/02/2001 RG :-

CPF:08769293155

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.
REDUÇÃO LEVE DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=172957488961869185483660395079>



Protocolo : 2607031046039

Data : 03/07/2026

Paciente : KLAUBER HENRIQUE DA SILVA FERNANDES

Nasc. : 02/02/2001 RG : -

CPF : 08769293155

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=801042784548938164446080756383>



Cod.: 588560	Paciente: Klauber Henrique da Silva Fernandes	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 03/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08769293155	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNA-DA 0,08 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 04/07/2026 Liberado em: 06/07/2026 17:22

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,15 g/g de creatinina

11/11/2024

0,22 g/g de creatinina

03/11/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CEP: 04550-000