



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Vitoria Regina da Silva Souza Setor: OPERACIONAL  
CPF : 07007785190 Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
RG : / Nascimento: 28/10/2001

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 3 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias  
Médica  
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias  
CRM-MT 16075  
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :63E95BB1654FE076B27C7B6D8CAD7757  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :832356

CPF :070.077.851-90  
CNPJ :77.591.402/0001-32  
Nascimento :28/10/2001  
Motivo :Retorno ao Trabalho  
Repouso :14h  
Data do Exame : 03/07/2026

Paciente :VITORIA REGINA DA SILVA SOUZA  
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Idade : 24 anos  
Setor :OPERACIONAL  
Função :AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

RG :/

## Orelha Direita

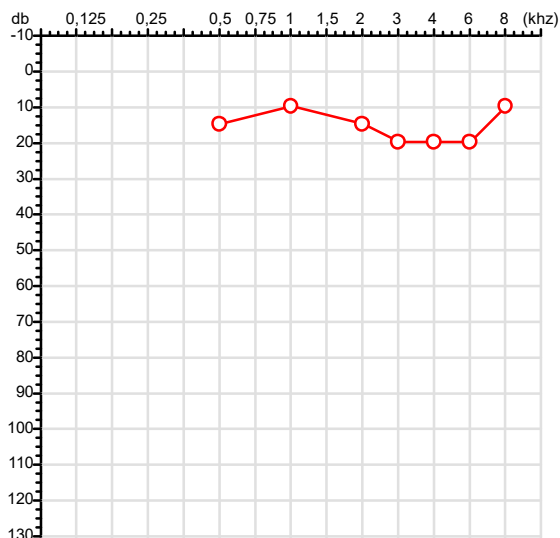

## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

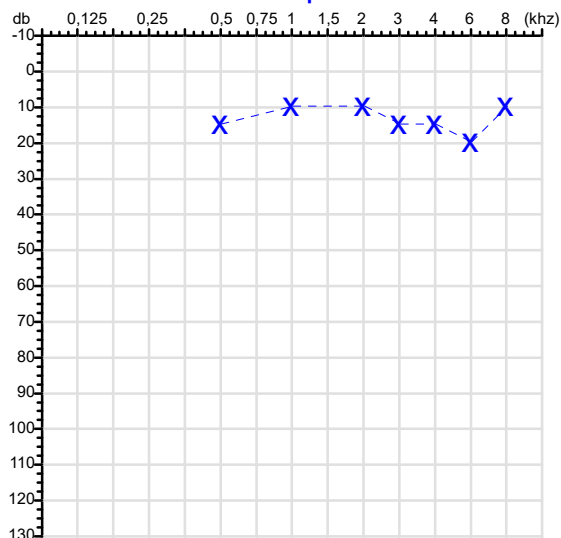

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 17 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3E84E4E59D85E74181C6E2BC43B165F2

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Vitoria Regina da Silva Souza*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 832356  
Primeiro Nome: VITORIA REGINA D  
Sobrenome:  
Data: 03/07/2026

Data de nascimento: 28/10/2001  
Sexo : Fêmea  
Peso (kg): 88.0  
Altura (cm): 165.0

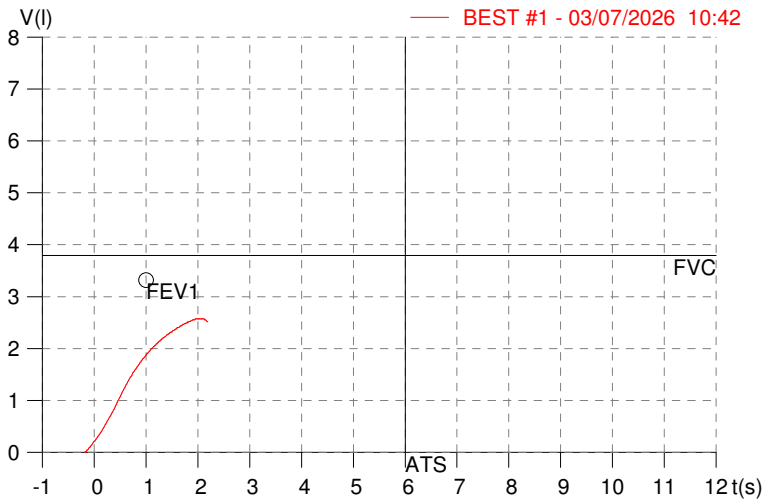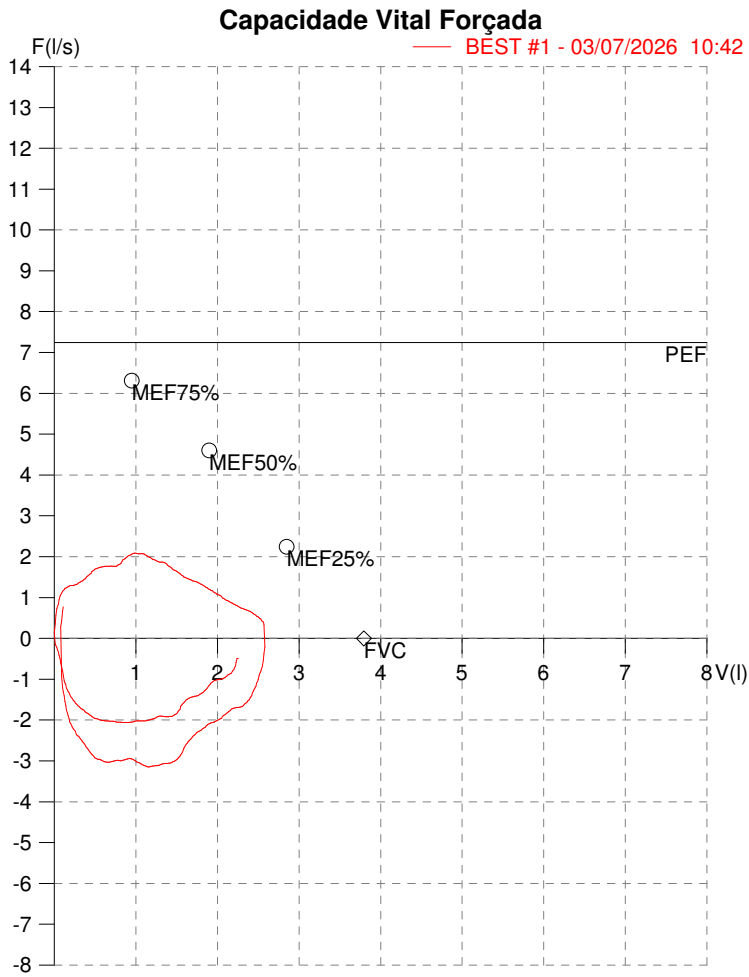

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 3.80  | 2.59   | 68.1    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 3.80  | 2.59   | 68.1    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.32  | 1.86   | 56.2    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 7.25  | 2.09   | 28.8    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 3.15   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 84.5  | 72.1   | 85.3    |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.17  | 1.68   | 40.2    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 6.31  | 1.76   | 27.9    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.60  | 1.87   | 40.7    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.24  | 1.16   | 51.7    |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 2.0    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 434.7 | 125.2  | 28.8    |

**Diagnóstico:**  
Anormalidade Moderada

Impresso 03/07/2026