



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE  
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOSIÇÃO CYPST 32 CEP 78  
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

### Funcionário

Nome : Francisco Silva Assuncao Setor: APOIO  
CPF : 09075681305 Cargo: AUXILIAR GERAL  
RG : / Nascimento: 03/12/2003

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 3 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias  
Médica  
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias  
CRM-MT 16075  
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :CB4A66847111B8812DBC161AD48C0708  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :832372


CPF :090.756.813-05  
CNPJ :02.837.996/0001-10  
Nascimento :03/12/2003  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 03/07/2026

Paciente :FRANCISCO SILVA ASSUNCAO  
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Idade : 22 anos  
Setor :APOIO  
Função :AUXILIAR GERAL

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita

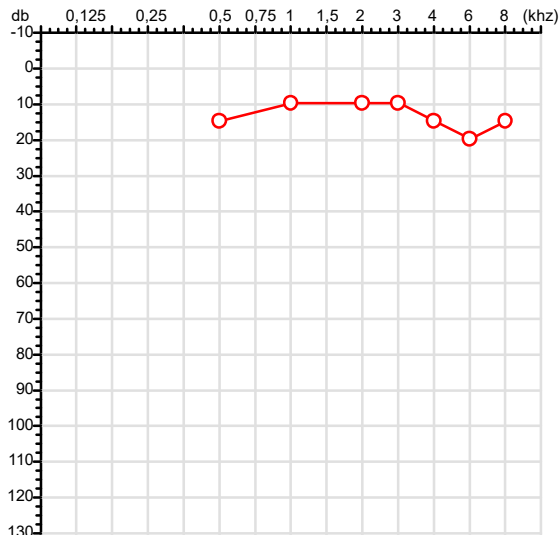

### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | 15 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

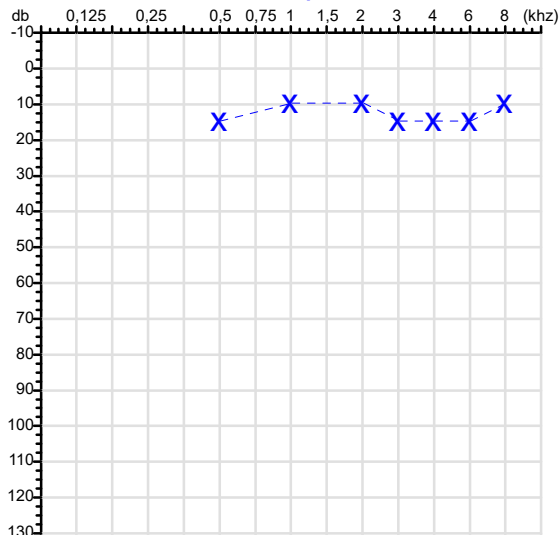

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2EBB79F2308B04F6A60A0166578E40FC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Francisco Silva Assuncao*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

|             |                          |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|--------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | FRANCISCO SILVA ASSUNCAO |        | ID1        | 832372 | Sexo        | Masculino | Idade   | 22,5 | Peso (kg)               | 96,00 | Altura (cm) | 169,0 |
| Agrupamento | --                       | D.O.B. | 03/12/2003 | --     | BMI (kg/m2) | 33,6      | Fumante | Não  | Anos de Tabag...        | --    | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                       | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

|                          |                               |                  |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
|                          | 10:53                         | GLI              | SENTADO          |

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|------------------------|--|
| FVC         | L | <b>3,28</b> | 4,52 | 73     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1        | L | <b>3,12</b> | 3,89 | 80     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>95,2</b> | 86,5 | 110    | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>95,2</b> | 86,5 | 110    | <div><div></div></div> |  |

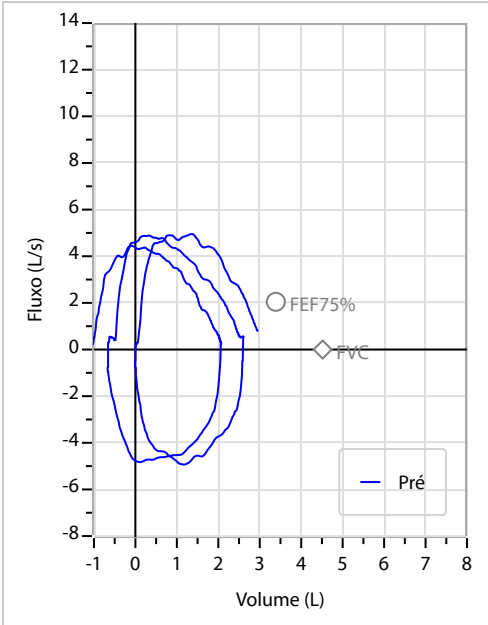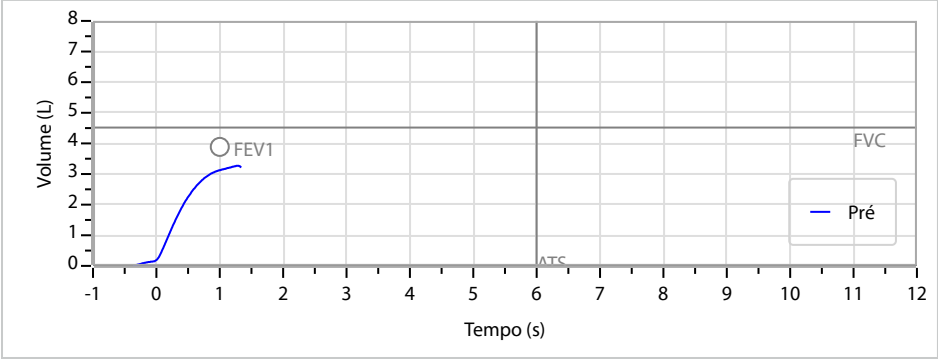

**Interpretação**  
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,28 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Protocolo : 26070311391144

Data : 03/07/2026

Paciente : FRANCISCO SILVA ASSUNCAO

Nasc. : 03/12/2003 RG : -

CPF : 09075681305

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
MEGAPOFISE TRANSVERSA à DIREITA DE L5 ARTICULADA COM O SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=430751221362465927025762698705>

