


Exame n.º :832402

CPF :788.859.302-04
CNPJ :04.240.872/0001-88
Nascimento :01/10/1983
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/07/2026

Paciente :Elias Lopes Diniz
Razão :CONSTRUTORA JL EIRELI
Idade : 42 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

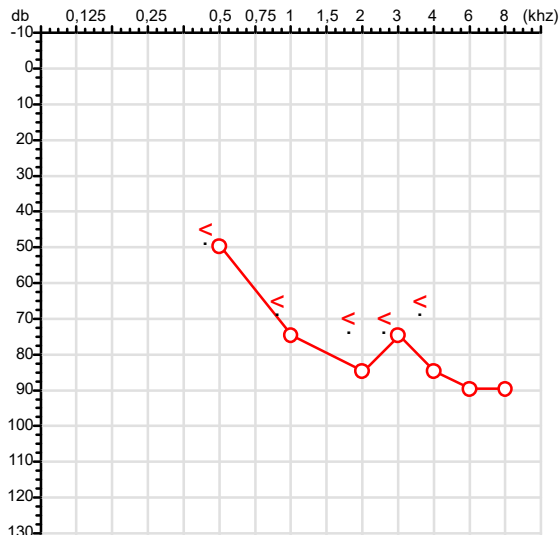

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	50	75	85	75	85	90	90

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	45	65	70	70	65	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	50	75	85	70	75	85	90	83

Laudo Clínico OD

Perda aud. mista de grau moderadamente severo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :CBA703113304C3DBC49A00519E7F635E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Elias Lopes Diniz


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

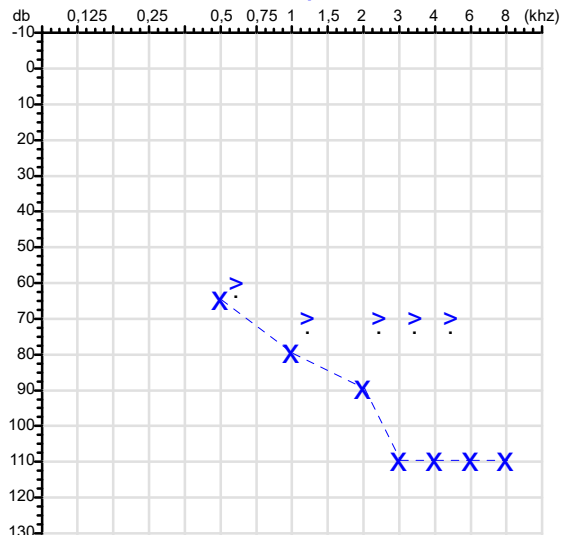

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	65	80	90	110	110	110	110

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	60	70	70	70	70	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	65	80	90	78	110	110	110	110

Laudo Clínico OE



Perda auditiva mista de grau severo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 03/07/2026
Primeiro Nome: ELIAS LOPES DINIZ
Sobrenome:
Altura (cm): 170.0
Peso (kg): 79.0

Data de nascimento: 01/10/1983
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

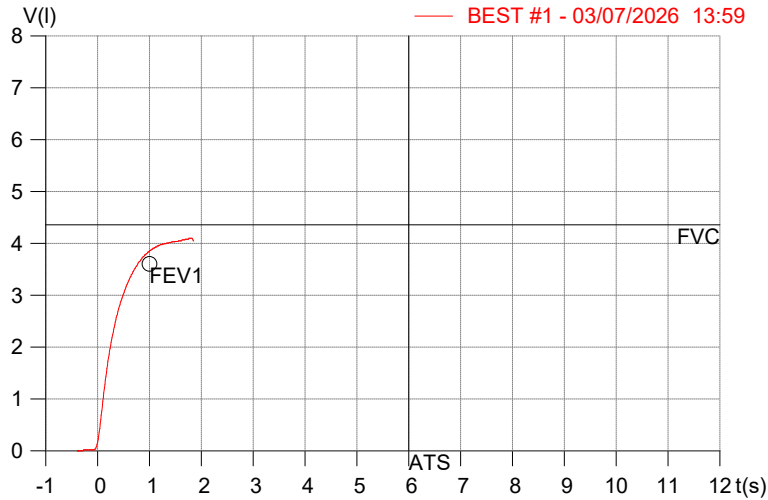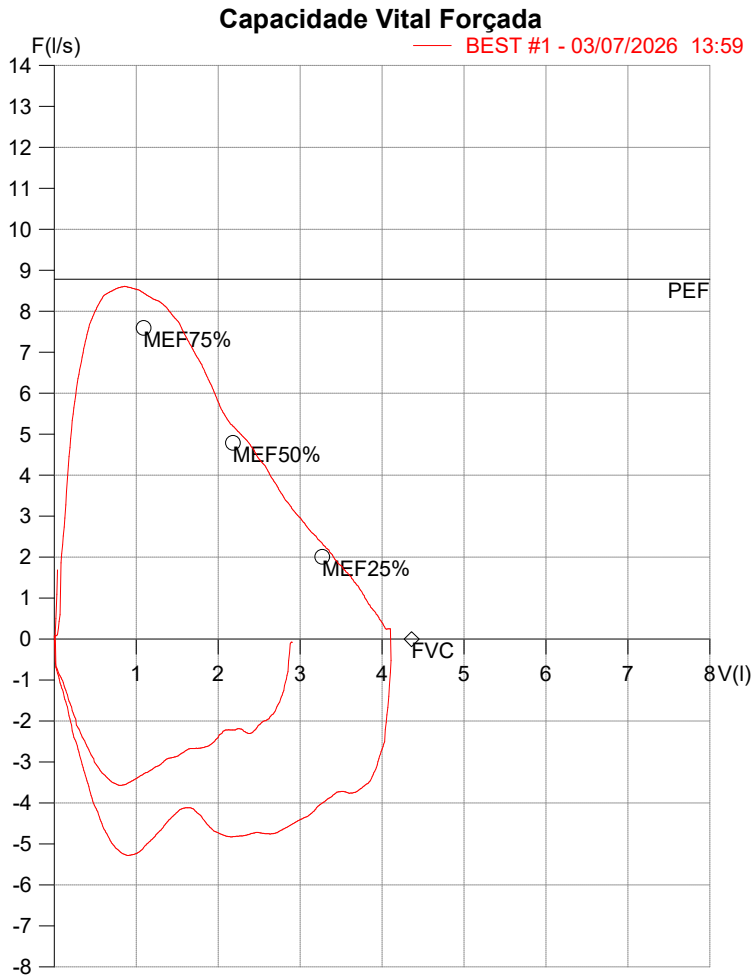

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.36	4.12	94.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.36	4.12	94.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.60	3.85	107.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.78	8.61	98.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.29	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.6	93.6	117.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.19	5.14	122.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.59	8.52	112.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.79	5.43	113.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.01	2.74	136.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	526.9	516.5	98.0

Diagnóstico:
Espirometria normal