



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Diego Cesar Fernandes Carvalho Setor: FORCA - SOLDA - FORCA
CPF : 01872061125 Cargo: SOLDADOR II
RG : / Nascimento: 20/12/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura : 9A9372FCAB5E90981401F98A397A44CB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :832500

CPF :018.720.611-25
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :20/12/1987
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 06/07/2026

Paciente :Diego Cesar Fernandes Carvalho
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 38 anos
Setor :FORCA - SOLDA - FORCA
Função :SOLDADOR II

RG :/

Orelha Direita

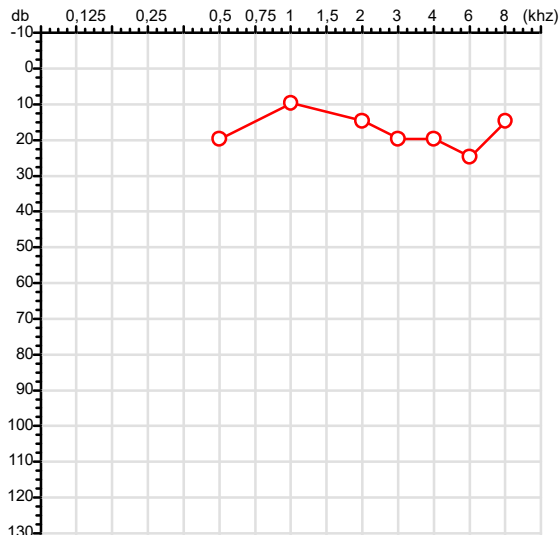

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

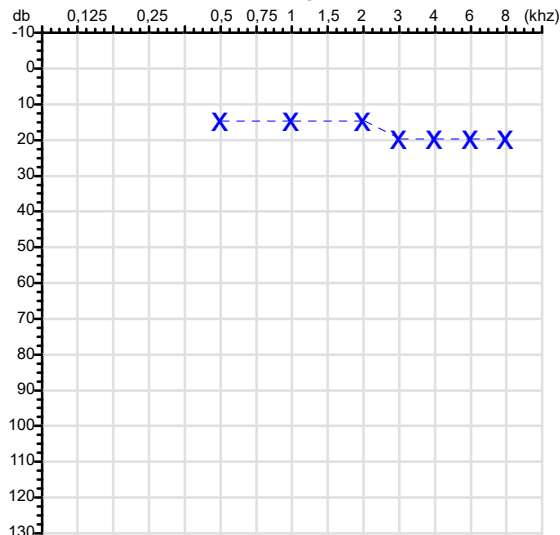

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BC10997EE6A41C98978CF835DC7BAD65

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Diego Cesar Fernandes Carvalho

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 588661	Paciente: Diego Cesar Fernandes Carvalho	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 06/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01872061125	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

1,0 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 06/07/2026
Liberado em: 08/07/2026 12:29

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,4 ug/L	0,4 ug/L	1,0 ug/L	1,0 ug/L
19/02/2024	25/11/2024	05/05/2025	22/05/2026



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 832500
Primeiro Nome: DIEGO CESAR FERNANDE
Sobrenome: CARVALHO
Data: 06/07/2026

Data de nascimento: 20/12/1987
Sexo: Macho
Peso (kg): 90.0
Altura (cm): 170.0

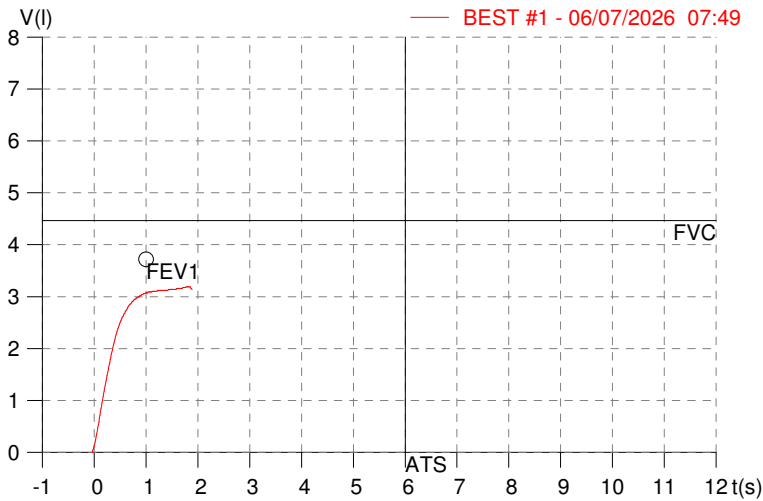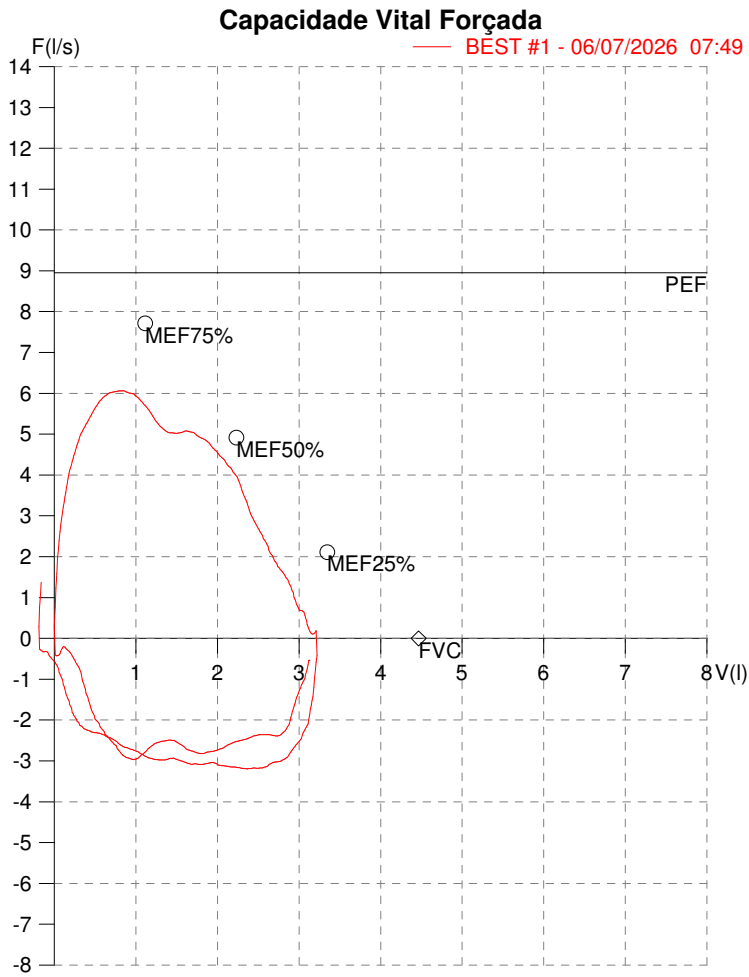

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.46	3.22	72.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.46	3.22	72.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.72	3.09	83.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.95	6.07	67.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.19	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.4	95.9	119.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.36	4.77	109.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.71	6.07	78.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.92	5.08	103.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.11	3.08	146.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	537.2	364.0	67.7

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 06/07/2026

Cod.: 588661	Paciente: Diego Cesar Fernandes Carvalho	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 06/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01872061125	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/07/2026 Liberado em: 06/07/2026 12:02

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,34	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.310/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	52,8%	4.388/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	52,8%	4.388/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,3%	108/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	50/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	36,3%	3.017/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,0%	748/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	343.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,330%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2607060857579

Data:06/07/2026

Paciente:DIEGO CESAR FERNANDES CARVALHO

Nasc.:20/12/1987 RG :-

CPF:01872061125

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=134929712862952667478634041530>



Protocolo : 2607060854399

Data : 06/07/2026

Paciente : DIEGO CESAR FERNANDES CARVALHO

Nasc. : 20/12/1987 RG : -

CPF : 01872061125

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=239297919682704378601790236483>

