


Exame n.º :833284

CPF :020.888.891-83
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :28/08/1989
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/07/2026

Paciente :Joao Lucas Sousa Santos
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 36 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

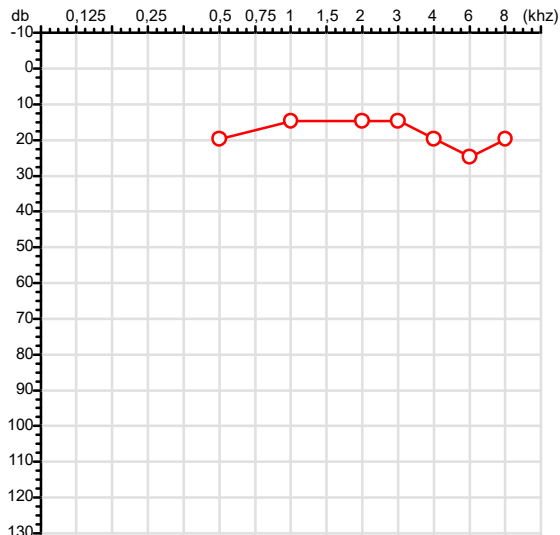

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

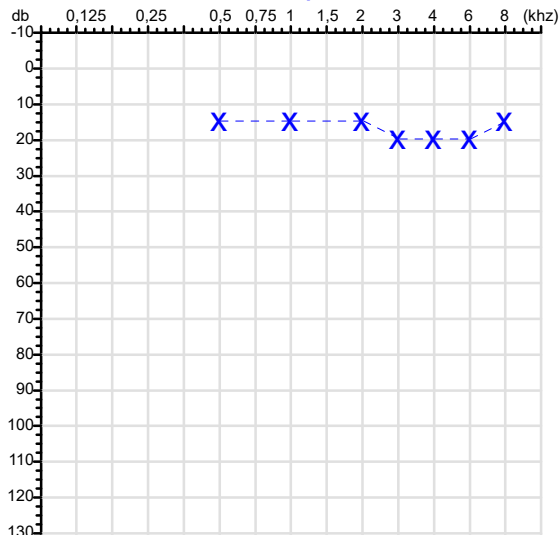

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	20	15

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :750494ED38F6D0CEF69531E1DAAA020E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joao Lucas Sousa Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	JOAO LUCAS SOUSA SANTOS		ID1	833284	Sexo	Masculino	Idade	36,8	Peso (kg)	84,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	28/08/1989	--	BMI (kg/m2)	30,9	Fumante	--	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,3% e um valor FVC de 3,88 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão

Posição do Teste

13:30

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,88	4,09	95	
FEV1	L	3,58	3,40	105	
FEV1/FVC%	%	92,3	83,3	111	
FEV1/Vcmax%	%	92,3	83,3	111	

