



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 45161073000101 Fantasia : LUMIMAQ SOLUCOES INDUSTRIAIS
Razão Social : LMQ SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Endereço : R DOS BIGUAS (LOT H P ARRUDA) N.º 19 Complemento : QUADRA34 SALA 02
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78118700

Funcionário

Nome : Lucas Daniel da Silva Salles Setor: MANUTENCAO
CPF : 06455040171 Cargo: OPERADOR (A) DE EMPILHADEIRA
RG : / Nascimento: 29/10/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 8 de julho de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :6434EC97F3305FA582C9E6DD414350FF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :833295


CPF :064.550.401-71
CNPJ :45.161.073/0001-01
Nascimento :29/10/2004
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/07/2026

Paciente :Lucas Daniel da Silva Salles
Razão :LMQ SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Idade : 21 anos
Setor :MANUTENCAO
Função :OPERADOR (A) DE EMPILHADEIRA


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

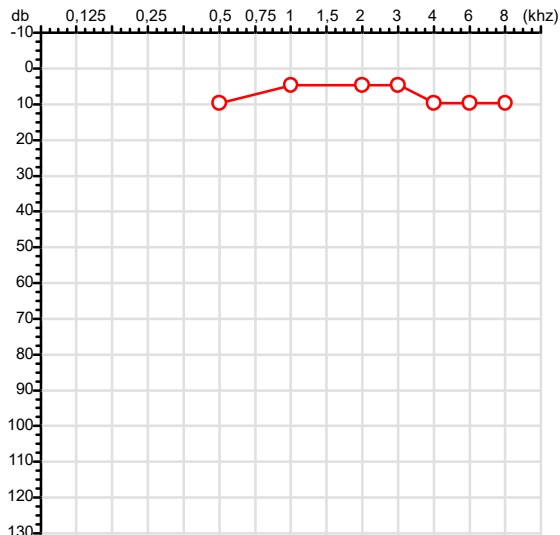

Orelha Esquerda

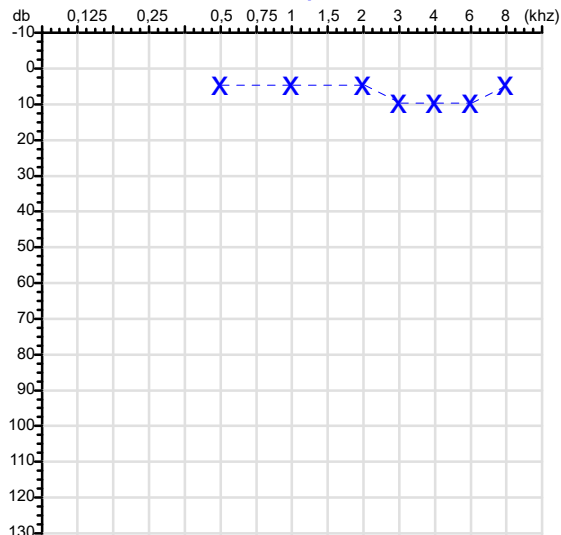

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	10	10	5

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	10	10	10

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :608694BE3FCF1C34D4CBDB4E6FC72DC9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lucas Daniel da Silva Salles

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 833295
Primeiro Nome: Lucas Daniel da Silv
Sobrenome: SALES
Data: 08/07/2026

Data de nascimento: 09/01/2004
Sexo : Macho
Peso (kg): 60.0
Altura (cm): 178.0

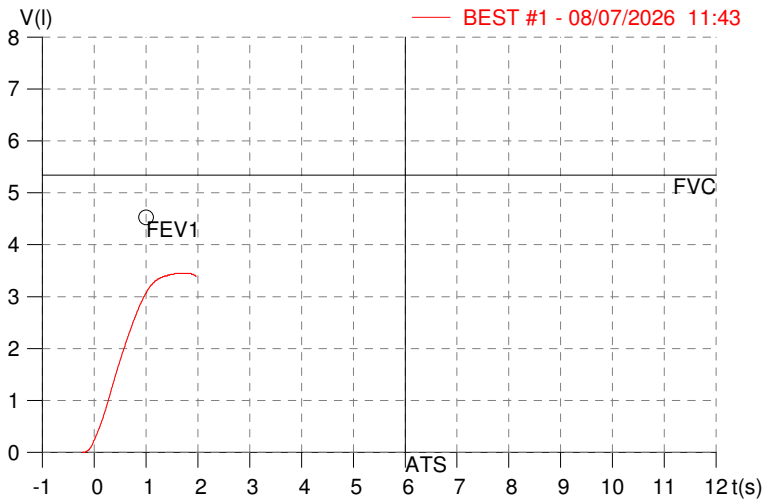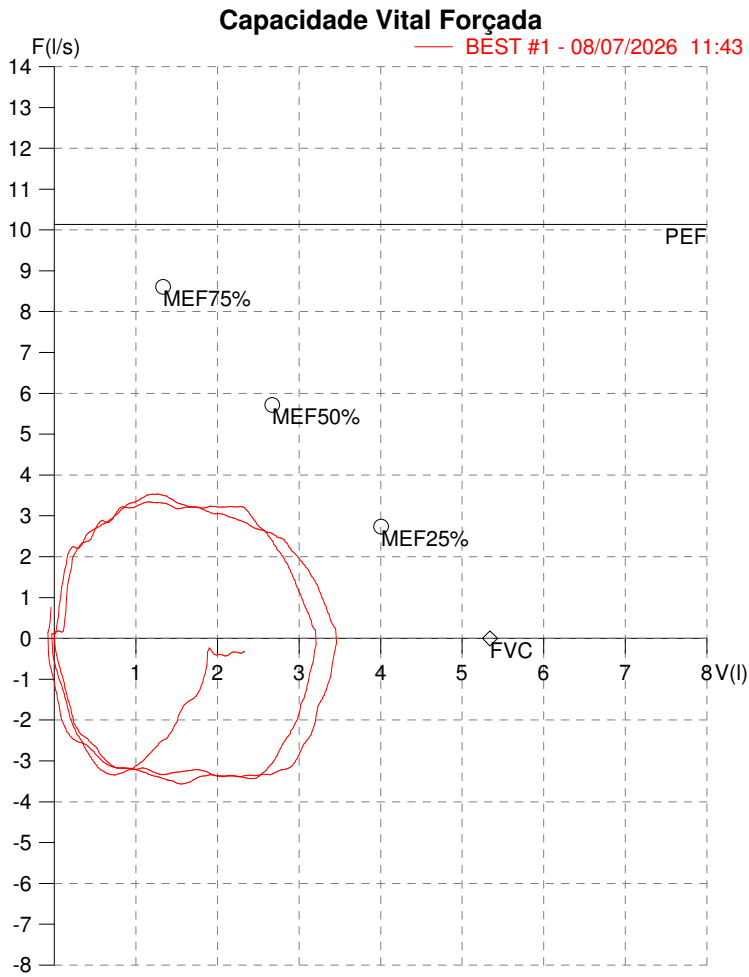

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.34	3.47	64.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.34	3.47	64.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.53	3.06	67.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.13	3.54	34.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.39	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.3	88.3	106.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.21	3.15	60.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.61	3.22	37.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.71	3.22	56.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.73	2.62	95.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	608.0	212.2	34.9

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 08/07/2026